



Fronius Galvo
1.5-1 / 2.0-1
2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1
Dummy

ES
HU
TR

- Manual de instrucciones
Inversores para instalaciones fotovoltaicas acopladas a la red
Kezelési útmutató
Hálózati inverter
Kullanım kılavuzu
Şebeke bağlılı inverter



42,0410,1982

006-31102013

Estimado lector

Introducción

Le agradecemos su confianza y queremos felicitarle por la adquisición de este producto de Fronius de alta calidad técnica. El presente manual le ayudará a familiarizarse con el producto. Una lectura detenida del manual le permitirá conocer las múltiples posibilidades de su producto de Fronius. Solo así podrá aprovechar todas sus ventajas.

Observe también las indicaciones de seguridad para conseguir una mayor seguridad en el lugar en el que emplee el producto. Un manejo cuidadoso de su producto ayuda a conseguir una calidad y fiabilidad duraderas. Todo ello constituye la condición previa esencial para lograr unos resultados excelentes.

Explicación de las indicaciones de seguridad



¡PELIGRO! Indica un peligro inminente. Si no se evita este peligro, las consecuencias son la muerte o lesiones de carácter muy grave.



¡ADVERTENCIA! Indica una situación posiblemente peligrosa. Si no se evita esta situación, las consecuencias pueden ser la muerte y lesiones de carácter muy grave.



¡PRECAUCIÓN! Indica una situación posiblemente perjudicial. Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o insignificantes, así como daños materiales.



¡OBSERVACIÓN! Designa el peligro de obtener unos resultados mermados de trabajo y de que se puedan producir daños en el equipamiento.

¡IMPORTANTE! Indica consejos de aplicación y otras informaciones especialmente útiles. No es una palabra señaladora que indique una situación perjudicial o peligrosa.

Cuando vea uno de los símbolos representados en el capítulo "Indicaciones de seguridad", se requiere un mayor grado de atención.

Tabla de contenido

Normativa de seguridad	5
Generalidades.....	8
Diseño de los equipos.....	8
Utilización prevista	9
Advertencias en el equipo.....	9
Indicaciones para un equipo dummy	10
Comunicación de datos y Solar Net.....	11
Fronius Solar Net y conexión de datos	11
Zona de comunicación de datos	12
Descripción del LED "Comunicación Fronius Solar Net"	13
Ejemplo	13
Montar las tarjetas opcionales en el inversor.....	14
Fronius Datamanager	15
Elementos de manejo, conexiones e indicaciones en el Fronius Datamanager	15
Fronius Datamanager durante la noche o en caso de que la tensión CC no sea suficiente	16
Instalar el "Fronius Datamanager" - Visión general	16
Elementos de manejo e indicaciones	19
Elementos de manejo e indicaciones	19
Pantalla	20
El nivel del menú.....	21
Activar la iluminación de la pantalla.....	21
Desactivación automática de la iluminación de la pantalla / Cambiar al punto de menú "AHORA"	21
Abrir el nivel del menú	21
Los puntos de menú AHORA, LOG y GRÁFICO	22
AHORA REGIST GRÁFICO	22
Valores mostrados en los puntos de menú AHORA y LOG	22
El punto de menú CONFIG	24
Ajuste previo	24
CONFIG	24
Navegación en el punto de menú CONFIG	24
Ajustar los registros de menú de configuración en general	25
Ejemplo de aplicación: Ajustar la hora	26
Los registros de menú de configuración	28
Reposo.....	28
DATCOM	28
USB.....	29
Relé.....	30
Gestor de energía	31
Hora/fecha	32
Ajustes de la pantalla.....	32
Rendimiento energético	34
Ventilador	34
El punto de menú INFORM.....	36
INFORM.....	36
Valores de medición Estado etapa poten. Estado de la red	36
Información del equipo.....	36
Versión.....	37
Activar y desactivar el bloqueo de teclas	38
Generalidades.....	38
Activar y desactivar el bloqueo de teclas	38
Memoria USB como Datalogger y para actualizar el software del inversor	40
Memoria USB como Datalogger	40
Memorias USB adecuadas	40
Memoria USB para actualizar el software del inversor	41
Retirar la memoria USB	41
El menú básico	42
Generalidades.....	42
Entrar al menú básico	42
Los registros del menú básico	43
Diagnóstico de estado y solución de errores	45

Indicación de mensajes de estado.....	45
Avería de carácter grave de la pantalla	45
Mensajes de estado: clase 1	45
Mensajes de estado: clase 3	46
Mensajes de estado: clase 4	47
Mensajes de estado: clase 5	48
Mensajes de estado: clase 7	49
Servicio de atención al cliente	51
Servicio en entornos con fuerte generación de polvo.....	51
Datos técnicos	52
Fronius Galvo 1.5-1	52
Fronius Galvo 2.0-1	53
Fronius Galvo 2.5-1	54
Fronius Galvo 3.0-1	55
Fronius Galvo 3.1-1	56
Fronius Galvo Dummy	57
Explicación de los pies de página.....	57
Normas y directivas tenidas en cuenta	57
Cláusulas de garantía y eliminación	58
Garantía de fábrica de Fronius	58
Eliminación.....	58

Normativa de seguridad

Generalidades



El equipo ha sido fabricado según el estado de la técnica y las reglas reconocidas relacionadas con la seguridad. No obstante, cualquier manejo incorrecto o uso inadecuado implica un peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros valores materiales de la empresa explotadora.
- El trabajo eficiente con el equipo.

Todas las personas implicadas en la puesta en servicio, el mantenimiento y la conservación del aparato deben:

- Poseer la cualificación correspondiente.
- Poseer conocimientos en el manejo de instalaciones eléctricas.
- Leer completamente y seguir escrupulosamente este manual de instrucciones.

El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Complementariamente al manual de instrucciones, se deben tener en cuenta las reglas válidas a modo general, así como las reglas locales respecto a la prevención de accidentes y la protección medioambiental.

Todas las indicaciones de seguridad y peligro en el equipo:

- Se deben mantener en estado legible.
- No se deben dañar.
- No se deben retirar.
- No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.



Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de seguridad tengan plena capacidad de funcionamiento. Si los dispositivos de protección no disponen de plena capacidad de funcionamiento existe peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros valores materiales del empresario.
- El trabajo eficiente con el equipo.

Los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben ser reparados por un taller especializado autorizado antes de la conexión del equipo.

Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

Las posiciones de las indicaciones de seguridad y peligro en el aparato figuran en el capítulo "Generalidades" del manual de instrucciones de su aparato.

Cualquier error que pueda mermar la seguridad debe ser eliminado antes de conectar el aparato.

¡Se trata de su seguridad!

Condiciones ambientales



Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.

En los datos técnicos del manual de instrucciones figura información detallada acerca de las condiciones ambientales admisibles.

Personal cualificado



La información de servicio en este manual de instrucciones está destinada exclusivamente a personal técnico cualificado. Una descarga eléctrica puede ser mortal. No realizar actividades diferentes a las que se indican en la documentación. Lo mismo es aplicable cuando el personal está cualificado a tal fin.



Todos los cables y líneas deben estar fijados, intactos, aislados y tener una dimensión suficiente. Las uniones sueltas, cables y líneas chamuscadas, dañadas o con una dimensión insuficiente deben ser reparadas inmediatamente por un taller especializado autorizado.



El mantenimiento y la reparación deben ser efectuados sólo por un taller especializado autorizado.

En caso de piezas procedentes de otros fabricantes no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los esfuerzos y la seguridad. Utilizar sólo piezas de recambio originales (lo mismo es aplicable a piezas normalizadas).

No se deben efectuar cambios, montajes o transformaciones en el aparato sin previa autorización del fabricante.

Se deben sustituir inmediatamente los componentes que no se encuentren en perfecto estado.

Indicaciones en relación con los valores de emisión de ruidos



El inversor genera un nivel de potencia acústica máximo de < 59 dB (A) (ref. 1 pW) en servicio con plena carga según IEC 62109-1:2010.

La refrigeración del equipo se realiza por medio de una regulación de temperatura electrónica con el menor nivel de ruido posible que es independiente de la potencia utilizada, de la temperatura ambiente, de la suciedad del equipo y de muchos otros factores más.

No es posible indicar un valor de emisión relacionado con el puesto de trabajo para este equipo ya que el nivel de presión acústica que se genera realmente varía mucho en función de la situación de montaje, de la calidad de la red, de las paredes más cercanas y de las características generales del local.

Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)




En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (por ejemplo, cuando hay aparatos sensibles en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar unas medidas adecuadas para eliminar las perturbaciones.

Eliminación



De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, los aparatos eléctricos usados deben ser recogidos por separado y reciclados respetando el medio ambiente. Asegúrese de devolver el aparato usado al distribuidor o solicite información sobre los sistemas de desecho y recogida locales autorizados. ¡Hacer caso omiso de la presente directiva europea puede acarrear posibles efectos sobre el medio ambiente y su salud!

Protección de datos

El usuario es responsable de la salvaguardia de datos de las modificaciones frente a los ajustes de fábrica. El fabricante no es responsable en caso de que se borren los ajustes personales.


Derechos de autor

Los derechos de autor respecto al presente manual de instrucciones son propiedad del fabricante.

El texto y las ilustraciones corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones. El contenido del manual de instrucciones no justifica ningún tipo de derecho por parte del comprador. Agradecemos cualquier propuesta de mejora e indicaciones respecto a errores en el manual de instrucciones.

Generalidades

Diseño de los equipos

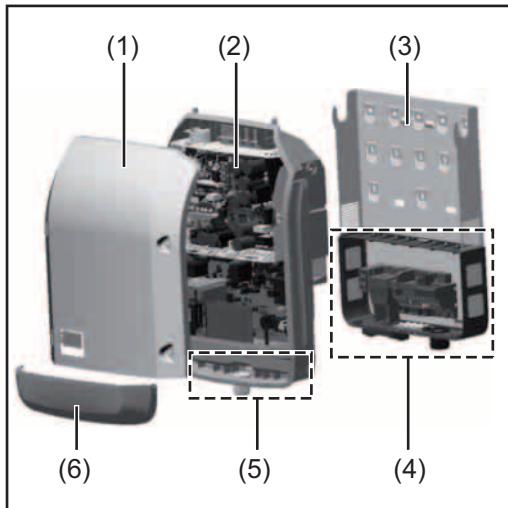

Construcción del equipo:

- (1) Tapa de la caja
- (2) Inversor
- (3) Soporte mural
- (4) Zona de conexión incluyendo el interruptor principal CC
- (5) Zona de comunicación de datos
- (6) Cubierta de la comunicación de datos

El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red de corriente pública.

El inversor ha sido desarrollado exclusivamente para su aplicación en instalaciones fotovoltaicas para inyección a red, por lo que no es posible generar corriente independiente de la red pública.

Gracias a su construcción y su funcionamiento, el inversor ofrece un máximo de seguridad durante el montaje y servicio.

El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación de la red de corriente (por ejemplo, en caso de desconexión de la red, interrupción, etc.).

La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, monitorización de la frecuencia y la monitorización de situaciones independientes.

El servicio del inversor es totalmente automático. Cuando después del alba haya suficiente energía de los módulos solares disponible, el inversor comienza con la monitorización de red. En caso de suficiente irradiación solar, el inversor comienza con el servicio de alimentación a la red.

En este sentido, el inversor funciona de tal modo que se toma la máxima potencia posible de los módulos solares.

Cuando la oferta energética no es suficiente para una alimentación a la red, el inversor interrumpe por completo la conexión entre la electrónica conductora y la red y detiene el servicio. Se mantienen todos los ajustes y datos memorizados.

Si la temperatura del equipo del inversor alcanza valores excesivos, el inversor reduce automáticamente la potencia de salida actual a modo de autoprotección.

Causas de una temperatura excesiva del equipo pueden ser una elevada temperatura ambiente o una disipación del calor insuficiente (por ejemplo, en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación del calor correspondiente).

Utilización prevista

El inversor solar Fronius está destinado exclusivamente a convertir la corriente continua de los módulos solares en corriente alterna y suministrar la misma a la red de corriente pública.

Como no previsto se considera lo siguiente:

- Cualquier otro uso o uso más allá del previsto
- Transformaciones en el inversor que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius
- El montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que sean comercializados por Fronius

El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar. Se extinguirán todos los derechos de garantía.

También forman parte de la utilización prevista:

- La lectura completa y la observación de todas las indicaciones, así como de todas las indicaciones de seguridad y peligro del manual de instrucciones.
- El cumplimiento de los trabajos de inspección y mantenimiento.
- El montaje según el manual de instrucciones.

Al configurar la instalación fotovoltaica, debe prestarse atención a que todos los componentes de la misma funcionen exclusivamente dentro de su gama de servicio admisible.

Tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante de módulos solares en lo que al mantenimiento constante de las propiedades de módulo solar se refiere.

Observar las disposiciones de la empresa suministradora de energía en lo que a la alimentación a la red se refiere.

Advertencias en el equipo

Tanto en el inversor como dentro del mismo hay advertencias y símbolos de seguridad. Estas advertencias y símbolos de seguridad no se deben quitar ni cubrir con pintura. Las indicaciones y los símbolos advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.



Símbolos de seguridad:

Peligro de graves daños personales y materiales originado por un manejo incorrecto



No se deben utilizar las funciones descritas sin antes haber leído y comprendido, en su totalidad, los siguientes documentos:

- Este manual de instrucciones.
- Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema de la instalación fotovoltaica, en particular, las indicaciones de seguridad.

Tensión eléctrica peligrosa



Esperar hasta que se descarguen los condensadores!

Texto de las advertencias:

¡ADVERTENCIA!

Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión. Esperar hasta que se descarguen los condensadores (3 minutos).

Indicaciones para un equipo dummy

Un equipo dummy no resulta adecuado para una conexión de servicio a una instalación fotovoltaica y exclusivamente debe ser puesto en servicio para fines de demostración.

¡IMPORTANTE! En caso de un equipo dummy no deben conectarse en ningún caso el cable CC bajo tensión a las conexiones CC.

La conexión de trozos de cable o cables sin tensión para fines de demostración es admisible.

Un equipo dummy está identificado como tal por la placa de características del equipo:

UAC nom	220 V	230 V
fAC nom	50 Hz	
Grid	1~NPE	
IAC max	13.6 A	13.0 A
Snom Smax	3000 VA	
dos p	1	
Upc	165 - 440 V	
Udc max	550 V	
IDC max	19.5 A	
Isc pv	29.2 A	

Placa de características del equipo de un equipo

Comunicación de datos y Solar Net

ES

Fronius Solar Net y conexión de datos

Fronius ha desarrollado Fronius Solar Net para facilitar la aplicación individual de las extensiones del sistema. Fronius Solar Net es una red de datos que permite vincular varios inversores con las extensiones del sistema.

Fronius Solar Net es un sistema de bus con topología de circuito. Para la comunicación de uno o varios inversores conectados en Fronius Solar Net con una extensión del sistema, basta con un solo cable.

Fronius Solar Net detecta automáticamente las diferentes extensiones del sistema.

Para poder diferenciar entre varias extensiones del sistema idénticas, es necesario ajustar un número individual en las extensiones del sistema.

Para definir cada inversor de manera única en Fronius Solar Net, también es necesario asignar un número individual al correspondiente inversor.


Realizar la asignación del número individual según el apartado "El punto de menú CONFIGURACIÓN".

Información más detallada acerca de las diferentes extensiones del sistema figura en los correspondientes manuales de instrucciones o en Internet en <http://www.fronius.com>.

Encontrará información más detallada sobre el cableado de los componentes DATCOM en

<http://www.fronius.com> - Electrónica Solar / Información y soporte / Descargas de documentos / Manuales de instrucciones / Monitorización de instalaciones / Guía de cableado para Fronius DATCOM.

Zona de comunicación de datos

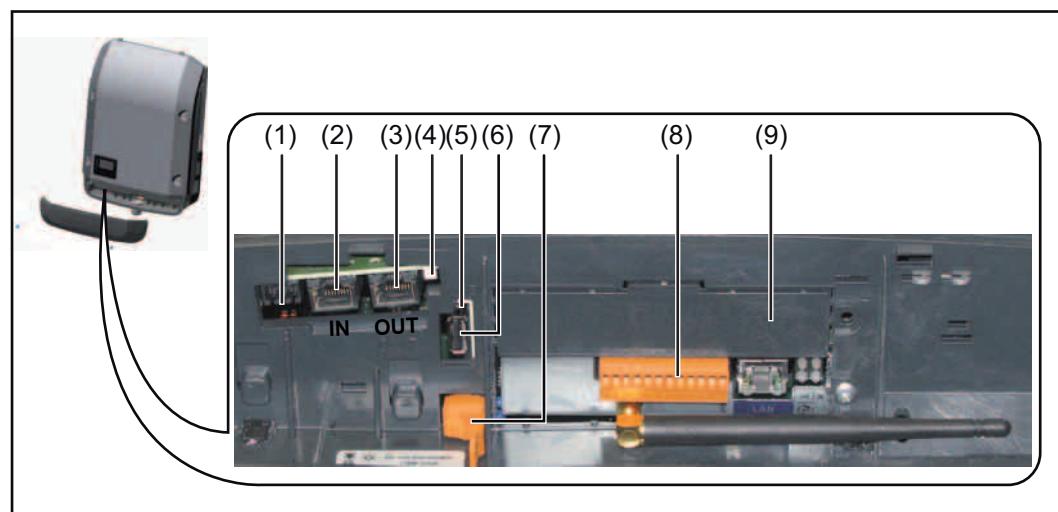

Según la versión, el inversor puede estar equipado con la tarjeta enchufable Fronius Datamanager.

Pos. Descripción

- | | |
|-----|--|
| (1) | Interfaz de corriente multifuncional comutable
(por ejemplo, para la función de reducción de potencia, interfaz con el contador, entrada de medición, etc.)

Entrada de medición:
máx. 20 mA, resistencia de medición de 100 ohmios

Tensión de salida":
máx. 15 mA o 16 V CC

Utilizar el conector opuesto de dos polos incluido en el volumen de suministro del inversor para la conexión a la interfaz de corriente multifuncional.

El software todavía no soporta el interfaz de corriente multifuncional. |
| (2) | Conexión Fronius Solar Net / Protocolo de interfaz IN |
| (3) | Conexión Fronius Solar Net / Protocolo de interfaz OUT
"Fronius Solar Net" / Protocolo de interfaz entrada y salida para la conexión con otros componentes DATCOM (por ejemplo, inversor, Sensor Box, etc.)

En caso de una conexión en red de varios componentes DATCOM, es necesario enchufar una clavija final a cada una de las conexiones IN u OUT libres de un componente DATCOM.
En caso de inversores con tarjeta enchufable Fronius Datamanager se incluyen 2 clavijas finales en el volumen de suministro del inversor. |
| (4) | LED "Comunicación Fronius Solar Net"
Indica si la alimentación principal de Fronius Solar Net se encuentra a disposición |
| (5) | LED "Transmisión de datos"
Parpadea al registrar los datos de Logging. En este tiempo no debe quitarse la memoria USB. |
| (6) | Zócalo USB A
Para la conexión de una memoria USB con un máximo tamaño constructivo de 65 x 30 mm

La memoria USB puede funcionar como un Datalogger para un inversor. La memoria USB no forma parte del volumen de suministro del inversor. |

Pos.	Descripción
(7)	<p>Contacto de conmutación libre de potencial con conector opuesto</p> <p>máx. 250 V CA / 4 A CA máx. 30 V CC / 1 A CC máx. 1,5 mm² de sección transversal de cable</p> <p>Pin 1 = Contacto de apertura (normalmente cerrado) Pin 2 = Posición de la raíz (común) Pin 3 = Contacto de cierre (normalmente abierto) (pines desde arriba hacia abajo)</p> <p>Utilizar el conector opuesto incluido en el volumen de suministro del inversor para la conexión al contacto de conmutación libre de potencial.</p>
(8)	Fronius Datamanager con antena WLAN o cubierta para el compartimento de tarjetas opcionales
(9)	Cubierta para el compartimento de tarjetas opcionales

Descripción del LED "Comunicación Fronius Solar Net"

El LED "Comunicación Fronius Solar Net" está iluminado:

La alimentación principal para la comunicación de datos dentro de la Fronius Solar Net está en orden

El LED "Comunicación Fronius Solar Net" está apagado:

Error en la comunicación de datos en la Fronius Solar Net

- Exceso de corriente (flujo de corriente > 3 A, por ejemplo, debido a un cortocircuito en la Fronius Solar Net)
- Falta de tensión (no hay ningún cortocircuito, tensión en la Fronius Solar Net < 6,5 V, por ejemplo, cuando hay demasiados componentes DATCOM en la Fronius Solar Net y la conexión eléctrica no es suficiente)

En este caso, se requiere un suministro de energía externo de los componentes DATCOM mediante una fuente de alimentación externa en uno de los componentes DATCOM.

Para detectar una falta de tensión deben comprobarse también los demás componentes DATCOM con respecto a errores si fuera necesario.


El LED "Comunicación Fronius Solar Net" parpadea brevemente cada 5 segundos:

Después de una desconexión provocada por exceso de corriente o falta de tensión, el inversor intenta restablecer el suministro de energía cada 5 segundos en la Fronius Solar Net mientras el error está presente.

Si el error está eliminado, la Fronius Solar Net vuelve a alimentarse con corriente en 5 segundos.

Ejemplo

Registro y archivo de los datos de inversor y sensor mediante Fronius Datamanager y Fronius Sensor Box:

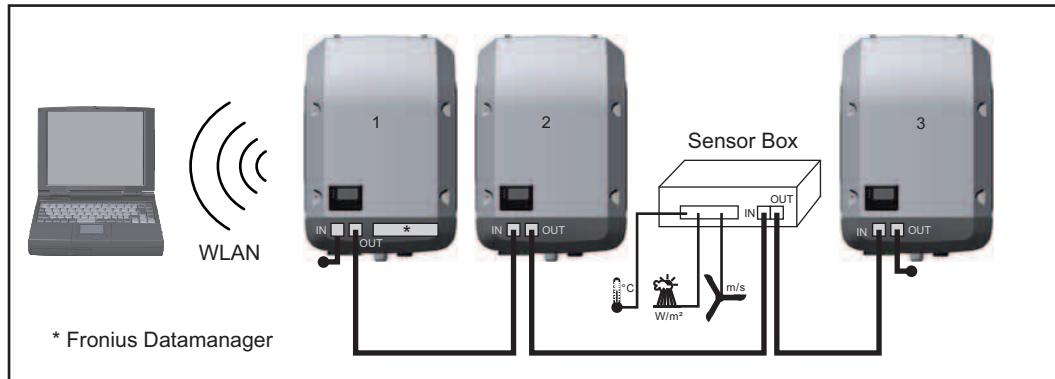

Red de datos con 3 inversores y una Fronius Sensor Box:

- Inversor 1 con Fronius Datamanager
- Inversor 2 y 3 sin Fronius Datamanager!

● = clavijas finales

La comunicación externa (Fronius Solar Net) se realiza en el inversor a través de la zona de comunicación de datos. La zona de comunicación de datos incluye dos interfaces RS 422 como entrada y salida. La conexión se realiza mediante conectores RJ45.

¡IMPORTANTE! Como el Fronius Datamanager funciona como un Datalogger, no debe haber otro Datalogger en el circuito de Fronius Solar Net.

¡Solo un Fronius Datamanager por cada circuito de Fronius Solar Net!


Desmontar los demás Fronius Datamanager y cerrar el compartimento de tarjetas opcionales libre con la cubierta ciega disponible como opción a través de Fronius (42,0405,2020) o utilizar un inversor sin Fronius Datamanager (versión "light").

Montar las tarjetas opcionales en el inversor

Encontrará información sobre el montaje de las tarjetas opcionales en el inversor y para la conexión del cable de comunicación de datos.

Fronius Datamanager

Elementos de manejo, conexiones e indicaciones en el Fronius Data-manager

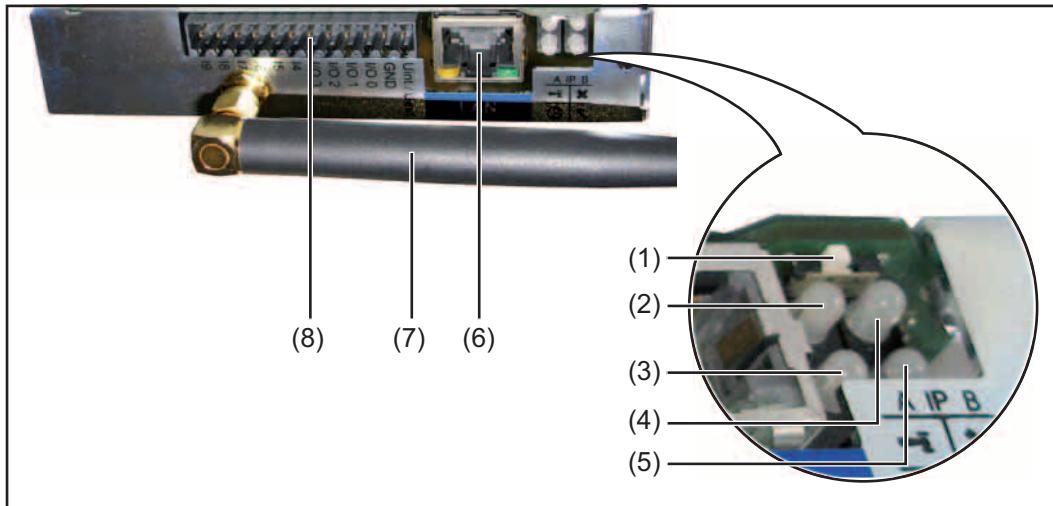

N.º Función

(1) Interruptor IP

Para cambiar la dirección IP:

- A Dirección IP predeterminada "169.254.0.180"
El "Fronius Datamanager" trabaja con la dirección IP fija 169.254.0.180.
Esta dirección IP fija sirve para establecer la conexión directa con un PC mediante LAN sin previa configuración del PC.
- B Dirección IP asignada
El "Fronius Datamanager" trabaja con una dirección IP asignada (ajuste de fábrica 192.168.1.180).
La dirección IP puede ajustarse en el interfaz web del "Fronius Data-manager".

(2) LED WLAN

- Está iluminado en verde: conexión de red establecida
- Está iluminado en rojo: conexión de red no establecida
- No está iluminado: Tarjeta enchufable sin WLAN

(3) LED conexión Fronius Solar.web

- Está iluminado en verde: conexión establecida con "Fronius Solar.web"
- Está iluminado en rojo: conexión no establecida con "Fronius Solar.web"
- No está iluminado: conexión con "Fronius Solar.web" desactivada en el Datamanager

(4) LED conexión

- Está iluminado en verde: conexión establecida dentro de "Fronius Solar Net"
- Está iluminado en rojo: conexión interrumpida dentro de "Fronius Solar Net"

T



x

N.º Función

(5) LED alimentación

- Está iluminado en verde: alimentación principal suficiente mediante "Fronius Solar Net"; el "Fronius Datamanager" está listo para el uso
- No está iluminado: alimentación principal deficiente o no existente mediante "Fronius Solar Net"; se requiere una alimentación principal externa
- Parpadea en rojo: durante un proceso de actualización

¡IMPORTANTE! No interrumpir la alimentación principal durante el proceso de actualización.

- Está iluminado en rojo: el proceso de actualización ha fallado

(6) Conexión LAN

Interfaz de Ethernet con identificación de color azul, para la conexión del cable de Ethernet

(7) Antena WLAN

(8) I/Os

Entradas y salidas digitales

Entradas digitales: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9

Niveles de tensión: bajo= mín. 0 V - máx. 1,8 V, alto = mín. 3 V - máx. 30 V

Corrientes de entrada: según la tensión de entrada, resistencia de entrada = 46 kilo-ohmios

Salidas digitales: I/O 0 - I/O 3

Capacidad de conmutación en caso de alimentación por medio de la tarjeta enchufable del Datamanager: Suma de 3,2 W, 10,7 V para las 4 salidas digitales

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa con mín. 10,7 - máx. 24 V CC, conectada a UInt / Uext y GND: 1 A, 10,7 - 24 V CC (según la fuente de alimentación externa) por cada salida digital

La conexión a las I/Os se realiza a través del conector opuesto suministrado.

Fronius Datamanager durante la noche o en caso de que la tensión CC no sea suficiente

El parámetro "Modo nocturno" en el registro de menú de configuración para los ajustes de pantalla está preajustado de fábrica a "DES".

Es por ello que el Fronius Datamanager no se encuentra accesible durante la noche o cuando la tensión CC no es suficiente.

No obstante, para poder activar el Fronius Datamanager, desconectar y volver a conectar el inversor en el lado CA y pulsar cualquier tecla en la pantalla del inversor dentro de 90 segundos.

Ver también el capítulo "Los registros de menú de configuración", "Ajustes de pantalla" (modo nocturno).

Instalar el "Fronius Datamanager" - Visión general



¡OBSERVACIÓN! La instalación del "Fronius Datamanager" requiere conocimientos de la tecnología de redes.



¡OBSERVACIÓN! Para la instalación y puesta en servicio del Fronius Datamanager se requiere un PC o un ordenador portátil.
Encontrará información detallada sobre el Fronius Datamanager en la versión completa del manual de instrucciones "Fronius Datamanager (Galvo / Symo)" en "Electrónica Solar / Monitorización de instalaciones" en nuestra página web <http://www.fronius.com>.

- 1** En el PC o en el ordenador portátil deben adaptarse los ajustes de red para el "Fronius Datamanager"

Por ejemplo, para Microsoft Windows XP:

Panel de control / Centro de redes y habilitaciones / Conexión LAN / Propiedades (generales) / Protocolo de Internet (TCP/IP) / Propiedades / Activar "Obtener la dirección IP automáticamente" + "Obtener la dirección de servidor DNS automáticamente"

Navegador de Internet / Herramientas / Opciones de Internet / Conexiones / Configuración LAN / Desactivar "Utilizar un servidor proxy para LAN"

- 2** Conectar el cable de Ethernet azul al "Fronius Datamanager" (conexión LAN)
- 3** Conectar el cable de Ethernet azul al PC/ordenador portátil
- 4** Comutar el interruptor "IP" en el "Fronius Datamanager" a la posición - A -
- 5** Conectar el inversor en el lado CA y pulsar cualquier tecla en la pantalla del inversor dentro de 90 segundos
- 6** En el nivel del menú del inversor en el punto de menú CONFIG debe ajustarse el modo nocturno a "CON" en los ajustes de pantalla
- 7** Al cabo de aproximadamente 1 minuto debe abrirse el navegador en el PC/ordenador portátil e introducir la siguiente dirección (el servidor web funciona con Internet Explorer a partir de la versión 9, Chrome y Firefox):
<http://169.254.0.180>

Se muestra el interfaz web del "Fronius Datamanager".



¡OBSERVACIÓN! Si no se establece ninguna conexión con el "Fronius Datamanager", comprobar los ajustes de red (por ejemplo, para Microsoft Windows):

- Activar Panel de control / Centro de redes y habilitaciones / Conexión LAN / Propiedades (generales) / Protocolo de Internet (TCP/IP) / Propiedades / Activar "Obtener la dirección IP automáticamente" + "Obtener la dirección de servidor DNS automáticamente"
- Navegador de Internet / Herramientas / Opciones de Internet / Conexiones / Configuración LAN / Desactivar "Utilizar un servidor proxy para LAN"

Con motivo de la primera instalación del "Fronius Datamanager" se muestra un mensaje en relación con la hora y la fecha.

- 8** Hacer clic en el mensaje y ajustar la hora y la fecha

Si no se muestra el mensaje:

Ajustar "Ajustes / HORA/FECHA / Ajustar la hora y la fecha"

- 9** Guardar "Ajustes / Conexión a Internet / WLAN"

- 10** Seleccionar "Ajustes / WLAN":

"dinámico" (asignar un nombre de host)

o

"estático" (introducir los datos)

- 11** Ajustes / GESTIÓN DE WLAN / Actualizar redes

- 12** Ajustes / SOLAR.WEB / Introducir los datos, guardar

Encontrará información más detallada sobre Fronius Solar.web en el manual de instrucciones de Fronius Solar.web.

- 13** Apuntar la información del sistema / ID del Datalogger (se requiere para dar de alta en el Fronius Solar.web)

- 14** Apagar el inversor en el lado CA


- 15** Volver a comutar el interruptor "IP" en el "Fronius Datamanager" a la posición - B -

- 16** Desenchufar el cable de Ethernet azul del "Fronius Datamanager" y del PC o del ordenador portátil

- 17** Cerrar la cubierta de la comunicación de datos y encender el inversor
- 18** En el nivel del menú del inversor en el punto de menú CONFIG debe reponerse el modo nocturno a "DES" en los ajustes de pantalla

Elementos de manejo e indicaciones

Elementos de manejo e indicaciones

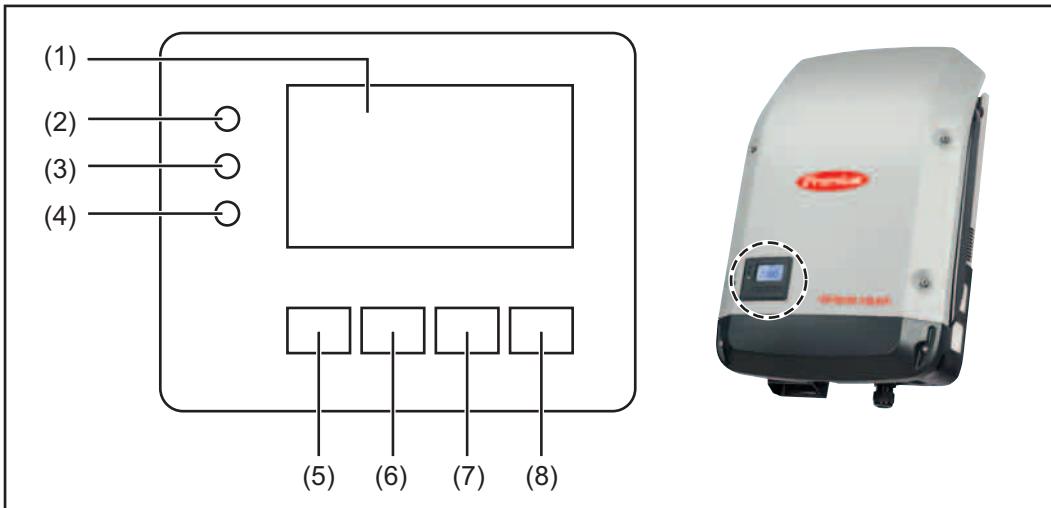

Pos. Descripción

(1)	Pantalla Para indicar valores, ajustes y menús
	LED de control y de estado
(2)	El LED de estado general (rojo) está iluminado cuando: - Se muestra un mensaje de estado en la pantalla - Se produce una interrupción del servicio de alimentación a la red - Durante la solución de errores (el inversor está esperando una confirmación o solución de un error que se ha producido)
(3)	El LED de arranque (naranja) está iluminado cuando: - El inversor se encuentra en la fase de arranque automático o autocomprobación (en cuanto los módulos solares entregan suficiente potencia después del alba) - El inversor se ha conmutado al servicio de reposo en el menú de configuración (= desconexión manual del servicio de alimentación a la red) - Se actualiza el software del inversor
(4)	El LED de estado de servicio (verde) está iluminado: - Cuando la instalación fotovoltaica funciona sin perturbaciones después de la fase de arranque automático del inversor - Mientras se lleva a cabo el servicio de alimentación a la red

Teclas de control: según la selección están ocupadas con funciones diferentes:


(5)	Tecla "izquierda/arriba" Para la navegación hacia la izquierda y hacia arriba
(6)	Tecla "abajo/derecha" Para la navegación hacia abajo y hacia la derecha

Pos.	Descripción
(7)	Tecla "Menú/Esc" Para cambiar el nivel del menú Para salir del menú de configuración
(8)	Tecla "Enter" Para confirmar una selección


Las teclas son pulsadores capacitivos por lo que cualquier humectación con agua puede mermar la función de las teclas. Para un funcionamiento óptimo de las teclas deben secarse las teclas con un paño si fuera necesario.

Pantalla La alimentación de la pantalla se realiza a través de la tensión de red CA. Según el ajuste del menú de configuración, la pantalla puede estar disponible durante todo el día.

¡IMPORTANTE! La pantalla del inversor no es un aparato de medición calibrado. Se produce una pequeña desviación de carácter sistemático de determinados porcentajes respecto al contador de energía de la empresa suministradora de energía. Para calcular de forma exacta los datos con la empresa suministradora de energía, se requiere un contador calibrado.

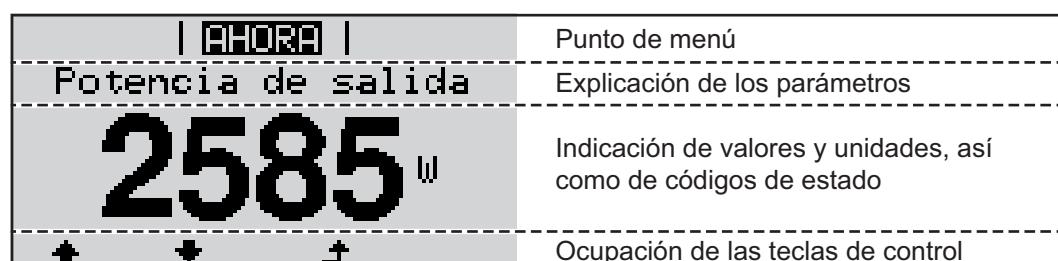

Zonas de indicación en la pantalla, modo de indicación

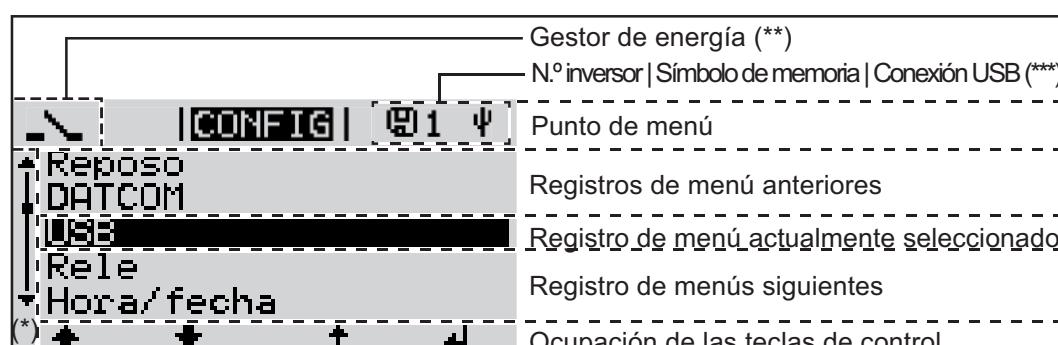

Zonas de indicación en la pantalla, modo de configuración

(*) Barra de desplazamiento

(**) El símbolo para el gestor de energía se muestra cuando la función "Gestor de energía" está activada.

(***) N.º inversor = Número DATCOM de inversor, símbolo de memoria: aparece brevemente al memorizar los valores ajustados, conexión USB: aparece cuando se ha conectado una memoria USB

El nivel del menú

Activar la iluminación de la pantalla

- 1** Pulsar cualquier tecla


Se activa la iluminación de la pantalla.

En el punto de menú CONFIG existe la posibilidad de ajustar una iluminación de la pantalla que está constantemente iluminada o apagada.

Desactivación automática de la iluminación de la pantalla / Cambiar al punto de menú "AHORA"

- Si durante 2 minutos no se pulsa ninguna tecla,
- se apaga automáticamente la iluminación de la pantalla y el inversor cambia al punto de menú "AHORA" (siempre y cuando la iluminación de la pantalla esté ajustada al servicio automático).
- El cambio al punto de menú "AHORA" se realiza dentro cualquier posición dentro del nivel del menú, con la excepción de del registro de menú de configuración "Reposo".
- Se muestra la potencia actualmente suministrada.

Abrir el nivel del menú

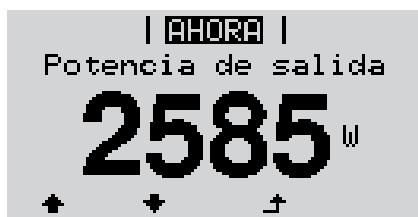

- ▲ **1** Pulsar la tecla "Menú"



La pantalla cambia al nivel del menú.

- ↔ → **2** Seleccionar el punto de menú deseado con las teclas "izquierda" o "derecha"
- ↔ **3** Abrir el punto de menú deseado pulsando la tecla "Enter"

Los puntos de menú AHORA, LOG y GRÁFICO

AHORA
REGIST
GRÁFICO



AHORA
(indicación de valores actuales)



REGIST
(datos registrados del día de hoy, del año natural en curso y desde la primera puesta en marcha del inversor)

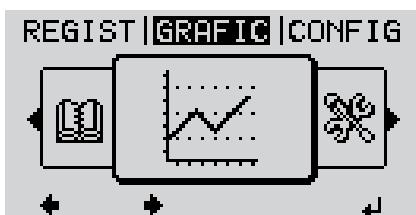


GRÁFICO
Curva característica del día
Muestra gráficamente la curva de la potencia de salida durante el día. El eje de tiempo se escala automáticamente.

Pulsar la tecla "Volver" para cerrar la indicación.

Valores mostrados en los puntos de menú AHORA y LOG

Valores mostrados en el punto de menú AHORA:

Potencia de salida (W)

Tensión de red (V)

Corriente de salida (A)

Frecuencia de red (Hz)

Tensión solar (V)

Corriente solar (A)

Hora

Hora del inversor o del circuito de Fronius Solar Net

Fecha

Fecha del inversor o del circuito de Fronius Solar Net

Valores mostrados en el punto de menú LOG:

(para el día de hoy, el año natural en curso y desde la primera puesta en marcha del inversor)

Energía suministrada (kWh / MWh)

Energía suministrada durante el período de tiempo contemplado

Debido a los diferentes métodos de medición, se pueden producir desviaciones respecto a los valores de indicación de otros aparatos de medición. Para la facturación de la energía suministrada solo tienen carácter vinculante los valores de indicación del aparato de medición calibrado y puesto a disposición por la empresa suministradora de electricidad.

Máx. potencia de salida (W)

Máxima potencia suministrada a la red durante el período de tiempo contemplado

Rendimiento

Dinero generado durante el período de tiempo contemplado (se puede ajustar la divisa en el menú de configuración)

Igual que en el caso de la energía suministrada, también se pueden producir desviaciones del rendimiento en relación con otros valores de medición.

El ajuste de la divisa y de la tasa de facturación se describe en el apartado "El menú de configuración".

El ajuste de fábrica varía en función de la correspondiente configuración de país.

Ahorro de CO₂ (g / kg)

Emisión de CO₂ ahorrada durante el período de tiempo contemplado

El valor para la reducción de CO₂ corresponde a la emisión de CO₂ que se libraría en función del parque de centrales térmicas disponibles con la misma cantidad de corriente. El ajuste de fábrica es de 0,53 kg / kWh (fuente: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).

Máxima tensión de red (V)

Máxima tensión de red medida durante el período de tiempo contemplado

Máx. tensión solar (V)

Máxima tensión solar medida durante el período de tiempo contemplado

Horas de servicio

Duración de servicio del inversor (HH:MM).

¡IMPORTANTE! Para la correcta indicación de los valores de día y año, es necesario que la hora esté ajustada correctamente.


El punto de menú CONFIG

Ajuste previo

El inversor ha sido preconfigurado de fábrica y se encuentra en disposición de servicio. No se necesita ningún tipo de ajuste previo para el servicio de alimentación de la red completamente automático.

El punto de menú CONFIG permite una sencilla modificación de los ajustes previos del inversor para responder a los deseos y requisitos específicos del usuario.

CONFIG

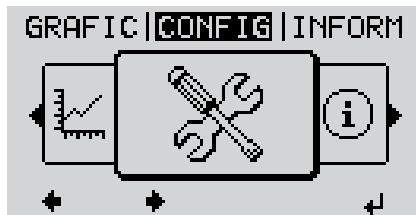


CONFIG (menú de configuración)



¡OBSERVACIÓN! Debido a las actualizaciones de software, el equipo puede contar con funciones que no se describan en este manual de instrucciones o al revés. Además, alguna ilustración puede variar ligeramente con respecto a los elementos de manejo de su equipo. No obstante, el funcionamiento de los elementos de manejo es idéntico.

Navegación en el punto de menú CONFIG

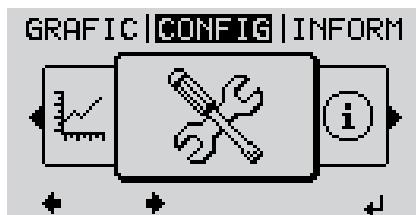

Nivel del menú, "CONFIG" seleccionado



Registro "Reposo"


Hojar entre los registros

- ↔ 1 Seleccionar el punto de menú "CONFIG" con las teclas "izquierda" o "derecha"
↓ 2 Pulsar la tecla "Enter"

Se muestra el primer registro del punto de menú SETUP:
"Reposo"



- 3 Hojear entre los registros disponibles con las teclas "arriba" o "abajo"

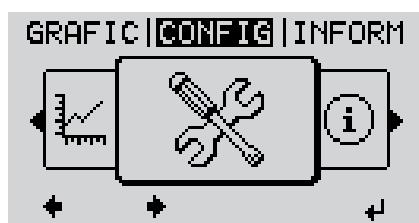

- 5 Pulsar la tecla "Volver" para salir de un registro

Ajustar los registros de menú de configuración en general

- 1 Entrar al punto de menú CONFIG
- 2 Seleccionar el registro deseado con las teclas "arriba" o "abajo" "arriba" o "abajo"
- 3 Pulsar la tecla "Enter"

El primer dígito del valor a ajustar parpadea:

- [4] Seleccionar un número para el primer dígito con las teclas "arriba" o "abajo"



- [5] Pulsar la tecla "Enter"



El segundo dígito del valor parpadea.

- [6] Repetir los pasos de trabajo 4 y 5 hasta que...

todo el valor a ajustar esté parpadeando.

- [7] Pulsar la tecla "Enter"



- [8] Si fuera necesario, repetir los pasos de trabajo 4-6 para las unidades o para otros valores a ajustar, hasta que la unidad o el valor a ajustar estén parpadeando.

- [9] Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar las modificaciones.



Pulsar la tecla "Esc" para no guardar las modificaciones.



Se muestra el primer registro actualmente seleccionado.

Se muestran los ajustes que se encuentran a disposición:

- [4] Seleccionar el ajuste deseado con las teclas "arriba" o "abajo"



- [5] Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar la selección.



Pulsar la tecla "Esc" para no guardar la selección.




Se muestra el primer registro actualmente seleccionado.

Ejemplo de aplicación: Ajustar la hora



- [1] Seleccionar el registro de menú de configuración "Hora / Fecha"
[2] Pulsar la tecla "Enter"

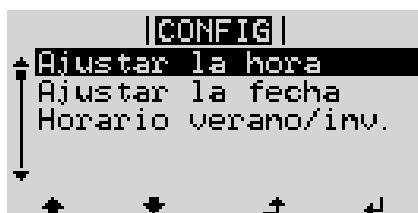

- [3] Seleccionar "Ajustar la hora" con las teclas "arriba" o "abajo"
[4] Pulsar la tecla "Enter"

Se muestra la visión general de los valores ajustables.



Se muestra la hora.
(HH:MM:SS, indicación de 24 horas),
el dígito de decena para la hora parpadea.



- + - **5** Seleccionar un valor para el dígito de decena de la hora con las teclas "arriba" o "abajo"
- ◀ **6** Pulsar la tecla "Enter"

El dígito de unidad para la hora parpadea.

- 7** Repetir los pasos de trabajo 5 y 6 para el dígito de unidad de la hora, para los minutos y los segundos hasta que...

... la hora ajustada parpadee.

- ◀ **8** Pulsar la tecla "Enter"

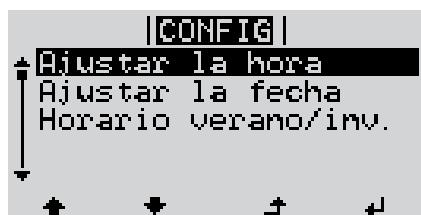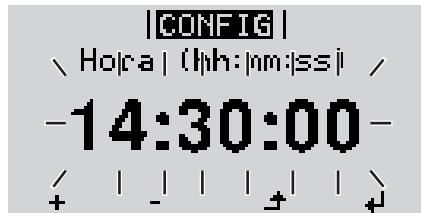

Se acepta la hora y se muestra la visión general de los valores ajustables.

- ▲ **4** Pulsar la tecla "Esc"



Se muestra el registro de menú de configuración "Hora / Fecha".

Los registros de menú de configuración

Reposo	Activación/desactivación manual del servicio de reposo
	<ul style="list-style-type: none">- La electrónica conductora está desconectada en el servicio de reposo. No se produce ninguna alimentación a la red.- El LED de arranque está iluminado en naranja.- En el servicio de reposo no se puede visualizar o ajustar ningún otro punto de menú dentro del nivel del menú.- No está activado el cambio automático al punto de menú "AHORA" después de 2 minutos sin pulsar ninguna tecla.- El servicio de reposo solo puede finalizarse manualmente pulsando la tecla "Enter".- El servicio de alimentación a la red puede restablecerse en cualquier momento (activar "Reposo").
Ajustar el servicio de reposo (desconexión manual del servicio de alimentación a la red):	
	<p>[1] Seleccionar el registro "Reposo"</p> <p>[2] Pulsar la tecla "Enter"</p>
	<p>En la pantalla aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER".</p> <p>Ahora, el modo de reposo está activado.</p> <p>El LED de arranque está iluminado en naranja.</p>
Restablecimiento del servicio de alimentación a la red:	
	<p>En el servicio de reposo aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER" en la pantalla.</p>
	<p>[1] Pulsar la tecla "Enter" para restablecer el servicio de alimentación a la red</p> <p>Se muestra el registro "Reposo".</p> <p>Paralelamente, el inversor va pasando por la fase de arranque.</p> <p>El LED de estado de servicio está iluminado en verde después de restablecer el servicio de alimentación.</p>
DATCOM	Control de una comunicación de datos, entrada del número de inversor, modo nocturno DATCOM, ajustes de protocolo
	Margen de ajuste Estado / Número de inversor / Tipo protocolo
	Estado Muestra una comunicación de datos disponible a través de Fronius Solar Net, o un error que se ha producido en la comunicación de datos
	Número de inversor Ajuste del número (= dirección) del inversor en caso de una instalación con varios inversores solares
	Margen de ajuste 00 - 99 (00 = 100. inversor) Ajuste de fábrica 01
¡IMPORTANTE! Al integrar varios inversores en un sistema de comunicación de datos, se debe asignar una dirección propia a cada inversor.	

Tipo protocolo

Sirve para determinar el protocolo de comunicación para la transmisión de datos:

Margen de ajuste	Fronius Solar Net / Protocolo de interfaz *
Ajuste de fábrica	Fronius Solar Net

* El tipo de protocolo "Protocolo de interfaz" solo funciona sin la tarjeta de Datamanager. Las tarjetas de Datamanager presentes deben ser retiradas del inversor.

USB

Especificación de valores en relación con una memoria USB

Margen de ajuste	Retirar HW con seguridad / Actualización de software / Intervalo Logging
------------------	--

Retirar HW con seguridad

Desenchufar una memoria USB del zócalo USB A en la bandeja de comunicación de datos sin que se produzca ninguna pérdida de datos.

V:

- Cuando se visualiza el mensaje OK
- Cuando el LED "Transmisión de datos" haya dejado de parpadear o de estar iluminado

Actualización de software

Actualizar el software del inversor mediante una memoria USB.

Procedimiento:

- [1]** Descargar el archivo de actualización "froxxxxx.upd"
(por ejemplo, en <http://www.fronius.com>; xxxx se muestra para el número de versión correspondiente)



¡OBSERVACIÓN! Para evitar cualquier problema durante la actualización del software del inversor, la memoria USB prevista a tal fin no debe tener ninguna partición ni encriptación oculta (ver el capítulo "Memorias USB adecuadas").

- [2]** Guardar el archivo de actualización en el nivel de datos exterior de la memoria USB
- [3]** Abrir la zona de comunicación de datos
- [4]** Enchufar la memoria USB con el archivo de actualización en el zócalo USB de la zona de comunicación de datos
- [5]** Seleccionar en el menú de configuración el punto de menú "USB" y a continuación "Actualización de software"
- [6]** Pulsar la tecla "Enter"
- [7]** Esperar hasta que en la pantalla aparezcan las comparaciones de la versión de software actualmente disponible en el inversor y de la nueva versión de software:
 - 1.ª página: software Recerbo, software de controlador de teclas, versión de la configuración de país
 - 2.ª página: software de la etapa de potencia
- [8]** Pulsar la tecla "Enter" después de cada página

El inversor comienza a copiar los datos.

Se muestran "ACTUALIZACIÓN", así como el progreso de memorización en % hasta que se hayan copiado los datos para todos los módulos electrónicos.

Después del copiado, el inversor actualiza sucesivamente los módulos electrónicos necesarios.

Se muestran "ACTUALIZACIÓN", el módulo afectado y el progreso de actualización en %.

Como último paso, el inversor actualiza la pantalla.
La pantalla permanece oscura durante aproximadamente 1 minuto y los LED de control y de estado parpadean.

Una vez finalizada la actualización de software, el inversor cambia a la fase de arranque y después al servicio de alimentación a la red. La memoria USB puede desenchufarse.

Se guardan los ajustes individuales del menú de configuración al actualizar el software del inversor.

Intervalo Logging

Activar/desactivar la función de Logging, así como la especificación de un Intervalo de Logging

Unidad	Minutos
Margen de ajuste	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log
Ajuste de fábrica	30 min
30 min	El Intervalo de Logging es de 30 minutos. Cada 30 minutos se guardan los nuevos datos de Logging en la memoria USB.
20 min	
15 min	
10 min	
5 min	El Intervalo de Logging es de 5 minutos. Cada 5 minutos se guardan los nuevos datos de Logging en la memoria USB.
No Log	No se realiza ningún almacenamiento de datos



¡IMPORTANTE! Para que la función de Logging funcione perfectamente, es necesario que la hora esté ajustada correctamente.

Relé

Activar el relé, ajustes de relé, prueba de relé

Margen de ajuste	Modo de relé / Prueba de relé / Punto de conexión* / Punto de desconexión*
------------------	--

* Se muestra únicamente cuando la función "Gestor de energía" está activada en "Modo de relé".

Modo de relé

Sirve para seleccionar las diferentes funciones del contacto de conmutación libre de potencial en la zona de comunicación de datos:

- Función de alarma
- Salida activa
- Gestor de energía

Margen de ajuste	TODOS / Permanente / DES / CON / Gestor de energía
Ajuste de fábrica	TODOS

Función de alarma:

Permanente / Comutación del contacto de conmutación libre de potencial en caso TODOS: de códigos de servicio temporales (por ejemplo, breve interrupción del servicio de alimentación a la red, aparece un código de servicio con un determinado número por día, ajustable en el menú "BÁSICO")

Salida activa:

- CON: El contacto de conmutación NO libre de potencial está continuamente conectado mientras el inversor se encuentra en servicio (mientras la pantalla está iluminada o indica algo).
- DES: El contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado.

Gestor de energía:

- Gestor de energía: Información más detallada sobre la función "Gestor de energía" figura en el siguiente apartado "Gestor de energía".

Prueba de relé

Prueba de funcionamiento para comprobar si el contacto de conmutación libre de potencial conmuta periódicamente

Punto de conexión (solo con la función "Gestor de energía" activada)

Para ajustar el límite de potencia efectiva a partir del cual se conecta el contacto de conmutación libre de potencial

Ajuste de fábrica 1000 W

Margen de ajuste Punto de desconexión: máxima potencia nominal del inversor / W / kW

Punto de desconexión (solo con la función "Gestor de energía" activada)

Para ajustar el límite de potencia efectiva a partir del cual se desconecta el contacto de conmutación libre de potencial

Ajuste de fábrica 0

Margen de ajuste 0 - punto de conexión / W / kW

Gestor de energía

Mediante la función "Gestor de energía" puede activarse el cargo para que funcione como actuador.

Puede controlarse un consumidor conectado al contacto de conmutación libre de potencial especificando un punto de conexión o desconexión que dependa de la potencia de alimentación.

El contacto de conmutación libre de potencial se desconecta automáticamente,

- cuando el inversor no alimenta la red pública con corriente,
- cuando el inversor se conmuta manualmente al servicio de reposo,
- cuando hay una especificación de potencia efectiva < 10 % de la potencia nominal,
- en caso de insuficiente radiación solar.

Para activar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar "Gestor de energía" y pulsar la tecla "Enter".

Si la función "Gestor de energía" está activada, se muestra el símbolo "Gestor de energía" en la parte superior izquierda de la pantalla:



Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado (contacto abierto)



Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está conectado (contacto cerrado)

Para desactivar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar otra función y pulsar la tecla "Enter".

Indicaciones para la configuración del punto de conexión y desconexión

Una diferencia insuficiente entre el punto de conexión y el punto de desconexión, así como las oscilaciones en la potencia efectiva pueden derivar en múltiples ciclos de commutación. Para evitar conexiones y desconexiones frecuentes, la diferencia entre el punto de conexión y el punto de desconexión debería ser como mínimo de 100 - 200 W.

En la selección del punto de desconexión debe tenerse en cuenta el consumo de potencia del consumidor conectado.

En la selección del punto de conexión deben tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas y la irradiación solar prevista.

Ejemplo de aplicación

Punto de conexión = 2000 W, punto de desconexión = 1800 W

En caso de que el inversor proporcione al menos 2000 W o más, se conecta el contacto de commutación libre de potencial del inversor.

Si la potencia del inversor es inferior a 1800 W, se desconecta el contacto de commutación libre de potencial.

Posibles aplicaciones:

Servicio de una bomba de calor o de un climatizador con el máximo uso de corriente propia

Hora/fecha	Ajustar la hora, la fecha y la commutación automática del horario de verano/invierno			
Margen de ajuste	Ajustar la hora / Ajustar la fecha / Horario verano/invierno			
Ajustar la hora Ajuste de la hora (hh:mm:ss)				
Ajustar la fecha Ajuste de la fecha (dd.mm.aaaa)				
Horario verano/invierno Activar/desactivar la commutación automática del horario de verano/invierno				
 ¡OBSERVACIÓN! Utilizar la función para la commutación automática del horario de verano/invierno solo cuando no haya componentes del sistema con capacidad de LAN o WLAN dentro de un circuito de Fronius Solar Net (por ejemplo, Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager). Si hay componente del sistema con capacidad de LAN o WLAN, debe ajustarse esta función en el interfaz web de los componentes del sistema.				
Margen de ajuste	CON / DES			
Ajuste de fábrica	CON			
¡IMPORTANTE! El ajuste correcto de la hora y de la fecha es condición previa para la correcta indicación de los valores de día y año, así como de la curva característica del día.				
<hr/>				
Ajustes de la pantalla	Margen de ajuste	Idioma / Modo nocturno / Contraste / Iluminación		
Idioma Ajuste del idioma de la pantalla				

Margen de ajuste Alemán, inglés, francés, neerlandés, italiano, español, checo, eslovaco, etc.

Modo nocturno

Modo nocturno DATCOM: sirve para controlar el servicio DATCOM y el servicio de la pantalla durante la noche o cuando la tensión CC disponible no es suficiente

Margen de ajuste AUTO / CON / DES

Ajuste de fábrica DES

AUTO: El servicio DATCOM se mantiene siempre y cuando haya un Datalogger conectado a una Fronius Solar Net activa no interrumpida.

La pantalla está oscura durante la noche y puede activarse pulsando cualquier tecla.

CON: El servicio DATCOM se mantiene siempre. El inversor pone a disposición ininterrumpidamente los 12 V para la alimentación de Fronius Solar Net. La pantalla siempre está activa.

¡IMPORTANTE! Si el modo nocturno DATCOM está en CON o AUTO con los componentes de Fronius Solar Net conectados, el consumo de corriente del inversor aumenta durante la noche hasta 7,3 W.

DES: No hay servicio DATCOM durante la noche y el inversor no requiere corriente CA para la alimentación de Fronius Solar Net.

La pantalla está desactivada durante la noche y el Fronius Datamanager no se encuentra a disposición.

Contraste

Ajuste del contraste en la pantalla

Margen de ajuste 0 - 10

Ajuste de fábrica 5

Como el contraste varía en función de la temperatura, un cambio de las condiciones ambientales puede hacer necesario un ajuste del punto de menú "Contraste".

Iluminación

Ajuste previo de la iluminación de la pantalla

El punto de menú "Iluminación" solo se refiere a la iluminación del fondo de la pantalla.

Margen de ajuste AUTO / CON / DES

Ajuste de fábrica AUTO

AUTO: La iluminación de la pantalla se activa pulsando cualquier tecla. La iluminación de la pantalla se apaga si no se pulsa ninguna tecla en 2 minutos.

CON: La iluminación de la pantalla está permanentemente encendida con el inversor activo.

DES: La iluminación de la pantalla está constantemente apagada.

Rendimiento energético	Ajuste <ul style="list-style-type: none"> - de un valor OFFSET para la indicación de energía total - de un factor de compensación de medición para la indicación de energía del día, del año y total - de la divisa - de la tarifa de alimentación - del factor de CO₂
Margen de ajuste	Desviación contador / Calibración contador / Divisa / Tarifa de alimentación / Factor de CO ₂ /
Desviación contador	Especificación de un valor para la energía suministrada, que se añade a la energía suministrada en ese momento (p. ej. valor de transmisión al cambiar de inversor)
Unidad	Wh / kWh / MWh
Margen de ajuste	5 dígitos
Ajuste de fábrica	0
Calibración contador	Especificación de un valor de corrección para que la indicación que aparece en la pantalla del inversor corresponda a la indicación calibrada del contador de corriente
Unidad	%
Margen de ajuste	-5,0 - +5,0
Ajuste de fábrica	0
Divisa	Ajuste de la divisa
Margen de ajuste	3 dígitos, A-Z
Tarifa de alimentación	Ajuste de la tasa de facturación para la remuneración de la energía suministrada
Margen de ajuste	2 dígitos, 3 puntos decimales
Ajuste de fábrica	(en función de la configuración de país)
Factor de CO₂	Ajuste del factor para la reducción de CO ₂
Unidad	kg/kWh
Margen de ajuste	0,000 - 2,000
Ajuste de fábrica	0,53 (en función de la configuración de país)


Ventilador	Para comprobar la funcionalidad de ventilador
-------------------	---

Margen de ajuste**Prueba de ventilador #1 / Prueba de ventilador #2**

- Seleccionar el ventilador deseado con las teclas "arriba" y "abajo"
- La prueba del ventilador seleccionado se inicia pulsando la tecla "Enter".
- El ventilador funciona hasta que se vuelva a salir del menú pulsando la tecla "Esc".

El punto de menú INFORM

INFORM

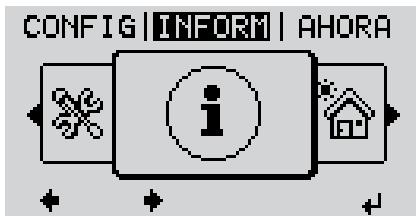

INFORM
(Información sobre el equipo y el software)

Valores de medición

Estado etapa poten.

Estado de la red

Valores de medición

Zona de indicación:

FV aís. / Ventilador #1 / U FV1

FV aís.

Resistencia de aislamiento de la instalación fotovoltaica (módulos solares no conectados a tierra)

Ventilador #1

Valor porcentual de la potencia nominal del ventilador

U FV1

Tensión CC actual en los bornes incluso cuando el inversor no está alimentando (del primer seguidor MPP)

Estado etapa poten.

Se puede mostrar la indicación del estado de los últimos errores aparecidos en el inversor.

¡IMPORTANTE! Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 (Potencia baja) y 307 (Tensión baja). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error.

- Despues de pulsar la tecla "Enter" se muestra el estado de la etapa de potencia, así como de los últimos errores que se han producido.
- Hojear la lista con las teclas "arriba" o "abajo"
- Pulsar la tecla "Volver" para salir de la lista de estados y errores

Estado de red

Se pueden mostrar los últimos 5 errores de red que se han producido:

- Despues de pulsar la tecla "Enter" se muestran los últimos 5 errores de red que se han producido
- Hojear la lista con las teclas "arriba" o "abajo"
- Pulsar la tecla "Volver" para salir de la indicación de los errores de red

Información del equipo

Para indicar los ajustes relevantes para una empresa suministradora de energía. Los valores mostrados varían en función de la correspondiente configuración de país o de los ajustes específicos del inversor.

Zona de indicación

Generalidades / Ajuste de país / Seguidores MPP / Monitorización de red / Límites de tensión de red / Límites de frecuencia de red / factor P / Límite de potencia CA

General:	Tipo de equipo Fam.
Ajuste de país:	Configuración Configuración de país ajustada
	Versión Versión de la configuración de país
	Grupo Grupo para la actualización del software del inversor
Seguidores MPP:	Seguidor 1
Monitorización de red:	GMTi Tiempo de arranque del inversor en s
	GMTTr Tiempo de reconexión en s después de un error de red
	ULL Valor medio de la tensión de red durante 10 minutos en V.
	LLTrip Tiempo de activación para la monitorización de tensión a largo plazo
Límites de tensión:	UILmax Valor de tensión de red interior superior en V
	UILmin Valor de tensión de red interior inferior en V
Límites de frecuencia:	FILmax Valor de frecuencia de red interior superior en Hz
	FILmin Valor de frecuencia de red interior inferior en Hz
Factor P:	Factor de potencia actualmente ajustado cos phi (por ejemplo: Cos(phi) constante / Q constante / Curva característica Q(U) / etc.)
Límite de potencia CA:	Máx. P CA Reducción de potencia manual

Versión

Indicación del número de versión y del número de serie de los circuitos impresos instalados en el inversor (por ejemplo, para fines de servicio)

Zona de indicación Pantalla / Software de pantalla / Suma de chequeo SW / Memoria de datos / Memoria de datos #1 / Etapa de potencia / Etapa de potencia SW / Filtro CEM

Activar y desactivar el bloqueo de teclas

Generalidades

El inversor está equipado con una función de bloqueo de teclas.

Si el bloqueo de teclas está activado, no se puede abrir el menú de configuración, por ejemplo, a modo de protección contra un desajuste accidental de los datos de configuración.

Para activar/desactivar el bloqueo de teclas es necesario introducir el código 12321.

Activar y desactivar el bloqueo de teclas



- ▲ 1 Pulsar la tecla "Menú"

Se muestra el nivel del menú.

- 2 Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar



En el menú "CÓDIGO" se muestra el "Código de entrada" y el primer dígito parpadea.

- + - 3 Introducir el código 12321: Seleccionar el valor para el primer dígito del código con las teclas "arriba" o "abajo"

- ◀ 4 Pulsar la tecla "Enter"

El segundo dígito parpadea.

- 5 Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito y el quinto dígito del código hasta que...

el código ajustado parpadee.

- ◀ 6 Pulsar la tecla "Enter"





En el menú "LOCK" se muestra "Bloqueo de teclas".

- + - **7** Activar o desactivar el bloqueo de teclas con las teclas "arriba" o "abajo":

CON = El bloqueo de teclas está activado (no es posible abrir el punto de menú CONFIG)

DES = El bloqueo de teclas está desactivado (es posible abrir el punto de menú CONFIG)

- ◀ **8** Pulsar la tecla "Enter"

Memoria USB como Datalogger y para actualizar el software del inversor

Memoria USB como Datalogger Una memoria USB conectada a un zócalo USB A puede actuar como Datalogger para un inversor.

En cualquier momento, los datos de Logging guardados en la memoria USB pueden:

- importarse a través del archivo FLD registrado al mismo tiempo al software Fronius Solar.access,
- visualizarse a través del archivo CSV registrado al mismo tiempo en programas de otros fabricantes (por ejemplo, Microsoft® Excel).

Las versiones más antiguas (hasta Excel 2007) tienen una limitación de líneas de 65536.

Encontrará información más detallada sobre "Datos en la memoria USB", "Volumen de datos y capacidad de la memoria", así como "Acumulador de buffer" en nuestra página web <http://www.fronius.com> en

Electrónica Solar / Información y soporte / Descargas de documentos / Manuales de instrucciones / Monitorización de instalaciones / Inversores conectados mediante Grid / Fronius Galvo / Ayuda de instalación.

Memorias USB adecuadas Debido al gran número de memorias USB disponibles en el mercado, no es posible garantizar que el inversor pueda detectar cualquier memoria USB.

Fronius recomienda utilizar solo memorias USB certificadas y aptas para aplicaciones industriales (¡Tener en cuenta el logotipo USB-IF!).

El inversor soporta memorias USB con los siguientes sistemas de archivos:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius recomienda utilizar las memorias USB empleadas solo para registrar datos de Logging o para actualizar el software del inversor. Las memorias USB no deben contener otros datos.

Símbolo USB en la pantalla del inversor, por ejemplo, en el modo de indicación "AHORA":



Si el inversor detecta una memoria USB, se muestra el símbolo USB en la parte derecha superior de la pantalla.

Al introducir las memorias USB debe comprobarse si se muestra el símbolo USB (también puede estar parpadeando).




¡OBSERVACIÓN! En caso de aplicaciones externas, debe tenerse en cuenta que el funcionamiento de las memorias USB convencionales solo suele estar garantizado dentro de una gama de temperaturas limitada. En caso de aplicaciones exteriores, debe asegurarse que la memoria USB funciona correctamente, por ejemplo, también a bajas temperaturas.

Memoria USB para actualizar el software del inversor

Con la ayuda de la memorias USB incluso los clientes finales pueden actualizar el software del inversor a través del registro de menú USB en el punto de menú CONFIG: previamente se guarda el archivo de actualización en la memoria USB para transmitirlo después desde aquí al inversor. El archivo de actualización debe encontrarse en el directorio principal (directorio de raíz) de la memoria USB.

Retirar la memoria USB

Indicación de seguridad para la retirada de una memoria USB:

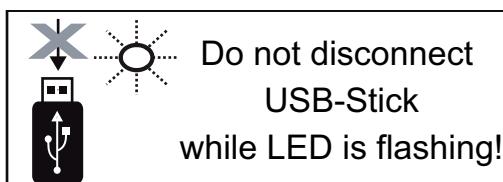

¡IMPORTANTE! Para evitar una pérdida de datos, solo debe retirarse una memoria USB conectada cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- solo a través del punto de menú CONFIG registro de menú "USB / Retirar HW con seguridad"
- Cuando el LED "Transmisión de datos" haya dejado de parpadear o de estar iluminado

El menú básico

Generalidades

En el menú básico se ajustan los siguientes parámetros importantes para la instalación y el servicio del inversor:

- Modo operación CC
- Tensión fija
- Tensión arran.MPPT1
- Libro registro USB
- Contador de sucesos
- Modo de puesta a tierra / Supervis. puesta t.
- Ajustes de aislamiento
- Advertencia temper.
- Reset TOTAL

Entrar al menú básico



- ▲ 1 Pulsar la tecla "Menú"

Se muestra el nivel del menú.

- 2 Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar



Se muestra "CÓDIGO" y el primer dígito parpadea.

- + - 3 Introducir el código 22742: Seleccionar el valor para el primer dígito del código con las teclas "arriba" o "abajo"

- ◀ 4 Pulsar la tecla "Enter"

El segundo dígito parpadea.

- 5 Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito y el quinto dígito del código hasta que...

el código ajustado parpadea.

- ◀ 6 Pulsar la tecla "Enter"

Se muestra el menú básico.



- + - 7 Seleccionar el registro deseado con las teclas "arriba" o "abajo"

- ◀ 8 Editar el registro seleccionado pulsando la tecla "Enter"

- ▲ 9 Pulsar la tecla "Esc" para salir del menú básico

Los registros del menú básico	El menú básico incluye los siguientes registros de menú:
--------------------------------------	--

Seguidor MPP 1

- Modo de operación CC:
MPP AUTO
FIJA
MPP USUARIO
 - Tensión fija:
Para introducir la tensión fija, 120 - 440 V
 - Tensión arran.MPPT1:
Para introducir la tensión de arranque MPPT1, 120 - 440 V
-

Libro registro USB

Activación o desactivación de la función para salvaguardar todos los mensajes de error en una memoria USB
AUTO / DES / CON

Mensaje SMS / Relé

- Retardo de suceso
Para introducir el retardo a partir del momento en el que se envía un mensaje SMS o el relé debe conmutar
900 - 86400 segundos
 - Contador de sucesos:
Para introducir el número de errores tras los que debe enviarse un mensaje SMS o el relé debe conmutar:
10 - 255
-

Ajuste puesta tierra

- Modo de puesta a tierra:
DES / Positivo / Negativo
 - Supervis. puesta t.:
DES / Adv. err. / Error / Advertencia
-

Ajuste aislamiento

- Advertencia de aislamiento:
Para activar y desactivar la monitorización de aislamiento con indicación de una advertencia sin interrupción de la alimentación a la red en caso de que se produzca un fallo de aislamiento
CON / DES (en función de la configuración de país ajustada)
- Umbral advertencia:
Para ajustar un umbral de aislamiento por debajo del cual el inversor emite una advertencia (sin interrupción de la alimentación)
0 - 1000 kilo-ohmios (en función de la configuración de país ajustada)
- Fallo de aislamiento:
Para activar y desactivar la monitorización de aislamiento con emisión de un mensaje de error y desconexión inmediata del inversor en caso de que se produzca un fallo de aislamiento
CON / DES (edición)

- Umbral error:
Para ajustar un umbral de aislamiento por debajo del cual el inversor emite un mensaje de error e interrumpe el servicio de alimentación a la red
0 - 1000 kilo-ohmios (en función de la configuración de país ajustada)
-

Advertencia temper.

Para la activación/desactivación de la advertencia de exceso de temperatura por cada evento.

La advertencia de exceso de temperatura se envía y se muestra en la pantalla.
CON / DES

Reset TOTAL

Para establecer los valores de tensión máximos y mínimos en el punto de menú, así como para resetear a cero la máxima potencia de alimentación.

No se puede deshacer la reposición de los valores.

Pulsar la tecla "Enter" para resetear los valores a cero.

Se muestra "CONFIRMAR".

Volver a pulsar la tecla "Enter".

Se resetean los valores y se muestra el menú.

Diagnóstico de estado y solución de errores

Indicación de mensajes de estado El inversor dispone de un autodiagnóstico del sistema que automáticamente detecta y muestra un gran número de posibles errores en la pantalla. De este modo se pueden localizar rápidamente los defectos en el inversor, en la instalación fotovoltaica, así como los fallos de instalación o manejo.

Si el autodiagnóstico del sistema ha podido localizar un error concreto, se muestra el correspondiente mensaje de estado en la pantalla.

¡IMPORTANTE! Los mensajes de estado que sólo se muestran brevemente, pueden ser el resultado del comportamiento de regulación del inversor. Si a continuación el inversor sigue trabajando sin perturbaciones, no se trata de ningún error.

Avería de carácter grave de la pantalla Si la pantalla permanece oscura después del alba durante un período de tiempo de mayor duración:

- Comprobar la tensión AC en las conexiones del inversor:
la tensión AC debe ser de 230 V (+ 10 % / - 5 %)*.

* La tolerancia de la red varía en función de la configuración de país

Mensajes de estado: clase 1 Los mensajes de estado de la clase 1 suelen aparecer solo temporalmente y son causados por la red de corriente pública.

El inversor reacciona primero con la separación de la red. A continuación, se comprueba la red durante el período de tiempo de monitorización prescrito. Si después de este período de tiempo no se detecta ningún error más, el inversor reanuda el servicio de alimentación a la red.

Según la configuración de país está activada la función de inicio suave GPIS: según la directiva VDE-AR-N 4105, la potencia de salida del inversor aumenta continuamente cada minuto un 10 % después de una desconexión debido a un error CA.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
102	Tensión CA excesiva		
103	Tensión CA insuficiente		
105	Frecuencia CA excesiva		
106	Frecuencia CA insuficiente		
107	Red CA fuera de los límites admisibles		
108	Servicio independiente detectado	Si después de una comprobación detallada, las condiciones de la red se vuelven a encontrar dentro de la gama admisible, el inversor reanuda el servicio de alimentación a la red.	Comprobar los acoplamientos a la red; si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Mensajes de estado: clase 3 La clase 3 incluye mensajes de estado que pueden aparecer durante el servicio de alimentación a la red, pero que por lo general no provocan la interrupción permanente del servicio de alimentación a la red.

Después de la separación automática de la red y de la monitorización prescrita de la red, el inversor intenta restablecer el servicio de alimentación a la red.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
301	Exceso de corriente (CA)	Breve interrupción del servicio de alimentación a la red debido a un exceso de corriente en el inversor El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
302	Exceso de corriente (CC)		
303	Exceso de temperatura de la etapa de potencia	Breve interrupción del servicio de alimentación de la red debido a un exceso de temperatura. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	Limpiar por soplado las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor si fuera necesario. El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
304	Temperatura interior excesiva		
306	POCA POTENCIA FV La tensión del circuito intermedio es insuficiente para el servicio de alimentación a la red	Breve interrupción del servicio de alimentación a la red.	El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece en caso de suficiente radiación solar, se debe contactar con el montador de la instalación.
307	POCA TENSIÓN FV La tensión de entrada CC es insuficiente para el servicio de alimentación a la red	El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	

¡IMPORTANTE! Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 (POCA POTENCIA FV) y 307 (POCA TENSIÓN FV). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error.

308	Sobretensión en el circuito intermedio	Breve interrupción del servicio de alimentación a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
309	Tensión de entrada CC excesiva		

Mensajes de estado: clase 4 Los mensajes de estado de la clase 4 requieren en parte la intervención de un técnico de servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
401	La comunicación con la etapa de potencia no es posible		
406	Sensor de temperatura de la etapa de potencia defectuoso	Si es posible, el inversor reanuda el servicio de alimentación a la red después de un nuevo intento de conexión automática.	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
407	Sensor de temperatura interior defectuoso		
408	Se ha detectado una alimentación de corriente continua		
412	Se ha seleccionado el servicio de tensión fijo en vez del servicio de tensión MPP y la tensión fija está ajustada a un valor insuficiente o excesivo.	-	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
415	Desconexión de seguridad debido a que la tarjeta opcional o RECERBO se ha activado	El inversor no suministra corriente a la red.	
416	La comunicación entre la etapa de potencia y el control no es posible	Si es posible, el inversor reanuda el servicio de alimentación a la red después de un nuevo intento de conexión automática.	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
425	La comunicación con la etapa de potencia no es posible		
445	Ajustes de valor límite inadmisibles	El inversor no suministra corriente a la red por motivos de seguridad.	Actualizar el firmware del inversor. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
452	Error de comunicación entre los procesadores	Si es posible, el inversor reanuda el servicio de alimentación a la red después de un nuevo intento de conexión automática.	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
453	Breve error de tensión de red		
454	Breve error de frecuencia de red		
457	Relé de red adherido		
459	Error durante la captación de la señal de medición para la prueba de aislamiento	El inversor no suministra corriente a la red.	Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
460	La fuente de tensión de referencia para el procesador digital de señales (DSP) trabaja fuera de los límites tolerados		
472	El fusible para la puesta a tierra del módulo solar está defectuoso	El inversor no suministra corriente a la red.	Cambiar el fusible para la puesta a tierra del módulo solar. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
475	Puesta a tierra del módulo solar, fallo de aislamiento (conexión entre el módulo solar y puesta a tierra)	El inversor no suministra corriente a la red.	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
482	Puesta en servicio incompleta	El inversor no suministra corriente a la red.	Realizar un reset CA (desconectar y conectar el disyuntor), realizar la puesta en servicio completa

Mensajes de estado: clase 5 Los mensajes de estado de la clase 5 no dificultan en general el servicio de alimentación a la red, pero pueden provocar restricciones en el mismo. Estos se muestran hasta que se confirme el mensaje de estado pulsando una tecla (el inversor sigue trabajando de forma normal en un segundo plano).

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
502	Fallo de aislamiento en los módulos solares	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
509	Ninguna alimentación durante las últimas 24 horas	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Comprobar el mensaje de estado. Comprobar si se cumplen todas las condiciones para un servicio de alimentación a la red sin perturbaciones (por ejemplo, si los módulos solares están cubiertos por nieve). Si el mensaje de estado aparece de forma constante: tener en cuenta los demás mensajes de estado.
517	Reducción de la potencia debido a una temperatura excesiva	En caso de que aparezca una reducción de la potencia, se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Limpiar por soplando las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor si fuera necesario. El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
551	El fusible para la puesta a tierra del módulo solar está defectuoso	Se muestra una advertencia en la pantalla	Cambiar el fusible para la puesta a tierra del módulo solar. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
558	Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después haber sustituido un circuito impreso)	Posibles indicaciones erróneas o funciones erróneas en el inversor.	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
560	Reducción de la potencia debido a una sobrefrecuencia	El mensaje de estado se muestra en caso de una frecuencia de red excesiva. En este caso, el inversor reduce la potencia. La indicación del estado se muestra hasta que el inversor vuelva a encontrarse en el servicio normal.	El error se elimina automáticamente cuando la frecuencia de red vuelve a estar dentro del margen admisible y cuando el inversor se vuelva a encontrar en el servicio normal. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Mensajes de estado: clase 7 Los mensajes de estado de la clase 7 afectan al control, la configuración y el registro de datos del inversor y pueden repercutir de forma directa o indirecta sobre el servicio de alimentación a la red.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
705	Conflicto durante al ajuste del número de inversor (por ejemplo, se ha asignado el número dos veces)	-	Corregir el número de inversor en el menú de configuración
721	EEPROM se ha inicializado de nuevo o EEPROM defectuosa	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Confirmar el mensaje de estado. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
731	Error de inicialización: no se soporta la memoria USB		Comprobar o sustituir la memoria USB Comprobar el sistema de archivo de la memoria USB
732	Exceso de corriente en la memoria USB	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
733	No hay ninguna memoria USB enchufada	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Conectar o comprobar la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
734	No se detecta el archivo de actualización o el archivo de actualización no se encuentra disponible	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Comprobar el archivo de actualización (por ejemplo, denominación correcta del archivo) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
735	El archivo de actualización no coincide con el equipo, volver al archivo de actualización antiguo	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla y el proceso de actualización se interrumpe	Comprobar el archivo de actualización y, si fuera necesario, organizar el archivo de actualización correspondiente al equipo (por ejemplo, en http://www.fronius.com) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
736	Se ha producido un error de escritura o lectura	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Comprobar la memoria USB y los archivos en esta o sustituir la memoria USB Desenchufar la memoria USB solo cuando el LED "Transmisión de datos" haya dejado de parpadear o de estar iluminado. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
738	No es posible guardar un archivo Log (por ejemplo, la memoria USB está protegida contra escritura o está llena)	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Habilitar espacio de memoria, quitar la protección contra escritura, si fuera necesario, comprobar o sustituir la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
743	Durante la actualización se ha producido un error	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Repetir el proceso de actualización y comprobar la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
745	Archivo de actualización con error	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla y el proceso de actualización se interrumpe	Volver a descargar el archivo de actualización Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
751	Se ha perdido la hora		Volver a ajustar la hora y la fecha en el inversor
752	Error de comunicación del módulo de Real Time Clock	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
757	Error de hardware en el módulo de Real Time Clock	Se muestra el mensaje de error en la pantalla indicando que el inversor no suministra corriente a la red.	
758	Error interno: El módulo de Real Time Clock está en el modo de emergencia	Hora inexacta, posibilidad de pérdida de la hora (servicio de alimentación a la red normal)	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
766	Se ha activado la limitación de potencia de emergencia (máx. 750 W)	Se muestra un mensaje de error en la pantalla.	

Servicio de atención al cliente

¡IMPORTANTE! Diríjase a su distribuidor de Fronius o a un técnico de servicio formado por Fronius cuando:

- Un error aparece de forma repetida o constante
- Aparece un error que no figura en las tablas

Servicio en entornos con fuerte generación de polvo

En caso de servicio en entornos con fuerte generación de polvo: si fuera necesario, soplar el dissipador de calor y el ventilador en el lado posterior del inversor, así como las aperturas de aire adicional en el soporte mural con aire a presión limpia.

Datos técnicos

Fronius Galvo 1.5-1	Datos de entrada
	Rango de tensión MPP 120 - 335 V CC
	Máxima tensión de entrada 420 V CC (con 1000 W/m ² / -10 °C en marcha sin carga)
	Máxima corriente de entrada 13,3 A
	Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares 20,0 A
	Máxima corriente de retroalimentación ⁴⁾ 8,9 A
	Datos de salida
	Potencia de salida nominal (P _{nom}) 1500 W
	Máxima potencia salida 1500 W
	Tensión de red nominal 1 ~ NPE 230 V
	Mínima tensión de red 180 V ¹⁾
	Máxima tensión de red 270 V ¹⁾
	Máxima corriente de salida 7,2 A
	Frecuencia nominal 50 - 60 Hz ¹⁾
	Coeficiente de distorsión no lineal < 4%
	Factor de potencia Cos phi 1 0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
	Máx. impedancia de la red admisible Z _{máx.} en la PCC ³⁾ Ninguna
	Impulso de corriente de conexión ⁶⁾ y duración 36,0 A / 9,4 ms
	Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo 43,0 A / 1,24 ms
	Datos generales
	Máximo rendimiento 95,9%
	Rendimiento europeo 94,5%
	Autoconsumo nocturno 0,47 W
	Refrigeración Ventilación forzada regulada
	Tipo de protección IP 55
	Dimensiones altura x anchura x profundidad 645 x 431 x 204 mm
	Peso 16,35 kg
	Temperatura ambiente admisible - 25 °C - +50 °C
	Humedad permitida 0 - 100%
	Clase de emisión CEM B
	Categoría de sobretensión CC / CA 2 / 3
	Dispositivos de seguridad
	Medición del aislamiento CC Advertencia/desconexión ⁷⁾ en caso de R _{ISO} < 600 kilo-ohmios
	Comportamiento en caso de sobrecarga CC Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
	Seccionador CC Integrado

**Fronius Galvo
2.0-1**
Datos de entrada

Rango de tensión MPP	120 - 335 V CC
Máxima tensión de entrada (con 1000 W/m ² / -10 °C en marcha sin carga)	420 V CC
Máxima corriente de entrada	17,8 A
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares	26,8 A
Máxima corriente de retroalimentación ⁴⁾	11,9 A

Datos de salida

Potencia de salida nominal (P _{nom})	2000 W
Máxima potencia salida	2000 W
Tensión de red nominal	1 ~ NPE 230 V
Mínima tensión de red	180 V ¹⁾
Máxima tensión de red	270 V ¹⁾
Máxima corriente de salida	9,7 A
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz ¹⁾
Coeficiente de distorsión no lineal	< 4%
Factor de potencia Cos phi	1 0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
Máx. impedancia de la red admisible Z _{máx.} en la PCC ³⁾	Ninguna
Impulso de corriente de conexión ⁶⁾ y duración	36,0 A / 9,4 ms
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo	43,0 A / 1,24 ms

Datos generales

Máximo rendimiento	96,0%
Rendimiento europeo	94,9%
Autoconsumo nocturno	0,47 W
Refrigeración	Ventilación forzada regulada
Tipo de protección	IP 55
Dimensiones altura x anchura x profundidad	645 x 431 x 204 mm
Peso	16,35 kg
Temperatura ambiente admisible	- 25 °C - +50 °C
Humedad permitida	0 - 100%
Clase de emisión CEM	B
Categoría de sobretensión CC / CA	2 / 3

Dispositivos de seguridad

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión ⁷⁾ en caso de R _{ISO} < 600 kilo-ohmios
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo Limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

Fronius Galvo
2.5-1

Datos de entrada

Rango de tensión MPP	165 - 440 V CC
Máxima tensión de entrada (con 1000 W/m ² / -10 °C en marcha sin carga)	550 V CC
Máxima corriente de entrada	16,6 A
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares	24,8 A
Máxima corriente de retroalimentación ⁴⁾	11 A

Datos de salida

Potencia de salida nominal (P _{nom})	2500 W
Máxima potencia salida	2500 W
Tensión de red nominal	1 ~ NPE 230 V
Mínima tensión de red	180 V ¹⁾
Máxima tensión de red	270 V ¹⁾
Máxima corriente de salida	12,1 A
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz ¹⁾
Coeficiente de distorsión no lineal	< 4%
Factor de potencia Cos phi	¹ 0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
Máx. impedancia de la red admisible Z _{máx.} en la PCC ³⁾	Ninguna
Impulso de corriente de conexión ⁶⁾ y duración	36,0 A / 9,4 ms
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo	43,0 A / 1,24 ms

Datos generales

Máximo rendimiento	96,1%
Rendimiento europeo	95,2%
Autoconsumo nocturno	0,47 W
Refrigeración	Ventilación forzada regulada
Tipo de protección	IP 55
Dimensiones altura x anchura x profundidad	645 x 431 x 204 mm
Peso	16,75 kg
Temperatura ambiente admisible	- 25 °C - +50 °C
Humedad permitida	0 - 100%
Clase de emisión CEM	B
Categoría de sobretensión CC / CA	2 / 3

Dispositivos de seguridad

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión ⁷⁾ en caso de R _{ISO} < 600 kilo-ohmios
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo Limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

**Fronius Galvo
3.0-1**
Datos de entrada

Rango de tensión MPP	165 - 440 V CC
Máxima tensión de entrada (con 1000 W/m ² / -10 °C en marcha sin carga)	550 V CC
Máxima corriente de entrada	19,8 A
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares	29,6 A
Máxima corriente de retroalimentación ⁴⁾	13,2 A

Datos de salida

Potencia de salida nominal (P _{nom})	3000 W
Máxima potencia salida	3000 W
Tensión de red nominal	1 ~ NPE 230 V
Mínima tensión de red	180 V ¹⁾
Máxima tensión de red	270 V ¹⁾
Máxima corriente de salida	14,5 A
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz ¹⁾
Coeficiente de distorsión no lineal	< 4%
Factor de potencia Cos phi	1 0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
Máx. impedancia de la red admisible Z _{máx.} en la PCC ³⁾	Ninguna
Impulso de corriente de conexión ⁶⁾ y duración	36,0 A / 9,4 ms
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo	43,0 A / 1,24 ms

Datos generales

Máximo rendimiento	96,1%
Rendimiento europeo	95,4%
Autoconsumo nocturno	0,47 W
Refrigeración	Ventilación forzada regulada
Tipo de protección	IP 55
Dimensiones altura x anchura x profundidad	645 x 431 x 204 mm
Peso	16,75 kg
Temperatura ambiente admisible	- 25 °C - +50 °C
Humedad permitida	0 - 100%
Clase de emisión CEM	B
Categoría de sobretensión CC / CA	2 / 3

Dispositivos de seguridad

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión ⁷⁾ en caso de R _{ISO} < 600 kilo-ohmios
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo Limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

Fronius Galvo
3.1-1

Datos de entrada

Rango de tensión MPP	165 - 440 V CC
Máxima tensión de entrada (con 1000 W/m ² / -10 °C en marcha sin carga)	550 V CC
Máxima corriente de entrada	20,7 A
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares	31,0 A
Máxima corriente de retroalimentación ⁴⁾	13,8 A

Datos de salida

Potencia de salida nominal (P _{nom})	3100 W
Máxima potencia salida	3100 W
Tensión de red nominal	1 ~ NPE 230 V
Mínima tensión de red	180 V ¹⁾
Máxima tensión de red	270 V ¹⁾
Máxima corriente de salida	15,0 A
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz ¹⁾
Coeficiente de distorsión no lineal	< 4%
Factor de potencia Cos phi	¹ 0,85 - 1 ind./cap. ²⁾
Máx. impedancia de la red admisible Z _{máx.} en la PCC ³⁾	Ninguna
Impulso de corriente de conexión ⁶⁾ y duración	36,0 A / 9,4 ms
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo	43,0 A / 1,24 ms

Datos generales

Máximo rendimiento	96,1%
Rendimiento europeo	95,4%
Autoconsumo nocturno	0,47 W
Refrigeración	Ventilación forzada regulada
Tipo de protección	IP 55
Dimensiones altura x anchura x profundidad	645 x 431 x 204 mm
Peso	16,75 kg
Temperatura ambiente admisible	- 25 °C - +50 °C
Humedad permitida	0 - 100%
Clase de emisión CEM	B
Categoría de sobretensión CC / CA	2 / 3

Dispositivos de seguridad

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión ⁷⁾ en caso de R _{ISO} < 600 kilo-ohmios
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo Limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

**Fronius Galvo
Dummy**

Tensión de red nominal	1 ~ NPE 230 V
Tolerancia de la red	+10 / -5% ¹⁾
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz ¹⁾
Tipo de protección	IP 55
Dimensiones altura x anchura x profundidad	645 x 431 x 204 mm
Peso	16,75 kg

**Explicación de
los pies de página**

- 1) Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión.
- 2) Según la configuración de país o los ajustes específicos del aparato (ind. = inductivo; cap. = capacitivo)
- 3) PCC = Interfaz a la red pública
- 4) Máxima corriente desde el inversor hacia el módulo solar en caso de un error en el inversor y/o un aislamiento defectuoso entre el lado de AC y DC
- 5) Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor
- 6) Pico de corriente al conectar el inversor
- 7) Según la configuración de país

**Normas y directi-
vas tenidas en
cuenta**

- IEC 62109-1:2010 - IEC 62109-2:2011 - EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:2008 - EN 61000-6-2:2005 - EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- EN 62233:2008

Marcado CE

Se cumplen todas las normas necesarias y pertinentes, así como las directivas dentro del marco de la Directiva UE pertinente de modo que los equipos llevan el marcado CE.

Interfaz de red

- ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712
- VDE 0126-1-1/A1
- VDE-AR-N 4105

Operación paralela de instalaciones de generación propia

El inversor cumple las

- "Directivas para conexión y operación paralela de instalaciones de generación propia" de la Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW), asociación de la economía de electricidad)
- "Directivas técnicas para la operación paralela de instalaciones de generación propia con redes de distribución" de la Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs, la asociación de empresas austriacas de electricidad

Comutación para evitar el servicio independiente

El inversor dispone de una comutación para evitar el servicio independiente homologada por la VDE según la VDE-AR-N 4105.

Avería de la red

Los procedimientos de medición y seguridad integrados de serie en el inversor garantizan una interrupción inmediata de la alimentación en caso de avería en la red (por ejemplo, en caso de desconexión por la empresa suministradora de energía o daño en la línea).

Cláusulas de garantía y eliminación

Garantía de fábrica de Fronius

En el momento de la entrega de los inversores de Fronius se aplica la garantía de fábrica de Fronius, es decir, una garantía de 60 meses a partir de la fecha de instalación y ampliable previo pago.

Fronius garantiza el funcionamiento correcto del inversor durante este período de garantía.

Las cláusulas de garantía específicas nacionales están disponibles a través del instalador de equipos competente o en la siguiente dirección de Internet:
<http://www.fronius.com/Solar/Warranty>

Para poder hacer uso de la garantía de fábrica de Fronius es necesario presentar la factura correspondiente al producto, así como las cláusulas de garantía y, si fuera necesario, el certificado de garantía adquirido adicionalmente para prolongar las prestaciones de garantía.

Por lo tanto, después de la puesta en servicio del inversor, Fronius recomienda imprimir el ejemplar actual de las cláusulas de garantía.

Eliminación

Si un día fuera necesario sustituir el inversor, Fronius recogerá el aparato viejo y se encarga de su debido aprovechamiento.

Igen tisztelt olvasó

H

Bevezetés

Köszönjük az irántunk megnyilvánuló bizalmát, és fogadja szerencsétlenül a kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkező Fronius termékhez. Ez az útmutató segít Önnek, hogy megismerje a készülék kezelését. Amennyiben az útmutatót gondosan átolvasza, meg fogja ismerni a Fronius termék nyújtotta sokoldalú lehetőségeket. Csak ezáltal lesz képes annak előnyeit a lehető legjobban kihasználni.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági előírásokat, és gondoskodjon a termék felhasználási helyén a lehető legnagyobb biztonságról. A gondos kezelés elősegíti, hogy a termék hosszú ideig megőrizze minőségét és megbízhatóságát. Ez fontos előfeltétele a kiváló eredményeknek.

A biztonsági figyelmeztető szimbólumok értelmezése



VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszélyt jelez. Halál vagy súlyos sérülés a következménye, ha nem kerüli el.



FIGYELMEZTETÉS! Veszélyessé is válható helyzetet jelöl. Ha nem kerüli el, következménye halál vagy súlyos sérülés lehet.



VIGYÁZAT! Károssá válható helyzetet jelöl. Ha nem kerüli el, következménye könnyű vagy csekély személyi sérülés és anyagi kár lehet.



MEGJEGYZÉS! Olyan veszélyt jelöl, amely a munka eredményét hátrányosan befolyásolja és a felszerelésben károkat okozhat.

FONTOS! Alkalmazási megoldásokat és egyéb különösen hasznos információkat jelöl. Nem jelez káros vagy veszélyes helyzetet.

Ha bárhol a szövegben egy a „Biztonsági előírások” című fejezetben bemutatott szimbólumot lát, fordítson rá fokozott figyelmet.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	63
Általános tudnivalók	66
Készülék-koncepció	66
Rendeltetésszerű használat	66
Figyelmeztető információk a készüléken	67
Tudnivalók a dummy készülékről	67
Adatkommunikáció és Solar Net	69
Solar Net és adatkapcsolat	69
Adatkommunikációs terület	70
A 'Solar Net kommunikáció' LED ismertetése	71
Példa	71
Opcionális kártyák beépítése az inverterbe	72
Fronius Datamanager	73
Kezelőelemek, csatlakozók és kijelzők a Fronius Datamanager-en	73
Fronius Datamanager éjszaka, vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség	74
'Fronius Datamanager' telepítése - áttekintés	74
Kezelőelemek és kijelzők	76
Kezelőelemek és kijelzők	76
Kijelző	77
Menüsziint	78
Kijelző-világítás aktiválása	78
Kijelzővilágítás automatikus deaktiválása / átváltás az 'AKTUÁLIS' menüpontra	78
Menüsziint behívása	78
AKTUÁLIS, NAPLÓ és GRAF menüpontok	79
AKTUÁLIS NAPLÓ GRAF	79
Az AKTUÁLIS és NAPLÓ menüpontokban kijelzett értékek	79
BEÁLLÍTÁS menüpont	81
Előzetes beállítás	81
BEÁLLÍTÁS	81
Navigálás a BEÁLLÍTÁS menüpontban	81
Beállítás menüpontok beállítása általában	82
Alkalmazási példa: Állítsa be az időt	83
Beállítás menüpontok	84
Készenlét	84
DATCOM	84
USB	85
Relék	86
Energia-manager	87
Idő/dátum	88
Kijelzőbeállítások	88
Energiahozam	89
Ventilátorok	90
INFO menüpont	91
INFO	91
Mért értékek LT állapot Hálózat állapot	91
Készülékinformáció	91
Verzió	92
Gombreteszelés be- és kikapcsolása	93
Általános tudnivalók	93
Gombreteszelés be- és kikapcsolása	93
USB-meghajtó, mint adatgyűjtő és frissítő az inverter szoftveréhez	95
USB-meghajtó, mint adatgyűjtő	95
Megfelelő USB-meghajtók	95
USB-meghajtó az inverter szoftver frissítéséhez	96
Távolítsa el az USB-meghajtót	96
Alapmenü	97
Általános tudnivalók	97
Belépés az Alapmenübe	97
Alap-menüpontok	98
Állapot-diagnózis és hibaelhárítás	100

Állapotüzenetek kijelzése.....	100
A kijelző teljes kimaradása.....	100
1. osztályba sorolt állapotüzenetek.....	100
3. osztályba sorolt állapotüzenetek.....	101
4. osztályba sorolt állapotüzenetek.....	102
5. osztályba sorolt állapotüzenetek.....	103
7. osztályba sorolt állapotüzenetek.....	104
Vevőszolgálat.....	106
Üzemeltetés erősen poros környezetben	106
Műszaki adatok	107
Fronius Galvo 1.5-1	107
Fronius Galvo 2.0-1	108
Fronius Galvo 2.5-1	109
Fronius Galvo 3.0-1	110
Fronius Galvo 3.1-1	111
Fronius Galvo Dummy	112
Magyarázat a lábjegyzetekhez	112
Figyelembe vett szabványok és irányelvek.....	112
Garanciális feltételek és ártalmatlanítás	113
Fronius gyári garancia	113
Ártalmatlanítás	113

Biztonsági előírások

HU

Általános tudnivalók



A készüléket a technika mai állása és elismert biztonságtechnikai szabályok szerint készítettük. Ennek ellenére hibás kezelés vagy visszaélés esetén veszély fenyegeti

- a kezelő vagy harmadik személy testi épségét és életét,
- az üzemeltető készülékét és egyéb anyagi értékeit,
- a készülékkel végzett hatékony munkát.

A készülék üzembe helyezésével, karbantartásával és állagmegovásával foglalkozó személyeknek

- megfelelően képzetteknek kell lenniük,
- ismeretekkel kell rendelkezniük az elektromos szerelésről, és
- teljesen ismerniük és pontosan követniük kell ezt a kezelési útmutatót.

A kezelési útmutatót állandóan a készülék felhasználási helyén kell őrizni. A kezelési útmutató előírásain túl be kell tartani a balesetek megelőzésére és a környezet védelmére szolgáló általános és helyi szabályokat is.

A készüléken található összes biztonsági és figyelmeztető feliratot

- olvasható állapotban kell tartani,
- nem szabad tönkretenni,
- eltávolítani,
- letakarni, átragasztani vagy átfesteni.



A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha valamennyi védőberendezés működőképes. Ha a védőberendezések nem teljesen működőképesek, akkor az veszélyezteteti

- a kezelő vagy harmadik személy testi épségét és életét,
- az üzemeltető készülékét és egyéb anyagi értékeit,
- a készülékkel végzett hatékony munkát.

A készülék bekapcsolása előtt a nem teljesen működőképes védőberendezéseket hozza rendbe a jogosultsággal rendelkező szakszervizzel.

A védőberendezéseket soha ne kerülje meg és ne helyezze üzemen kívül.

A készüléken lévő biztonsági és veszélyjelző útmutatások helyét a készülék kezelési útmutatójának „Általános tudnivalók” című fejezetében találja meg.

A biztonságot veszélyeztető hibákat a készülék bekapcsolása előtt meg kell szüntetni.

Az Ön biztonságáról van szó!

Környezeti feltételek



A készüléknek a megadott tartományon kívül történő üzemeltetése vagy tárolása nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel.

A megengedett környezeti feltételekről szóló információt a kezelési útmutató műszaki adatai között találja meg.

Képzett személyzet



Ezen Kezelési útmutató szervizinformációi csak a képzett szakszemélyzet számára szólnak. Az áramütés halálos lehet. Csak olyan tevékenységet végezzen, ami fel van sorolva a dokumentációban. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha Ön arra ki lenne képezve.



Az összes kábelnek és vezetéknek jól rögzítettnek, sérhetetlennek, szigeteltnek és kielégítően méretezettnek kell lennie. A laza, megégett, károsodott vagy alulmérétezett kábeleket és vezetékeket azonnal ki kell javítatni az arra feljogosított szakműhellyel.



Karbantartási és javítási munkákat a készüléken kizárolag csak az arra feljogosított szakműhellyel szabad végeztetni.

Idegen forrásból beszerzett alkatrészek esetén nem garantált, hogy az igénybevételnek és a biztonsági igényeknek megfelelően terveztek és gyártották őket. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon (ez érvényes a szabványos alkatrészekre is).

A gyártó beleegyezése nélkül ne végezzen a készüléken semmiféle változtatást, be- vagy átépítést.

A nem kifogástanál állapotú alkatrészeket azonnal cserélje ki.

Zajkibocsátási értékek megadása



Az inverter maximális hang-teljesítményszintje teljes terhelésnél < 59 dB (A) (ref. 1 pW) az IEC 62109-1:2010 szerint.

Egy elektronikus hőmérsékletszabályozó a lehető legcsendesebben végzi a készülék hűtését, amely többek között függ az átvitt teljesítménytől, a környezeti hőmérséklettől, a készülék szennyezettségétől stb.

Ehhez a készülékhez nem adható meg munkahelyre vonatkoztatott zajkibocsátási érték, mert a ténylegesen fellépő hangnyomásszint nagymértékben függ a szerelési helyzettől, a hálózat minőségétől, a környező falaktól és a helyiségek általános tulajdonságaitól.

EMC-intézkedések




Különleges esetekben a készülék a szabványban rögzített zavarkibocsátási határértékek betartása ellenére is befolyással lehet a tervezett alkalmazási területre (pl. ha a felállítás helyén érzékeny készülékek vannak, vagy ha a felállítás helye rádió vagy televízió-vevőkészülékek közelébe esik). Ebben az esetben az üzemeltető köteles a zavar elhárítására megfelelő intézkedéseket tenni.

Ártalmatlanítás



Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EK európai irányelv és az azt végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében az elhasználódott elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és gondoskodni kell a környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosításukról. Elhasználódott készülékét adjon le a viszonteladónál vagy tájékozódjon a lakóhelyén működő engedélyezett gyűjtési és ártalmatlanítási rendszerről. Ennek az EU-irányelvnek a betartása a környezet védelmét és az Ön egészségének megőrzését szolgálja!

Adatbiztonság

A gyári beállítások megváltoztatása esetén az adatok biztonságáért (mentéséért) a felhasználó felelős. A személyes beállítások kitörlődéséért a gyártó nem felel.


Szerzői jog

A jelen kezelési útmutató szerzői joga a gyártóé.

A szöveg és az ábrák a kézirat leadásának időpontjában fennálló technikai szintnek felelnek meg. A változtatás jogát fenntartjuk. A kezelési útmutató tartalma semmiféle igényre nem adhat alapot. Újítási javaslatokat és a kezelési útmutatóban előforduló hibák közlését köszönnettel vesszük.

Általános tudnivalók

Készülék-koncepció

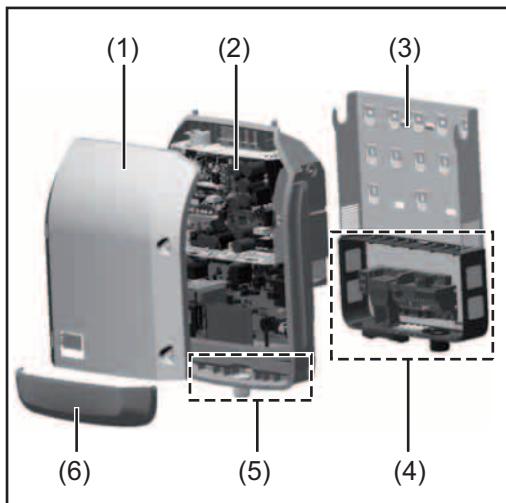

Készülék felépítése:

- (1) Házfedél
- (2) Inverter
- (3) Falitartó
- (4) Csatlakozó rész DC főkapcsolóval
- (5) Adatkommunikációs terület
- (6) Adatkommunikációs fedél

Az inverter kizárolag hálózattal összekapcsolt fotovoltaikus berendezésekhez készült, a nyilvános hálózattól független áramtermelésre nincs lehetőség.

Az inverter felépítésének és működésmódjának köszönhetően maximális biztonságot nyújt szereléskor és üzem közben.

Az inverter automatikusan felügyeli a nyilvános villamos hálózatot. Az inverter a normális-tól eltérő hálózatviszonyok esetén (pl. a hálózat lekapcsolásakor, megszakításakor stb.) azonnal leáll, és megszakítja a betáplálást a villamos hálózatba.
A hálózatfelügyelet feszültségfelügyelet, frekvenciafelügyelet és a szigetállapotok felügyelete révén valósul meg.

Az inverter működése teljesen automatikus. Amint a napfelkeltét követően elegendő energia áll rendelkezésre a szolármodulokból, az inverter megkezdi a hálózat felügyeletét. Megfelelő napsugárzás esetén az inverter megkezdi a hálózati betáplálás üzemmódot. Az inverter úgy működik, hogy a szolármodulokból a lehető legnagyobb teljesítmény legyen kinyerhető.

Ha a termelt energia már nem elég a hálózatba tápláláshoz, akkor az inverter teljesen le-választja a teljesítményelektronikát a hálózatról, és leállítja a működést. Valamennyi beál-lítás és a mentett adatok megmaradnak.

Ha az inverter készülékhőmérséklete túlságosan megemelkedik, az inverter saját védelme érdekében automatikusan csökkenti a kimeneti teljesítményt.
A túl magas készülékhőmérséklet oka lehet a magas környezeti hőmérséklet, vagy a nem megfelelő hővezetés (például kapcsolószekrénybe szerelés megfelelő hővezetés nélküli).

Rendeltetésszerű használat

A szolár-inverter kizárolag arra szolgál, hogy a szolármodulok egyenáramát váltóárammá alakítsa át, és betáplálja azt a nyilvános villamos hálózatba.

Rendeltetésellenesnek a következők számítanak:

- másféle vagy a megadottól eltérő használat
- az inverter átalakítása, kivéve, ha azt a Fronius kifejezetten ajánlotta
- olyan alkatrészek beszerelése, melyeket a Fronius nem kifejezetten ajánlott vagy nem forgalmaz.

Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel.
Megszűnik a garanciális igény.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik még:

- az összes tudnivaló teljes elolvasása és betartása, valamint a kezelési útmutató biztonsági és veszélyekre vonatkozó útmutatásainak betartása
- az ellenőrzési és karbantartási munkák elvégzése,
- a kezelési útmutató szerinti szerelés

A fotovoltaikus berendezés tervezésekor ügyelni kell arra, hogy a fotovoltaikus berendezés valamennyi eleme kizárolag csak a megengedett üzemi tartományán belül legyen üzemeltetve.

Vegye figyelembe a szolármódul gyártója által ajánlott valamennyi intézkedést, melyek azt a célt szolgálják, hogy a szolármódul tulajdonságai hosszú időn keresztül megmaradjanak.

Vegye figyelembe az energia szolgáltató vállalat hálózati betáplálásra vonatkozó rendelkezéseit.

Figyelmeztető információk a készüléken

Az inverteren és az inverterben figyelmeztető információk és biztonsági szimbólumok találhatók. Ezeket a figyelmeztető információkat és biztonsági szimbólumokat tilos eltávolítani vagy átfesteni. A tudnivalók és szimbólumok figyelmeztetnek a helytelen kezelésre, melynek következményei súlyos személyi sérülés és anyagi károk lehetnek.



Biztonsági szimbólumok:



A helytelen kezelés személyi sérülésekkel és anyagi károk veszélyét hordozhatja.



A leírt funkciókat csak akkor alkalmazza, ha a következő dokumentumokat teljesen átvonta és megértette:

- jelen kezelési utasítás
- a fotovoltaikus berendezés rendszerelemek összes kezelési utasítása, különösen a biztonsági előírások



Veszélyes elektromos feszültség.



Várja meg a kondenzátorok kisülési idejét.

A figyelmeztető információk szövege:

FIGYELMEZTETÉS!

Az áramütés halálos lehet. A készülék felnyitása előtt gondoskodjon arról, hogy a készülék bemeneti és kimeneti oldala feszültségmentes legyen. Várja meg a kondenzátorok kisülési idejét (3 perc).

Tudnivalók a dummy készülék-ről

A dummy készülék fotovoltaikus berendezéshez történő üzembeállításra nem alkalmas és kizárolag bemutatási célból helyezhető üzembe.

FONTOS! Dummy készülék esetén semmiképpen nem szabad feszültség alatt álló DC-kábeleket DC csatlakozókhöz csatlakoztatni.

Feszültségmentes kábelek vagy kábeldarabok bemutatási célból történő csatlakoztatása megengedett.

A dummy készülék a típustábláról ismerhető fel:

			N 28324
Model No.			
Part No.			
Ser. No.			
	OVC13	OVC2	
IEC62109-1-2 / EN61000-3-2/-3 / EN61000-6-2/-3 / EN62233			
	ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712		
	Safety Class 1	IP 44	

Dummy készülék típustáblája

Adatkommunikáció és Solar Net

Solar Net és adatkapcsolat

A rendszerbővítők egyedi alkalmazhatósága céljából a Fronius kifejlesztette a Solar Net-et. A Solar Net olyan adathálózat, mely lehetővé teszi több inverter összekapsolását a rendszerbővítőkkel.

A Solar Net egy gyűrű topológiával rendelkező buszrendszer. Egy vagy több, a Solar Net-be bekötött, rendszerbővítővel rendelkező inverter kommunikációjához egy kábel elegendő.

A különféle rendszerbővítőket automatikusan felismeri a Solar Net.

A különféle azonos rendszerbővítők megkülönböztetése érdekében állítsan be egy egyedi számot a rendszerbővítőkön.


Az egyes inverterek Solar Net-ben való egyértelmű azonosítása céljából az ide tartozó inverterhez is hozzá kell rendelni egy egyedi számot.

Az egyedi szám hozzárendelését lásd a 'BEÁLLÍTÁS menüpont' c. fejezet szerint.

Az egyes rendszerbővítőkre vonatkozó közelebbi információk a megfelelő kezelési útmutatóban vagy az Interneten a <http://www.fronius.com> cím alatt találhatók.

A DATCOM-komponensek kábelezésére vonatkozó közelebbi információk a <http://www.fronius.com> - Szolár elektronika / Info & Support / Dokumentumok letöltése / Kezelési útmutatók / Berendezés-felügyelet / Fronius DATCOM kábelezés vezérfonala részben találhatók.

Adatkommunikációs terület

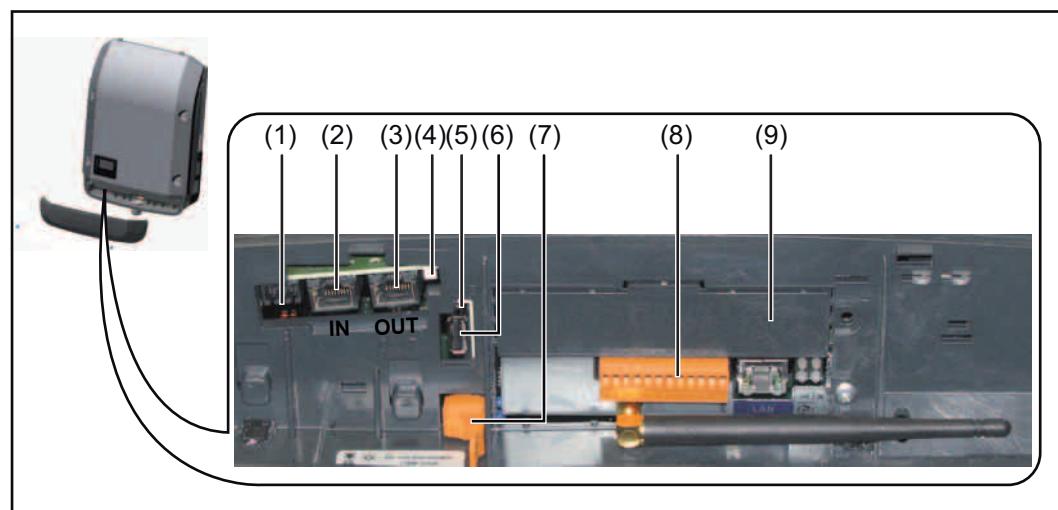

Kiviteltől függően az inverter Fronius Datamanager dugaszolható kártyával szerelhető fel.

Poz. Megnevezés

- (1) Kapcsolható többfunkciós áraminterfész
(pl. teljesítménycsökkentő funkció, interfész számlálóhoz, mérőbemenethez stb.)
- Mérőbemenet:
max. 20 mA, 100 Ohm mérőellenállás
- „Kimeneti feszültség“:
max. 15 mA vagy 16 V DC
- A többfunkciós áraminterfészhez való csatlakozáshoz az inverter szállítási terjedelmébe tartozó 2-pólusú ellendugót használja.
- A többfunkciós áraminterfész szoftver oldalról még nincs támogatva.
- (2) Solar Net / Interface Protocol IN csatlakozó
(3) Solar Net / Interface Protocol OUT csatlakozó
'Fronius Solar Net' / Interface Protocol be- és kimenet, más DATCOM komponensekkel való kapcsolat céljából (pl. inverter, Sensor Box stb.)
- Több DATCOM komponens hálózatba kapcsolásakor a DATCOM komponensek minden szabad IN vagy OUT csatlakozójába záródugaszt kell dugni.
Fronius Datamanager dugaszolható kártyával rendelkező invertereknél 2 záródu gasz tartozik az inverter szállítási terjedelmébe.
- (4) 'Solar Net kommunikáció' LED
Jelzi, hogy a Solar Net áramellátás rendelkezésre áll-e
- (5) 'Adatátvitel' LED
Villog a naplózásra kerülő adatok feljegyzése közben. Ezalatt az USB-meghajtó nem távolítható el.
- (6) USB A hüvely
USB-meghajtó csatlakoztatására, maximális szerkezeti mérete
65 x 30 mm
- Az USB-meghajtó adatgyűjtőként funkcionálhat az inverterhez. Az USB-meghajtó nem tartozik az inverter szállítási terjedelmébe.

Poz.	Megnevezés
(7)	<p>Potenciálmentes kapcsolóérintkező ellendugóval</p> <p>max. 250 V AC / 4 A AC max. 30 V DC / 1 A DC max. 1,5 mm² kábelkeresztmetszet</p> <p>Pin 1 = nyitó érintkező (alaphelyzetben zárva) Pin 2 = gyökvárrat (közös) Pin 3 = záró érintkező (alaphelyzetben nyitva) (érintkezők felülről lefelé)</p> <p>A potenciálmentes kapcsolóérintkezőhöz való csatlakozáshoz az inverter szállítási terjedelmébe tartozó ellendugót használja.</p>
(8)	Fronius Datamanager WLAN-antennával vagy az opcionális kártya tartójához való fedéllel
(9)	Opcionális kártya tartójához való fedél

A 'Solar Net kommunikáció' LED ismertetése

A 'Solar Net kommunikáció' LED világít:

A Fronius Solar Net-en belüli adatkommunikáció áramellátása rendben van

A 'Solar Net kommunikáció' LED nem világít:

Hiba a Fronius Solar Net adatkommunikációban

- Túláram (áramerősség > 3 A, pl. a Fronius Solar Net-ben lévő rövidzárlat miatt)
- Csökkent feszültség (nincs rövidzár, a feszültség a Fronius Solar Net-ben < 6,5 V, például ha túl sok DATCOM komponens van a Fronius Solar Net-ben, és nem elegendő az elektromos ellátás).

Ebben az esetben a DATCOM komponensekhez külső energiaellátás szükséges, a DATCOM komponensekre kapcsolt külső tápegységgel.

Ha csökkent feszültséget észlel, akkor szükség esetén ellenőrizze, hogy hibás-e a többi DATCOM komponens.


A 'Solar Net kommunikáció' LED 5 másodpercenként rövid időre felvillan:

A túláram vagy a csökkent feszültség miatti lekapcsolás után az inverter 5 másodpercenként megpróbálja újra helyreállítani a Fronius Solar Net energiaellátását, egészen addig, míg a hiba fennáll.

Ha elhárították a hibát, akkor a Fronius Solar Net 5 másodpercen belül ismét áramot kap.

Példa

Inverter- és érzékelőadatok feljegyzése és archiválása a Fronius Datamanager és a Fronius Sensor Box segítségével:

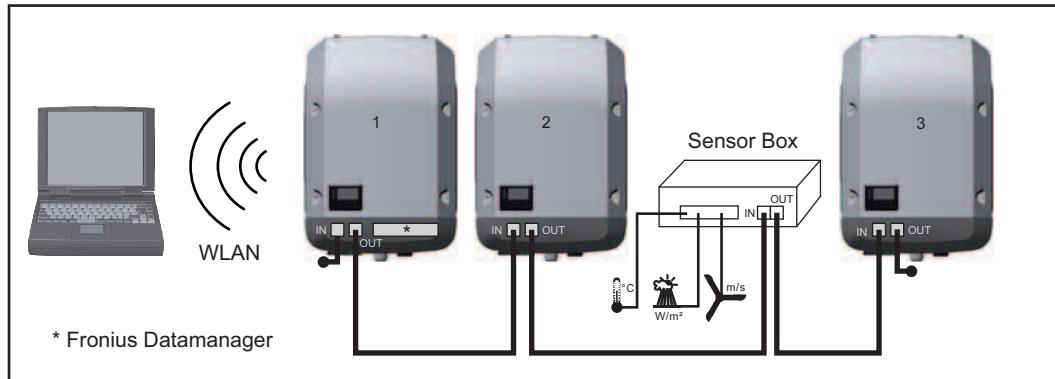

Adathálózat 3 inverterrel és egy Fronius Sensor Box-szal:

- 1. inverter Fronius Datamanager-rel
- 2. és 3. inverter Fronius Datamanager nélkül!

● = záródugasz

Az inverter külső kommunikációja (Solar Net) az adatkommunikációs területen keresztül történik. Az adatkommunikációs terület be- és kimenetként két RS 422 interfész tartalmaz. Az összekapcsolás RJ45 dugaszokkal történik.

FONTOS! Mivel a ‘Fronius Datamanager’ adatgyűjtőként funkcionál, a Fronius Solar Net gyűrűben nem lehet más adatgyűjtő.

Fronius Solar Net gyűrűnként csak egy ‘Fronius Datamanager’!

Szerelje ki az összes többi Fronius Datamanager-t, és zárja le a szabad opcionáliskártya-tartót a Fronius-nál opcionálisan kapható vakfedéllel (42,0405,2020), vagy használjon Fronius Datamanager nélküli invertert (light-verzió).


Opcionális kártyák beépítése az inverterbe

Opcionális kártyák inverterbe történő beépítésére és az adatkommunikációs kábelek csatlakoztatására vonatkozó információk a beépítési utasításban találhatók.

Fronius Datamanager

HU

Kezelőelemek,
csatlakozók és ki-
jelzők a Fronius
Datamanager-en

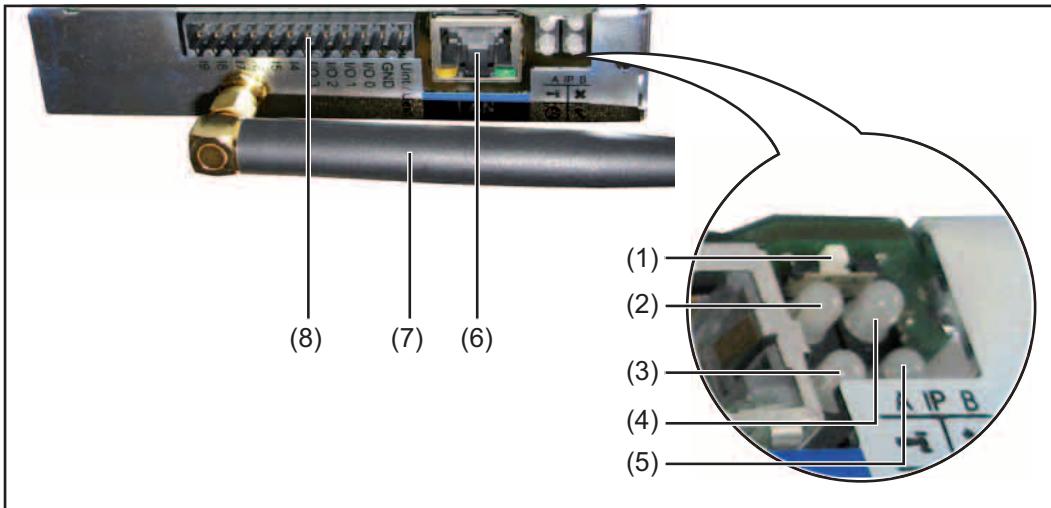

Sz. Funkció

(1) IP kapcsoló

az IP-cím átkapcsolásához:

- A Előírt IP-cím '169.254.0.180'
A 'Fronius Datamanager' fix IP címe 169.254.0.180;
a fix IP-cím egy számítógéppel LAN-on keresztül történő közvetlen összekapcsolódásra szolgál a számítógép előzetes konfigurálása nélkül
- B Hozzárendelt IP-cím
A 'Fronius Datamanager' hozzárendelt IP-címmel rendelkezik (gyári beállítás 192.168.1.180);
az IP-cím a 'Fronius Datamanager' web-interfészén állítható be.

(2) WLAN LED

- Zölden világít: ha van hálózati kapcsolat
- Pirosan világít: ha nincs hálózati kapcsolat
- Nem világít: Dugaszolható kártya WLAN nélkül

(3) Solar Web kapcsolat LED

- Zölden világít: ha van kapcsolat a 'Fronius Solar.web'-bel
- Pirosan világít: ha nincs kapcsolat a 'Fronius Solar.web'-bel
- Nem világít: ha a Datamanager-en deaktiválva van a kapcsolat a 'Fronius Solar.web'-bel

(4) Kapcsolat LED

- zölden világít: ha a 'Fronius Solar Net'-en belül van kapcsolat
- Pirosan világít: ha a 'Fronius Solar Net'-en belül megszakadt a kapcsolat

(5) Ellátás LED

- Zölden világít: ha a 'Fronius Solar Net' megfelelő áramellátást ad; a 'Fronius Datamanager' üzemkész
- Nem világít: ha a 'Fronius Solar Net' nem biztosít elegendő áramellátást vagy nincs áramellátás - külső áramellátás szükséges
- Pirosan villog: frissítési folyamat alatt

FONTOS! Frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást.

- Pirosan világít: nem sikerült a frissítés

(6) LAN csatlakozó

Kék színnel jelölt Ethernet interfész, az Ethernet kábel csatlakoztatására szolgál

Sz.	Funkció
(7)	WLAN-antenna
(8)	I/O-k digitális be- és kimenetek
Digitális bemenetek: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9 Feszültségszint: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 30 V Bemeneti áramok: a bemeneti feszültségtől függően; bemeneti ellenállás = 46 kOhm	
Digitális kimenetek: I/O 0 - I/O 3 Kapcsolóképesség dugaszolható Datamanager kártya segítségével történő tápellátás esetén: 3,2 W, 10,7 V összesítve, mind a 4 digitális kimenetre Kapcsolóképesség külső tápegységgel történő min. 10,7 - max. 24 V DC tápellátás esetén, az Uint / Uext-re és a GND-re csatlakoztatva: 1 A, 10,7 - 24 V DC (a külső tápegységtől függően) digitális kimenetenként Az I/O-k csatlakoztatása a készülékkel együtt szállított ellendugasz segítségevel történik.	

Fronius Datamanager éjszaka, vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség

Az éjszakai üzemmód paraméter a Beállítás menüpontban, a kijelzőbeállításoknál gyárilag OFF-ra van beállítva.

Ezért a Fronius Datamanager éjszaka, vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség, nem érhető el.

Ha mégis aktiválni akarja a Fronius Datamanager-t, az AC-oldalon kapcsolja ki, majd újra be az invertert, és 90 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot az inverter kijelzőjén.

Lásd még a „Beállítás menüpontok“, „Kijelzőbeállítások“ (éjszakai üzemmód) fejezetet.

'Fronius Datamanager' telepítése - áttekintés



MEGJEGYZÉS! A 'Fronius Datamanager' telepítés előfeltétele a hálózat-technológia ismerete.



MEGJEGYZÉS! A Fronius Datamanager telepítéséhez és üzembe helyezéséhez számítógép / laptop szükséges.

A Fronius Datamanagerre vonatkozó részletes információk a <http://www.fronius.com> címen lévő honlapunk Szolár elektronika/Berendezés-felügyelet menüpontjában, a Fronius Datamanager (Galvo / Symo) kezelési útmutatójának teljes változatában találhatók.

- Végezze el a számítógépen / laptopon a 'Fronius Datamanager'-hez szükséges hálózati beállításokat

Például Microsoft Windows-hoz:

Aktiválja a következőket: Rendszervezérő / Hálózati és engedélyezési központ / LAN-kapcsolat / Tulajdonságok (általános) / Internetprotokoll (TCP/IP) / Tulajdonságok / 'IP-cím automatikus kiosztása' + 'DNS-szervercím automatikus kiosztása'

Deaktiválja a következőket: Internetböngésző / Extrák / Internetopción / Kapcsolatok / LAN-beállítások / 'LAN proxy szerver használata'

- Csatlakoztassa a kék Ethernet-kábelt a 'Fronius Datamanager'-hez (LAN csatlakozó

- 3** Csatlakoztassa a kék Ethernet-kábelt a számítógéphez/laptophoz
- 4** Kapcsolja az 'IP' kapcsolót - A - pozícióba a 'Fronius Datamanager'-en
- 5** Kapcsolja be az AC-oldalon az invertert, és 90 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot az inverter kijelzőjén
- 6** Az inverter menüsíntjén, a BEÁLLÍTÁS menüpontban, a kijelző-beállításoknál állítsa az éjjeli üzemmódot 'ON'-ra (BE)
- 7** Kb. 1 perc elteltével nyissa meg a böngészőt a számítógépen / laptopon, és adja meg a következő címet (a webszerver az Internet Explorerrel a 9-es verziótól, a Chrome-mal és a Firefox-szal működik):
<http://169.254.0.180>

Megjelenik a 'Fronius Datamanager' web-interfész.



MEGJEGYZÉS! Ha nem jön létre a kapcsolat a Fronius Datamanager-rel, ellenőrizze a hálózati beállításokat (pl. Microsoft Windows-hoz):


- Aktiválja a következőket: Rendszervezérő / Hálózati és engedélyezési központ / LAN-kapcsolat / Tulajdonságok (általános) / Internetprotokoll (TCP/IP) / Tulajdonságok / 'IP-cím automatikus kiosztása' + 'DNS-szervercím automatikus kiosztása'
- Deaktiválja a következőket: Internetböngésző / Extrák / Internetopción / Kapcsolatok / LAN-beállítások / 'LAN proxy szerver használata'

A 'Fronius Datamanager' első üzembe helyezésekor egy időpontot és dátumot tartalmazó üzenet jelenik meg.

- 8** Kattintson az üzenetre, és állítsa be az időt és a dátumot
Amennyiben nem jelenik meg az üzenet:
Beállítások / IDŐ/DÁTUM / állítsa be az időt és a dátumot
- 9** Beállítások / Internetkapcsolat / WLAN - mentés
- 10** Beállítások / WLAN / kiválasztása:
'dinamikus' (host-név kiadása)
vagy
'statikus' (adatok bevitel)
- 11** Beállítások / WLAN KEZELÉSE / Hálózatok aktualizálása
- 12** Beállítások / SOLAR.WEB / adatok bevitel, mentése
A Fronius Solar.web-re vonatkozó közelebbi információk a Fronius Solar.web kezelési útmutatójában találhatók.
- 13** Rendszerinformációk / adatgyűjtő azonosító feljegyzése (a Solar.web-be történő bejelentkezéshez szükséges)
- 14** Kapcsolja ki az AC-oldalon az invertert
- 15** Kapcsolja vissza az 'IP' kapcsolót - B - pozícióba a 'Fronius Datamanager'-en
- 16** Válassza le a kék Ethernet-kábelt a 'Fronius Datamanager'-ről és a számítógépről / laptopról
- 17** Csukja le az adatkommunikációs fedelel, és kapcsolja be az invertert
- 18** Az inverter menüsíntjén, a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüpontban, a kijelzőbeállításoknál szükség esetén állítsa vissza az éjjeli üzemmódot 'OFF'-ra (KI)

Kezelőelemek és kijelzők

Kezelőelemek és kijelzők

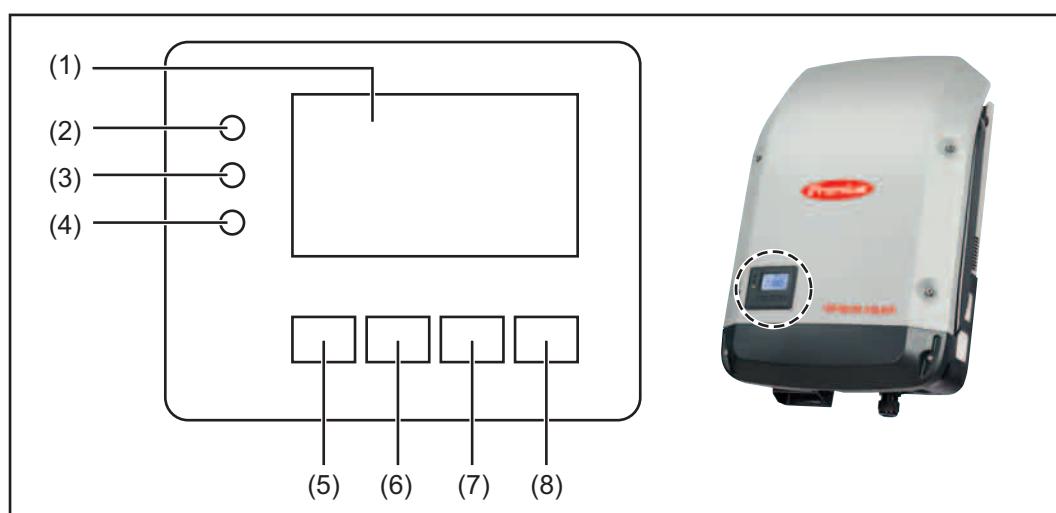

Poz. Ismertetés

(1)	Kijelző az értékek, a beállítások és a menük kijelzésére
-----	---

Ellenőrző és állapotjelző LED-ek

(2)	Általános állapotjelző LED (piros) világít, - ha a kijelzőn állapotüzenet jelenik meg - a betáplálás üzemmód megszakítása esetén - hibakezelés közben (az inverter a fellépett hiba nyugtázására vagy elhárítására vár)
(3)	Startup LED (narancs) világít, ha - az inverter az automatikus indulás vagy öntesztelés fázisban van, amikor napfelkelte után a szolármódulok már elegendő teljesítményt szolgáltatnak - az inverter a Beállítás menüben készenléti üzemmódra lett kapcsolva (= betáplálás üzemmód kézi lekapcsolása) - az inverter-szoftver aktualizálásra kerül
(4)	Üzemállapot LED (zöld) világít, - ha a fotovoltaikus berendezés az inverter automatikus indítási fázisa után zavartalanul üzemel - ameddig a hálózati betáplálás üzemmód fennáll

Funkciógombok - választás szerint különféle funkciókra beállítva:


(5)	'Balra/fel' gomb a navigáláshoz balra és felfelé
(6)	'Le/jobbra' gomb a navigáláshoz lefelé és jobbra
(7)	'Menü/Esc' gomb a menüsíntbe váltáshoz a Beállítás menüből való kilépéshez
(8)	'Enter' gomb a kiválasztás nyugtázásához

A gombok kapacitív gombok, a rájutó nedvesség hátrányosan befolyásolhatja a működésüket. Az optimális működéshez szükség esetén kendővel törölje szárazra a gombokat.


Kijelző

A kijelző táplálását az AC hálózati feszültség biztosítja. A Beállítás menü beállításától függetlenül a kijelző egész nap rendelkezésre állhat.

FONTOS! Az inverter kijelzője nem hitelesített mérőkészülék. Az energiaszolgáltató vállalat fogyasztásmérőjéhez viszonyított kismértékű eltérés rendszerfüggő. Így tehát az energiaszolgáltatóval való pontos elszámoláshoz hitelesített számláló szükséges.

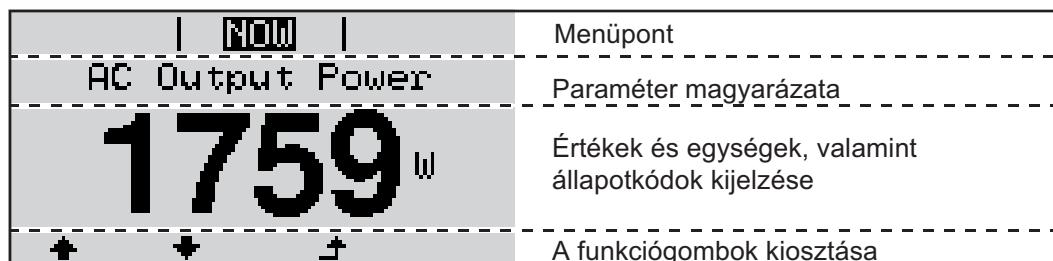

Kijelző kijelzési tartományai, kijelzési üzemmód

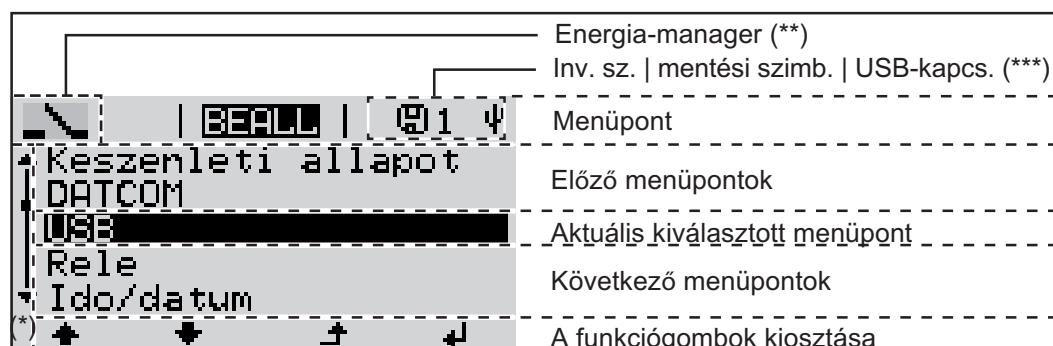

A kijelző kijelzési tartományai, beállítási üzemmód

(*) Gördítősáv

(**) Az energia-manager szimbólum
kijelzésre kerül az 'Energia-manager' funkció aktivált állapotában.

(***) WR-Nr. = inverter DATCOM száma,
mentés szimbólum - a beállított értékek mentésekor rövid időre megjelenik,
USB kapcsolat - megjelenik, ha csatlakoztatta az USB meghajtót

Menüsztint

Kijelző-világítás aktiválása

- 1** Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

A kijelző világítása aktiválódik.

A BEÁLLÍTÁS menü 'Kijelző beállítások' menüpontjában a kijelző állandó világításra, vagy állandóan kikapcsolt világításra állítható be.

Kijelzővilágítás automatikus deaktiválása / átváltás az 'AKTUÁLIS' menüpontra

Ha 2 percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem,

- akkor automatikusan kialszik a kijelzővilágítás és az inverter átvált az 'AKTUÁLIS' menüpontba (amennyiben a kijelzővilágítás az automatikus üzemmódra van beállítva).
- Az 'AKTUÁLIS' menüpontra váltás a menüsztinten belül bármelyik tetszőleges helyzetből megtörténik, kivéve a Beállítás 'Készenlét' menüpontot.
- Az aktuális betáplált teljesítmény kijelzésre kerül.

Menüsztint behívása



- 1** Nyomja meg a 'Menü' gombot



A kijelző a menüsztintre vált át.



- 2** A 'balra' vagy 'jobbra' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot





- 3** Hívja be a kívánt menüpontot az 'Enter' gomb megnyomásával

AKTUÁLIS, NAPLÓ és GRAF menüpontok

HU

AKTUÁLIS NAPLÓ GRAF

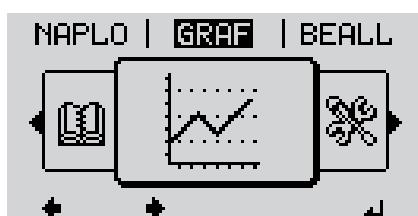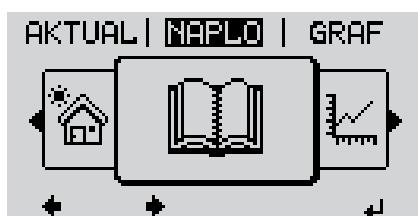

AKTUÁLIS (pillanatnyi értékek kijelzése)

NAPLÓ

(a mai nap, az aktuális naptári év és az inverter első üzembe helyezése óta eltelt idő feljegyzett adatai)

GRAF

Napi jelleggörbe

Grafikusan ábrázolja a nap folyamán a kiemeneti teljesítmény alakulását. Az időtengely skálabeosztása automatikusan jön létre.

Nyomja meg a 'Vissza' gombot a kijelzés bezárásához

Az AKTUÁLIS és NAPLÓ menüpontokban kijelzett értékek

Az AKTUÁLIS menüpontban kijelzett értékek:

Kimeneti teljesítmény (W)

Hálózati feszültség (V)

Kimeneti áramerősség (A)

Hálózati frekvencia (Hz)

Szolár feszültség (V)

Szolár áramerősség (A)

Pontos idő

Pontos idő az inverteren vagy a Fronius Solar Net gyűrűben

Dátum

Dátum az inverteren vagy a Fronius Solar Net gyűrűben

A NAPLÓ menüpontban kijelzett értékek:

(a mai napra, az aktuális naptári évre és az inverter első üzembe helyezése óta eltelt időre vonatkozóan)

Betáplált energia (kWh/MWh)

A figyelembe vett időtartamon belül a hálózatba betáplált energia

A különböző mérési eljárások következtében eltérés lehet más mérőkészülékek kijelzéséhez viszonyítva. A betáplált energia elszámolása szempontjából csak az elektromos szolgáltató vállalat által rendelkezésre bocsátott hitelesített mérőeszköz a mérvadó.

Maximális kimeneti teljesítmény (W)

A figyelembe vett időtartamon belül a hálózatba betáplált legnagyobb teljesítmény

Hozam

A figyelembe vett időtartam alatt kigazdálkodott pénzösszeg (a pénznem beállítható a Beállítás menüpontban)

Ugyanúgy, mint a betáplált energiánál, a hozamnál is eltérések lehetnek más mérési értékekhez viszonyítva.

A pénznem és az elszámolási díjszabás beállítását lásd a 'Beállítás menü' erre vonatkozó fejezetében.

A gyári beállítás a mindenkorai országbeli beállítástól függ.

CO₂ megtakarítás (g/kg)

A figyelembe vett időtartam alatt megtakarított CO₂-kibocsátás

A CO₂ megtakarítás megfelel annak a CO₂-kibocsátásnak, mely a meglévő erőműparktól függően ugyanilyen mennyiségű árammennyiséget előállításakor keletkezne. A gyári beállítás 0,53 kg/kWh (forrás: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).

Maximális hálózati feszültség (V)

A figyelembe vett időtartamon belül mért legnagyobb hálózati feszültség

Maximális szolár feszültség (V)

A figyelembe vett időtartamon belül mért legnagyobb szolármódul feszültség

Üzemórák

Az inverter üzemelési időtartama (ÓÓ:PP).

FONTOS! A napi és az éves értékek helyes kijelzéséhez pontosan be kell állítani az időt.


BEÁLLÍTÁS menüpont

Előzetes beállítás

Az inverter előzetesen üzemkészre van konfigurálva. A teljesen automatikus hálózati betápláláshoz nincs szükség előzetes beállításokra.

A BEÁLLÍTÁS menüpont egyszerűen lehetővé teszi az inverter előre beállított értékeinek a megváltoztatását, hogy ezáltal meg lehessen felelni a felhasználó egyedi kívánságainak és követelményeinek.

BEÁLLÍTÁS

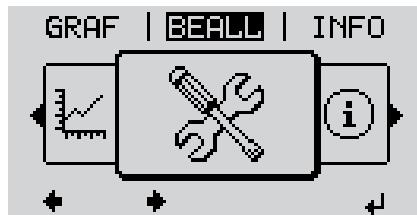


BEÁLLÍTÁS
(Beállítás menü)



MEGJEGYZÉS! A szoftverfrissítések miatt a készüléken elérhetők lehetnek olyan funkciók, amelyeket ez a kezelési útmutató nem említi, vagy fordítva. Ezenkívül egyes ábrák csekély mértékben eltérhetnek az Ön készülékének kezelőelemeitől. A kezelőelemek működési módja azonban megegyezik.

Navigálás a BEÁLLÍTÁS menüpontban

Belépés a BEÁLLÍTÁS menüpontba

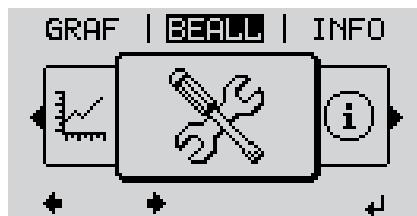

A 'BEÁLLÍTÁS' menüsínt kiválasztva



'Készenlét' menüpont

Lapozás a menüpontok között




Példa: 'DATCOM' menüpont

- ↔ 1 A menüsínen a 'balra' vagy 'jobbra' gombbal válassza ki a 'BEÁLLÍTÁS' menüpontot
- ↙ 2 Nyomja meg az 'Enter' gombot

Megjelenik a SETUP menü első menüpontja:
'Készenlét'

- ↑ ↓ 3 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a rendelkezésre álló menüpontok között

Kilépés a menüpontból

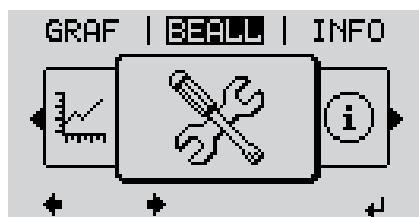

- 5 A menüpontból való kilépéshez nyomja meg a 'Vissza' gombot

A menüsztint kijelzésre kerül

Ha 2 percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem,

- akkor az inverter a menüsztinten belül bármely tetszőleges helyzetből átvált az 'AKTUALIS' menüpontba (kivétel: a Beállítás 'Készenlét' menüpont),
- a kijelzővilágítás kialszik.
- Az aktuális betáplált teljesítmény kijelzésre kerül.

Beállítás menüpontok beállítása általában

- 1 Belépés a BEÁLLÍTÁS menüpontba
- 2 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot

- 3 Nyomja meg az 'Enter' gombot


A beállításra kerülő érték első helye villog:

- 4 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot az első helyre

- 5 Nyomja meg az 'Enter' gombot


Az érték második helye villog.

- 6 Ismételje a 4. és 5. lépést addig, amíg ...

az egész beállításra kerülő érték villogni nem kezd.

- 7 Nyomja meg az 'Enter' gombot

- 8 Szükség esetén ismételje meg a lépéseket 4-től 6-ig a mértékegységek vagy a többi beállításra kerülő értékek beállításához, amíg villogni kezd a mértékegység vagy a beállításra kerülő érték.
- 9 A változtatás mentéséhez és átvételehez nyomja meg az 'Enter' gombot.


A változtatások elvetéséhez nyomja meg az 'Esc' gombot.



Az aktuális kiválasztott menüpont kijelzésre kerül.

A rendelkezésre álló beállítások kijelzésre kerülnek:

- 4 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt beállítást

- 5 A választás mentéséhez és átvételehez nyomja meg az 'Enter' gombot.



A választás elvetéséhez nyomja meg az 'Esc' gombot.


Az aktuális kiválasztott menüpont kijelzésre kerül.


Alkalmazási példa: Állítsa be az időt



- ▲▼ 1 Válassza ki a Beállítás 'Idő/dátum' menüpontot
◀ 2 Nyomja meg az 'Enter' gombot

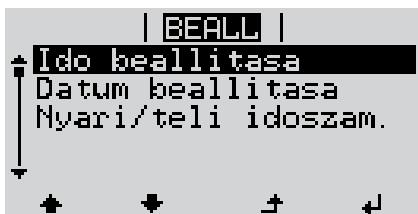

- ▲▼ 3 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki az 'Idő beállítása' pontot
◀ 4 Nyomja meg az 'Enter' gombot

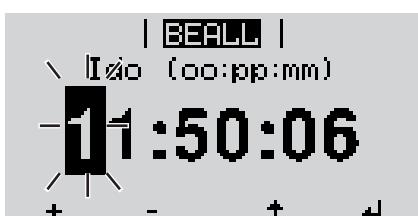


- Megjelenik a pontos idő.
(ÓÓ:PP:MM, 24 órás kijelzéssel),
az óra tízes helyiértéke villog.
+ - 5 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki az óra tízes helyiértékét
◀ 6 Nyomja meg az 'Enter' gombot



- Az óra egyes helyiértéke villog.
7 Ismételje meg a 5. és 6. lépést az óra egyes helyiértékére, valamint a percre és a másodpercre vonatkozóan,
amíg ...



- a beállított pontos idő villogni kezd.
◀ 8 Nyomja meg az 'Enter' gombot

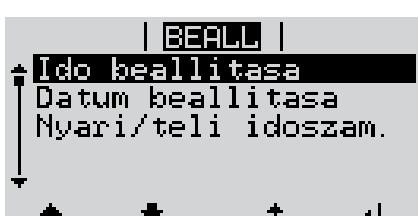

- Az idő átvételre kerül, megjelenik a beállított értékek áttekintése.
◀ 4 Nyomja meg az 'Esc' gombot



- Megjelenik a Beállítás 'Idő/dátum' menüpont.

Beállítás menüpontok

Készenlét	A Készenlét üzemmód manuális aktiválása/deaktiválása
	<ul style="list-style-type: none">- Készenlét üzemmódban a teljesítményelektronika ki van kapcsolva. Nincs hálózati betáplálás.- A startup LED narancssárga színnel világít.- Készenlét üzemmódban nem hívható be és nem állítható be a menüszenzinten belül másik menüpont.- Az automatikus átváltás az 'AKTUÁLIS' menüpontba, miután 2 percig semmilyen gomb nem lett megnyomva, nincs aktiválva.- A Készenlét üzemmódot csak manuálisan lehet befejezni az 'Enter' gomb megnyomásával.- A hálózati betáplálás üzemmód bármikor ismét indítható ('Készenlét' deaktiválása).
Készenlét üzemmód beállítása (a hálózati betáplálás üzemmód kézi kikapcsolása):	
[1]	Válassza ki a 'Készenlét' menüpontot
[2]	Nyomja meg az 'Enter' gombot
A kijelzőben váltakozva jelenik meg a 'KÉSZENLÉT' és az 'ENTER' szöveg. A Készenlét üzemmód most már aktiválva van. A startup LED narancssárga színnel világít.	
Hálózati betáplálás üzemmód újbóli felvétele:	
Készenlét üzemmódban a kijelzőben váltakozva megjelenik a 'KÉSZENLÉT' és az 'ENTER' szöveg.	
[1]	A hálózati betáplálás újbóli felvételére nyomja meg az 'Enter' gombot
A 'Készenlét' menüpont kijelzésre kerül. Ezzel párhuzamosan az inverter lefuttatja az indítás fázist. A hálózati betáplálás üzemmód újbóli felvételkor zölden világít az üzemállapot LED.	
DATCOM	Adatkommunikáció ellenőrzése, inverter számának bevitelje, DATCOM éjjeli üzemmód, protokoll beállítások
Beállítási tartomány	Állapot/inverter száma/protokoll típusa
Állapot	Jelzi a Solar Net-en folyamatban lévő adatkommunikációt vagy az adatkommunikációban fellépett hibát
Inverter száma	Inverter számának (=címének) beállítása több szolár inverterrel rendelkező berendezések nél
Beállítási tartomány	00 - 99 (00 = 100. inverter)
Gyári beállítás	01
FONTOS! Ha több inverter van az adatkommunikációs rendszerbe kapcsolva, akkor minden egyik inverterhez hozzá kell rendelni egy saját címet.	

Protokoll típusa

Meghatározza, hogy milyen kommunikációs protokoll szerint történik az adatátvitel:

Beállítási tartomány Solar Net / Interface Protocol *

Gyári beállítás Solar Net

* Az Interface Protocol protokolltípus csak Datamanager-kártya nélkül működik. A meglévő Datamanager-kártyákat el kell távolítani az inverterből.

USB

USB-meghajtóval kapcsolatos értékek megadása

Beállítási tartomány Hardver biztonságos eltávolítása/szoftverfrissítés/naplózási intervallum

Hardver biztonságos eltávolítása

Az USB-meghajtó adatvesztés nélküli eltávolítása az adatkommunikációs fiók USB A hüvelyéről.

Az USB-meghajtó eltávolítható:

- ha megjelenik az OK üzenet
- ha az 'adatátvitel' LED már nem villog vagy világít

Szoftver frissítés

Az inverter-szoftver USB-meghajtó segítségével végzett frissítéséhez.

Eljárásmód:

- [1]** Tölts le a 'froxxxxx.upd' frissítő fájlt
(pl. a <http://www.fronius.com-ról>; az xxxx a mindenkor verziót jelöli)



MEGJEGYZÉS! Az inverter-szoftver problémamentes frissítése érdekében az erre a célra alkalmazott USB-meghajtónak nem lehet rejtett partíciója és kódolása (lásd „Megfelelő USB-meghajtók“ fejezet).

- [2]** Mentse a frissítő fájlt az USB-meghajtó legfelső adatszintjére
- [3]** Nyissa meg az adatkommunikációs területet
- [4]** Dugja be a frissítő fájlt tartalmazó USB-meghajtót az adatkommunikációs terület USB hüvelyébe
- [5]** Válassza ki a Beállítás menüben az 'USB', majd az 'Update Software' ('Frissítő szoftver') menüpontot
- [6]** Nyomja meg az 'Enter' gombot
- [7]** Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik az aktuálisan az inverterben lévő szoftverváltozat és az új szoftververzió összehasonlítása.
 - 1. oldal: Recerbo szoftver, gombvezérlő szoftver, ország szerinti beállítás verzió
 - 2. oldal: teljesítményátviteli egység szoftver
- [8]** minden oldal után nyomja meg az 'Enter' gombot

Az inverter elkezdi az adatok másolását.

Megjelenik az 'UPDATE' ('FRISSÍTÉS') és a mentés %-os előrehaladása az összes elektronikus modul adatának átmásolásáig.

A másolás után az inverter egymás után frissíti a szükséges elektronikus modulokat.

Megjelenik a 'UPDATE' ('FRISSÍTÉS'), az érintett modul és a mentés %-os előrehaladása.

Utolsó lépésként az inverter frissíti a kijelzőt.

A kijelző kb. 1 másodpercig sötét marad, villognak az ellenőrző és állapotjelző LED-ek.

A szoftver frissítésének befejezése után az inverter átvált a indítási fázisra, majd a hálózati betáplálás üzemmódra. Az USB-meghajtót ki lehet húzni.

Az inverter-szoftver frissítésekor megmaradnak a Beállítás menü egyedi beállításai.

Naplózási intervallum

Naplózás funkció aktiválása/deaktiválása, továbbá a naplózási intervallum megadása

Egység	Perc
Beállítási tartomány	30 perc / 20 perc / 15 perc / 10 perc / 5 perc / nincs naplózás
Gyári beállítás	30 perc
30 perc	A naplózási intervallum 30 perc; az USB-meghajtóra 30 percenként tárolódnak a naplózott adatok.
20 perc	
15 perc	
10 perc	
5 perc	A naplózási intervallum 5 perc; az USB-meghajtóra 5 percenként tárolódnak a naplózott adatok.
Nincs naplózás	Nincs adatmentés



FONTOS! A kifogástalan naplózási funkció biztosításához pontosan be kell állítani az időt.

Relék

Relék aktiválása, relé-beállítások, relé-teszt

Beállítási tartomány	Relé üzemmód / relé-teszt / bekapcsolási pont* / kikapcsolási pont*
----------------------	---

* Csak akkor kerülnek kijelzésre, ha aktiválva van a 'Relé üzemmód' alatt az 'E-manager' funkció.

Relé üzemmód

Az adatkommunikációs területen a potenciálmentes kapcsolóérintkező különböző funkcióinak kiválasztására szolgál:

- Riasztás funkció
- Aktív kimenet
- Energia-manager

Beállítási tartomány	ALL / állandó / OFF / ON / E-manager
----------------------	--------------------------------------

Gyári beállítás	ALL (ÖSSZES)
-----------------	--------------

Riasztás funkció:

Állandó / ALL: A potenciálmentes kapcsolóérintkező kapcsolása tartósan fennálló és ideiglenes szervizkódok esetén (pl. a betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása, egy szervizkód naponta meghatározott számban fellép - beállítás a ,BASIC' menüben)

Aktív kimenet:

ON: Az ON potenciálmentes kapcsolóérintkező mindaddig be van kapcsolva, amíg az inverter üzemel (amíg a kijelző világít vagy kijelez).

OFF: Az ON potenciálmentes kapcsolóérintkező ki van kapcsolva.

Energia-manager:

E-manager: Az 'Energia-manager' működéséről további információk az „Energia-manager“ fejezetben találhatók.

Relé-teszt

Működésellenőrzés, hogy periodikusan kapcsol-e a potenciálmentes kapcsolóérintkező

Bekapcsolási pont (csak aktivált 'Energie-Manager' funkció esetén)
a hatásos teljesítmény azon határának beállításához, amelytől kezdve a potenciálmentes kapcsolóérintkező bekapcsolásra kerül

Gyári beállítás	1000 W
Beállítási tartomány	Kikapcsolási pont - az inverter max. névleges teljesítménye / W / kW

Kikapcsolási pont (csak aktivált 'Energie-Manager' funkció esetén)
a hatásos teljesítmény azon határának beállításához, amelytől kezdve a potenciálmentes kapcsolóérintkező kikapcsolásra kerül

Gyári beállítás	0
Beállítási tartomány	0 - bekapcsolási pont / W / kW

Energia-manager

Az 'Energia-manager' funkcióval a potenciálmentes kapcsolóérintkező úgy vezérelhető, hogy aktorként működjön.

Igy a potenciálmentes kapcsolóérintkezőre csatlakoztatott fogyasztó a betáplált teljesítménytől függő be- vagy kikapcsolási pont megadásával vezérelhető.

A potenciálmentes kapcsolóérintkező automatikusan kikapcsolásra kerül,

- ha az inverter nem táplál be áramot a nyilvános hálózatba,
- ha az invertert manuálisan átkapcsolják készenlét üzemmódra,
- ha a hatásos teljesítmény előírás kisebb, mint a névleges teljesítmény 10%-a,
- ha nem elegendő a napsugárzás.

Az 'Energia-manager' funkció aktiválásához válassza ki az 'E-manager'-t, és nyomja meg az 'Enter' gombot.

Ha az 'Energia-manager' funkció aktiválva van, akkor a kijelzőn balra fent megjelenik az 'Energia-manager' szimbólum:



kikapcsolt ON potenciálmentes kapcsolóérintkező esetén (nyitott érintkező)



bekapcsolt ON potenciálmentes kapcsolóérintkező esetén (zárt érintkező)

Az 'Energia-manager' funkció deaktiválásához válasszon ki egy másik funkciót és nyomja meg az 'Enter' gombot.

Tudnivaló a be- és a kikapcsolási pont meghatározásához

A be- és a kikapcsolási pont közötti túl kicsi különbség és a hatásos teljesítmény ingadozásai gyors kapcsolási ciklust eredményezhet.

A gyakori be- és kikapcsolás elkerülése érdekében a be- és a kikapcsolási pont közötti különbségnek minimum 100 - 200 W-nak kell lennie.

A kikapcsolási pont kiválasztásakor vegye figyelembe a csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvételét.

A bekapcsolási pont kiválasztásakor vegye figyelembe az időjárási viszonyokat is és a várható napsugárzást.

Alkalmazási példa

Bekapcsolási pont = 2000 W, kikapcsolási pont = 1800 W

Ha az inverter legalább 2000 W-ot vagy ennél többet szolgáltat, az inverter potenciálmenes kapcsolóréintkezője bekapcsolódik.

Ha az inverter teljesítménye 1800 W alá csökken, a potenciálmentes kapcsolóréintkező ki-kapcsolódik.

Lehetséges alkalmazás:

Hőszivattyú vagy klímaberendezés üzemeltetése, lehetőleg nagy mennyiségű saját termelésű áram használatával

Idő/dátum

Az idő, a dátum és az automatikus nyári/téli időszámítás átkapcsolás beállítása

Beállítási tartomány Idő beállítása / dátum beállítása / nyári/téli időszámítás

Idő beállítása

Idő beállítása (óó:pp:mm)

Dátum beállítása

Dátum beállítása (nn.hh.éééé)

Nyári/téli időszámítás

Az automatikus nyári/téli időszámítás átkapcsolás aktiválása / deaktiválása



MEGJEGYZÉS! Az automatikus nyári/téli időszámítás átkapcsolás funkciót csak akkor használja, ha a Fronius Solar Net gyűrűben nincsenek LAN- vagy WLAN-képes rendszerelemek (pl. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager). Meglévő LAN- vagy WLAN-képes rendszerelemek esetén állítsa be ezt a funkciót a rendszerelem web-interfészén.

Beállítási tartomány on / off

Gyári beállítás on

FONTOS! Az idő és dátum korrekt beállítása a napi és éves értékek, valamint a napi jelleggörbe helyes kijelzésének előfeltétele.

Kijelzőbeállítások

Beállítási tartomány Nyelv / éjjeli üzemmód / kontraszt / megvilágítás

Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása

Beállítási tartomány Német, angol, francia, holland, olasz, spanyol, cseh, szlovák, ...

Éjjeli üzemmód

DATCOM éjjeli üzemmód; éjszaka vezérli a DATCOM és a kijelző üzemelését vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség

Beállítási tartomány AUTO / ON / OFF

Gyári beállítás OFF

AUTO: A DATCOM mindenkorban működik, ha az adatgyűjtő csatlakoztatva van egy aktív, megszakítás nélküli Solar Net hálózatra.
A kijelző éjszaka sötét, és egy tetszőleges gomb megnyomásával aktiválható.

ON: A DATCOM mindenkorban működik. Az inverter megszakítás nélkül biztosítja a Solar Net 12 V-os ellátását. A kijelző mindenkorban aktív.

FONTOS! Ha csatlakoztatott Solar Net komponensek esetén a DATCOM éjjeli üzemmód ON-ra vagy AUTO-ra van állítva, akkor éjszaka megnövekszik az inverter áramfogyasztása 7,3 W-ra.

OFF: Éjszaka mindenkorban nincs DATCOM üzem, az invertelek mindenkorban nincs szüksége AC áramra, hogy ellássa a Solar Net-et.
A kijelző éjszaka nem aktív, a Fronius Datamanager nem áll rendelkezésre.

Kontraszt

A kijelző kontrasztjának beállítása

Beállítási tartomány 0-10

Gyári beállítás 5

Mivel a kontraszt függ a hőmérséklettől, a változó környezeti feltételek szükségessé tehetik a 'Kontraszt' menüpont beállítását.

Megvilágítás

A kijelző világításának előzetes beállítása

A 'Megvilágítás' menüpont csak a kijelző háttérvilágítására vonatkozik.

Beállítási tartomány AUTO / ON / OFF

Gyári beállítás AUTO

AUTO: A kijelző világítása egy tetszőleges gomb megnyomásakor aktiválódik. Ha 2 percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a kijelző világítása kialszik.

ON: A kijelző világítása aktív inverternél állandóan be van kapcsolva.

OFF: A kijelző világítása állandóan ki van kapcsolva.

Energiahozam

Beállítás:

- OFFSET érték beállítása az összes energia kijelzéséhez
- mérési kiegyenlítő tényező beállítása a napi, az évi és az összes energia kijelzéséhez
- pénznem beállítása
- betáplálási díjszabás beállítása
- CO₂ tényező beállítása

Beállítási tartomány Számlálóeltérés / számlálókalibrálás / pénznem / betáplálási tarifa / CO₂ tényező /

Számlálóeltérés

Annak az értéknek a megadása a betáplált energiához, melyet hozzá kell adni az aktuálisan betáplált energiához (pl. átvitt érték az inverter kicsérélésekor)

Egység	Wh / kWh / MWh
Beállítási tartomány	5-jegyű
Gyári beállítás	0

Számítókalibrálás

Korrektív érték megadása abból a célból, hogy az inverter kijelzőjének értéke megfeleljen a hitelesített árammérő kijelzésének

Egység	%
Beállítási tartomány	-5,0 ... +5,0
Gyári beállítás	0

Pénznem

A pénznem beállítása

Beállítási tartomány	3-jegyű, A-Z
----------------------	--------------

Betáplálási díjszabás

Az elszámolási díjszabás beállítása a betáplált energia elszámolásához

Beállítási tartomány	2-jegyű, 3 tizedesjegy
Gyári beállítás	(az ország szerinti beállítás függvénye)

CO2-tényező

A CO₂ csökkentési tényezőjének beállítása

Egység	kg/kWh
Beállítási tartomány	0,000 ... 2,000
Gyári beállítás	0,53 (az ország szerinti beállítás függvénye)

Ventilátorok


A ventilátorok működőképességének ellenőrzéséhez

Beállítási tartomány	Ventilátor #1 teszt / ventilátor #2 teszt
----------------------	---

- Válassza ki a kívánt ventilátort a 'Fel' és 'Le' gombokkal
- A kiválasztott ventilátor tesztje az 'Enter' gomb megnyomásával indítható el.
- A ventilátor addig jár, amíg Ön az 'Esc' gomb megnyomásával ki nem lép a menüből.

INFO menüpont

INFO

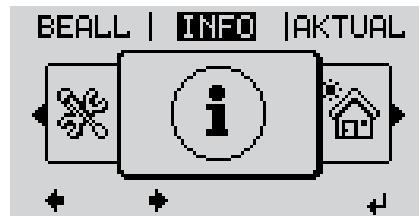

INFO
(készülékre és szoftverre vonatkozó információk)

HU

Mért értékek LT állapot Hálózat állapot

Mért értékek

Kijelzési tartomány:

PV szig. / Fan #1 / U PV1

PV szig.

A fotovoltaikus berendezés szigetelési ellenállása (nem földelt szolármoduloknál)

Fan #1

A ventilátor előírt teljesítményének százalékos értéke

U PV1

Pillanatnyi DC feszültség a kapcsokon, akkor is, ha az inverter egyáltalán nem táplál be (MPP 1. tracker)

LT állapot

Az inverterben legutoljára fellépett hiba státuszának kijelzése.

FONTOS! A gyenge napsugárzás miatt minden reggel és este természetesen fellép a 306-os (Power low) és a 307-es (DC low) állapotüzenet. Ezeket az állapotüzeneteket nem hiba okozza.

- Az 'Enter' gomb megnyomása után kijelzésre kerül a teljesítményátviteli egység állapota és a legutoljára fellépett hiba
- A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a listán belül
- Az állapot- és hibalistából való kilépéshez nyomja meg a 'Vissza' gombot

Hálózat állapot

Az utoljára fellépett 5 hálózati hiba megjeleníthető:

- Az 'Enter' gomb megnyomása után kijelzésre kerül az utoljára felépett 5 hálózati hiba
- A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a listán belül
- A hálózati hibák kijelzéséből való kilépéshez nyomja meg a 'Vissza' gombot

Készülékinformáció

Az energiaszolgáltató vállalat számára fontos beállítások kijelzéséhez. A kijelzett értékek a mindenkorai ország szerinti beállítás vagy az inverterre jellemző beállítások függvényei.

Kijelzési tartomány

Általános tudnivalók / ország szerinti beállítás / MPP tracker / hálózatfelügyelet / hálózati feszültség határértékek / hálózati frekvencia határértékek / P-tényező / AC teljesítményhatár

Általános tudnivalók:	Készüléktípus Család
Ország szerinti beállítás:	Beállítás Ország szerinti beállítás
	Verzió Az ország szerinti beállítás verziója
	Csoport Csoport az inverter szoftver frissítéséhez
MPP Tracker (maximális teljesítménypont követő):	Tracker 1
Hálózatfelügyelet:	GMTi Inverter gyorsindítás ideje s-ban
	GMTr Újból rákapcsolódási idő s-ban hálózati hiba után
	ULL Hálózati feszültség átlagértéke 10 percen keresztül V-ban
	LLTrip Kioldási idő a hosszú idejű feszültség-felügyelethez
Feszültséghatárok:	UILmax Belső hálózati feszültség felső értéke V-ban
	UILmin Belső hálózati feszültség alsó értéke V-ban
Frekvenciahatárok:	FILmax Belső hálózati frekvencia felső értéke Hz-ben
	FILmin Belső hálózati frekvencia alsó értéke Hz-ben
P-tényező:	aktuális beállított teljesítménytényező cos fi (pl. konstans cos(fi) / konstans Q / Q(U)-jelleggörbe / stb.)
AC teljesítményhatár:	Max. P AC Manuális teljesítménycsökkentés

Verzió

Az inverterbe épített NYÁK-lapok verziószámának és sorozatszámának a kijelzése (pl. szervizelés céljából)

Kijelzési tartomány Kijelző / kijelző szoftver / szoftver ellenőrzőösszeg / adatmemória / adatmemória #1 / teljesítményátviteli egység / teljesítmény-átviteli egység szoftver / EMC szűrő

Gombreteszélés be- és kikapcsolása

HU

Általános tudnivalók

Az inverter fel van szerelve gombreteszélő funkcióval. Aktivált gombreteszéléskor a setup menüt nem lehet behívni, pl. a beállítási adatok véletlen megváltoztatásának a megakadályozása céljából. A gombreteszélés aktiválásához / deaktiválásához be kell vinni a 12321 kódot.

Gombreteszélés be- és kikapcsolása



- 1 Nyomja meg a 'Menü' gombot

A menüsínt kijelzésre kerül.

- 2 A funkcióval nem rendelkező 'Menü/Esc' gombot nyomja meg 5-ször



A 'KÓD' menüben kijelzésre kerül a 'Hozzáférési kód' szöveg, az első hely villog.

- 3 Vigye be a 12321 kódot: A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot a kód első helyére

- 4 Nyomja meg az 'Enter' gombot

A második hely villog.

- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket a kód második, harmadik, negyedik és ötödik helyére egészen addig, amíg ...

a beállított kód villogni kezd.

- 6 Nyomja meg az 'Enter' gombot



A 'ZÁROLÁS' menüben kijelzésre kerül a 'gombreteszélés'.

- + - [7] A 'Fel' és 'Le' gombokkal lehet a gombreteszélést be- vagy kikapcsolni:

ON (BE) = gombreteszélés aktiválva (a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüpontot nem lehet behívni)

OFF (KI) = a gombreteszélés deaktiválva (a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüpont behívható)

- ◀ [8] Nyomja meg az 'Enter' gombot

USB-meghajtó, mint adatgyűjtő és frissítő az inverter szoftveréhez

USB-meghajtó, mint adatgyűjtő

Az USB A hüvelybe csatlakoztatott USB-meghajtó az inverter adatainak a naplózására szolgálhat.

Az USB-meghajtó által mentett, naplózott adatok bármikor

- importálhatók a Fronius Solar.access szoftverbe az adatnaplózással együtt készülő FLD-fájllal,
- az adatnaplózással együtt készülő CSV-fájl közvetlenül megtekinthető más programkészítők programjaival (pl. Microsoft® Excel).

A régebbi változatok (az Excel 2007-ig) sorszáma 65536 sorra korlátozott.

Az „USB-meghajtó adatai“, „Adatmennyiség és tárolókapacitás“, valamint „Puffermemória“ témaakra vonatkozó részletes információk a <http://www.fronius.com> címen lévő honlapunk Szolár elektronika / Info & Support / Dokumentumok letöltése / Kezelési útmutatók / Hálózattal összekapcsolt inverterek / Fronius Galvo / Telepítés súgó részében találhatók.

Megfelelő USB-meghajtók

A kereskedelemben kapható sokféle USB-meghajtó következtében nem biztosítható, hogy az inverter mindenféle USB-meghajtót felismerjen.

A Fronius javasolja, hogy csak minősített, iparilag alkalmazható USB-meghajtókat alkalmazzon (ügyeljen az USB-IF logóra).

Az inverter a következő fájlrendszerű USB-meghajtókat támogatja:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

A Fronius azt javasolja, hogy az alkalmazott USB-meghajtókat csak a naplózott adatok feljegyzésére vagy az inverter-szoftver frissítésére használja. Az USB-meghajtókon ne legyenek más adatok.

USB-szimbólum az inverter kijelzőn, pl. a 'MOST' kijelzési üzemmódban:



Ha az inverter felismeri az USB-meghajtót, akkor a kijelzőn jobbra fent megjelenik az USB szimbólum.

Az USB-meghajtó behelyezésekor ellenőrizze, hogy megjelenik-e az USB szimbólum (villoghat is).




MEGJEGYZÉS! Kültéri alkalmazásnál ügyeljen arra, hogy a szokásos USB-meghajtók működése gyakran csak egy korlátozott hőmérséklet-tartományon belül biztosított. Kültéri alkalmazáskor biztosítani kell, hogy az USB-meghajtó pl. alacsony hőmérsékleten is működjön.

**USB-meghajtó az
inverter szoftver
frissítéséhez**

Az USB meghajtó segítségével a BEÁLLÍTÁS menü USB menüpontján keresztül végfelhasználók is aktualizálhatják az inverter szoftverét: a frissítő fájlt előbb az USB meghajtóra kell menteni, majd onnan át kell vinni az inverterre. A frissítő fájlnak az USB-meghajtó törzskönyvtárában (root könyvtárában) kell lennie.

**Távolítsa el az
USB-meghajtót**

Biztonsági tudnivalók az USB-meghajtó eltávolításáról:

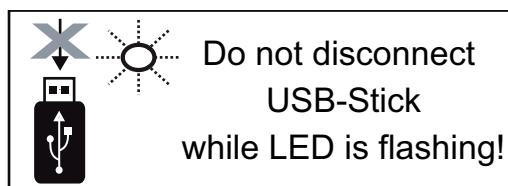

FONTOS! Az adatvesztés megakadályozása céljából a csatlakoztatott USB-meghajtót csak a következő előfeltételek mellett szabad eltávolítani:

- csak a BEÁLLÍTÁS menü 'USB/hardver biztonságos eltávolítása' menüpontján keresztül
- ha az 'Adatátvitel' LED már nem villog vagy világít.

Alapmenü

Általános tudnivalók

Az Alapmenüből az inverter telepítéséhez és üzeméhez szükséges következő fontos paraméterek állíthatók be:

- DC üzemmód
- Fix feszültség
- MPPT1 indítófeszültség
- USB napló
- Eseményszámláló
- Földelt üzemmód/földelés felügyelete
- Szigetelési beállítások
- Hőmérséklet figyelmeztetés
- TELJES visszaállítás

Belépés az Alapmenübe



- ▲ 1 Nyomja meg a 'Menü' gombot

A menüsínt kijelzésre kerül.

- 2 A funkcióval nem rendelkező 'Menü/ Esc' gombot nyomja meg 5-ször



A 'KÓD' menüben kijelzésre kerül az 'Hozzáférési kód' szöveg, az első hely villog.

- + - 3 Vigye be a 22742 kódot: A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot a kód első helyére

- ◀ 4 Nyomja meg az 'Enter' gombot

A második hely villog.

- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket a kód második, harmadik, negyedik és ötödik helyére egészen addig, amíg ...

a beállított kód villogni kezd.

- ◀ 6 Nyomja meg az 'Enter' gombot

Megjelenik az Alapmenü.

- + - 7 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot

- ◀ 8 Dolgozza fel a kiválasztott menüpontot az 'Enter' gombbal

- ◀ 9 Az Alapmenü elhagyásához nyomja meg az 'Esc' gombot

Alap-menüpontok Az Alapmenü a következő menüpontokat tartalmazza:

MPP 1. tracker

- DC üzemmód:
MPP AUTO
FIX
MPP USER
 - Fix feszültség:
a fix feszültség beviteléhez, 120-440 V
 - MPPT1 indítófeszültség:
az MPPT1 indítófeszültség beviteléhez, 120-440 V
-

USB napló

A funkció aktiválása vagy deaktiválása, az összes hibaüzenet USB-meghajtóra mentéséhez

AUTO / OFF / ON

SMS / relé

- Eseménykésleltetés:
Azon időbeli késleltetés beviteléhez, hogy mikortól kell SMS-t küldeni vagy a relét kapcsolni
900 - 86 400 másodperc
 - Eseményszámláló:
A hibák darabszámnak megadásához, ami után SMS-t kell küldeni vagy a relének kapcsolnia kell:
10 - 255
-

Földelés beállítása

- Földelt üzemmód:
Off / pozitív / negatív
 - Földelés-felügyelet:
Off / figy. hiba / hiba / figyelmeztetés
-

Szigetelés beállítása

- Szigetelési figyelmeztetés:
A szigetelés-felügyelet aktiválásához és deaktiválásához, szigetelési hiba esetén figyelmeztetés kijelzéssel a betáplálás megszakítása nélkül
ON / OFF (az ország szerinti beállítástól függően)
 - Küszöbérték figyelmeztetés:
Azon szigetelési küszöbérték beállításához, amely alatt az inverter figyelmeztetést ad ki (a betáplálás megszakítása nélkül)
0 - 1000 kOhm (az ország szerinti beállítástól függően)
 - Szigetelési hiba:
A szigetelés-felügyelet aktiválásához és deaktiválásához, szigetelési hiba esetén hibaüzenet kiadásával és az inverter azonnali lekapcsolásával
ON / OFF (az ország szerinti beállítástól függően)
 - Küszöbérték hiba:
Azon szigetelési küszöbérték beállításához, amely alatt az inverter hibaüzenetet ad ki és megszakítja a betáplálási üzemmódot
0 - 1000 kOhm (az ország szerinti beállítástól függően)
-

Hőmérséklet figyelmeztetés

A túlmelegedési figyelmeztetés eseményenkénti aktiválásához / deaktiválásához; túlmelegedési figyelmeztetés küldése és megjelenítése a kijelzőn.

ON / OFF

TOTAL Reset

A NAPLÓ menüpontban a max. és min. feszültségértéket, valamint a max. betáplált teljesítményt nullázza.

Az értékek visszaállítása nem vonható vissza.

Az értékek nullázásához nyomja meg az 'Enter' gombot.

Megjelenik a „CONFIRM“ („MEGERŐSÍTÉS“).

Nyomja meg újra az 'Enter' gombot.

Az értékek visszaállításra kerülnek, és megjelenik a menü

Állapot-diagnózis és hibaelhárítás

Állapotüzenetek kijelzése Az inverter rendszer-öndiagnosztizálással rendelkezik, mely a lehetséges hibák nagy részét önműködően felismeri és kijelzi a kijelzőn. Ezáltal az inverter és a fotovoltaikus berendezés hibái, továbbá a szerelési és kezelési hibák gyorsan megtalálhatók.

Ha a rendszer-öndiagnosztizálás konkrét hibát talált, akkor a kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó állapotüzenet.

FONTOS! A rövid időre megjelenő állapotüzenetek az inverter szabályozási viselkedéséből adódhathnak. Ha ezután az inverter zavartalanul tovább működik, akkor nincs hiba.

A kijelző teljes ki-maradása A kijelző napfelkelte után hosszabb ideig sötét marad:

- Ellenőrizze az AC feszültséget az inverter csatlakozón:
az AC feszültségnek 230 V (+ 10% / - 5%)* értékűnek kell lennie.

* A hálózati feszültség tűrése az ország szerinti beállítás függvénye

1. osztályba sorolt állapotüzenetek Az 1. osztályba sorolt állapotüzenetek legtöbbször csak átmenetileg lépnek fel, és azokat a nyilvános villamos hálózat okozza.

Az inverter először a hálózat megszakításával reagál. Ezt követően a hálózat ellenőrzésre kerül az előírt felügyeleti időtartamon belül. Ha ezen időszak alatt a hiba többé már nem áll fenn, akkor az inverter újra felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot.

Az ország szerinti beállítástól függően a GPIS lágyindítási funkció aktiválva van: a VDE-AR-N 4105 irányelvnek megfelelően az AC hiba miatti kikapcsolás után folyamatosan, minden percben 10%-kal növelésre kerül az inverter kimeneti teljesítménye.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
102	Túl nagy az AC feszültség		
103	Túl kicsi az AC feszültség		
105	Túl nagy az AC frekvencia		
106	Túl kicsi az AC frekvencia		
107	Az AC-hálózat a megengedett határokon kívül van	Ha a részletes ellenőrzés után a hálózati feltételek ismét a megengedett tartományon belül vannak, akkor az inverter újból felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot.	Hálózati csatlakozók ellenőrzése; Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
108	Sziget üzemmód felismerve		

3. osztályba sorolt állapotüzenetek	A 3. osztály azokat az állapotüzeneteket öleli fel, melyek a betáplálás üzemmód közben felléphetnek, de alapvetően nem vezetnek a hálózati betáplálás tartós megszakításához. Az automatikus hálózatleválasztás és az előírt hálózatfelügyeleti feladatok elvégzése után az inverter megpróbálja a hálózati betáplálás újrafelvételét.
--	---

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
301	Túláram (AC)	Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása az inverterben lévő túláram miatt Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.	A hiba automatikusan elhárításra kerül; Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
302	Túláram (DC)		
303	Teljesítményátviteli egység túlmelegedés	Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása túlmelegedés miatt Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.	Szükség esetén fúvassa ki a hűtőlevegő nyílásokat és a hűtőtestet; A hiba automatikusan elhárításra kerül;
304	Túl magas a belső hőmérséklet		Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
306	KEVÉS PV TELJESÍTMÉNY Túl kicsi a közbensőköri feszültség a betáplálás üzemmódhoz	Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.	Automatikusan elhárításra kerül;
307	KEVÉS PV FESZÜLTSÉG Túl kicsi a DC-feszültség a betáplálás üzemmódhoz		Ha az állapotüzenet megfelelő napsugárzás esetén jelenik meg, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerelőjével

FONTOS! A gyenge napsugárzás miatt minden reggel és este termézsetszerűen fellép a 306-os (KEVÉS PV TELJESTMÉNY) és a 307-es (KEVÉS PV FESZÜLTSÉG) állapotüzenet. Ezeket az állapotüzeneteket nem hiba okozza.

308	Közbensőköri túlfeszültség	Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása	A hiba automatikusan elhárításra kerül;
309	Túl nagy a DC bemeneti feszültség	Az inverter újból elkezdi a felfutási fázist.	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust

4. osztályba sorolt állapotüzenetek A 4. osztályba sorolt állapotüzenetek részben megkövetelik egy képzett Fronius szerviztechnikus beavatkozását.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
401	Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egységgel		
406	A teljesítményátviteli egység hőmérséklet-érzékelője hibás	Ha lehetséges, akkor az inverter az újból automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
407	Hibás a belső hőmérséklet érzékelő		
408	Egyenáram-betáplálás felismerve		
412	A fix feszültségű üzemelés van az MPP feszültségű üzemelés helyett kiválasztva és a fix feszültség túl alacsony vagy túl magas értékre van beállítva.	-	Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
415	A biztonsági lekapcsolás az opcionális kártya vagy a RE-CERBO következtében kioldott	Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.	
416	Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egység és a vezérlés között.	Ha lehetséges, akkor az inverter az újból automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
425	Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egységgel		
445	Nem megengedett határérték-beállítások	Biztonsági okok miatt az inverter nem táplál áramot a hálózatba.	Frissítse az inverter firmware-ét; Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
452	Kommunikációs hiba a processzorok között		
453	Rövid hiba a hálózati feszültségen	Ha lehetséges, akkor az inverter az újból automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
454	Rövid hiba a hálózati frekvenciában		
457	A hálózati relé beragadt		
459	Hiba a szigetelési teszt mérőjelének rögzítésekor	Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.	Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
460	A digitális jelprocesszor (DSP) referencia feszültségforrása a megengedett tűréshatáron kívül működik		
472	Hibás a szolármódul-földelés biztosítója	Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.	Cserélje ki a szolármódul-földelés biztosítóját; Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
475	Szolármódul-földelés, szigetelési hiba (szolármódul és födelés közötti összeköttetés)	Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.	Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
482	Nem hiánytalan az üzembe helyezés	Az inverter nem táplál áramot a hálózatba.	Végezzen AC resetet (kapcsolja ki és be a vezetékvédő kapcsolót), végezze el hiánytalanul az üzembe helyezést

5. osztályba sorolt állapotüzenetek Az 5. osztályba sorolt állapotüzenetek általában nem akadályozzák a hálózati betáplálás üzemmódot, de következményük a betáplálás üzemmód korlátozása lehet. Ezek addig kerülnek kijelzésre, amíg egy gombnyomással nyugtázsra nem került az állapotüzenet (a háttérben azonban az inverter normálisan működik).

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
502	Szigetelési hiba a szolármódulokon	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
509	Nem volt betáplálás az utolsó 24 órában	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Nyugtázza az állapotüzenetet; Ellenőrizze, hogy a zavarmenő betáplálás üzemmód minden feltétele teljesül-e (pl. a szolármódulok hóval borítottak-e). Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: vegye figyelembe a további állapotüzeneteket
517	Teljesítmény-csökkenés (de-rating) a túl nagy hőmérséklet miatt	Teljesítmény-csökkenés esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn	Szükség esetén fúvassa ki a hűtőlevegő nyílásokat és a hűtőtestet; A hiba automatikusan elhárításra kerül; Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
551	Hibás a szolármódul-födelés biztosítója	A figyelmeztetés megjelenik a kijelzőn	Cserélje ki a szolármódul-födelés biztosítóját; Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
558	Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)	Lehetséges hibakijelzések az inverteren vagy hibás működés	Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével
560	Túl nagy frekvencia miatti teljesítmény-csökkenés	Az állapotüzenet túl nagy hálózati frekvencia esetén jelenik meg. Az inverter ekkor csökkenti a teljesítményt. A státuszkijelzés addig jelenik meg, amíg az inverter vissza nem tér a normál üzemmódba.	Amint a hálózati frekvencia újra a megengedett tartományban van, és az inverter újra normál üzemmódban működik, a hiba automatikusan elhárításra kerül Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjön kapcsolatba a berendezés szerezőjével.

7. osztályba sorolt állapotüzenetek A 7. osztályba sorolt állapotüzenetek a vezérlésre, az inverter konfigurációjára és adatainak feljegyzésére vonatkoznak, és közvetlenül vagy közvetetten befolyásolhatják a betáplás üzemmódot.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
705	Konfliktus az inverter számának beállításakor (pl. duplán kiadott szám)	-	Korrigálja az inverter számát a beállítás menüben
721	Újra inicializálták az EEPROM-t vagy hibás az EEPROM	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Nyugtázza az állapotüzenetet; Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesíten egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
731	Inicializálási hiba - az USB-meghajtó nem támogatott	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót Ellenőrizze az USB-meghajtó fájlrendszerét
732	Túláram az USB-meghajtón	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesíten egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
733	Nincs USB-meghajtó csatlakoztatva	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn.	Helyezzen be egy USB-meghajtót Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesíten egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
734	A frissítő fájl felismerése eredménytelen, vagy nincs frissítő fájl	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ellenőrizze a frissítő fájlt (pl. a helyes fájlnév szempontjából) Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesíten egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
735	A frissítő fájl nem a készülékhez való, túl régi frissítő fájl	A kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, a frissítési folyamat megszakad	Ellenőrizze a frissítő fájlt, szükség esetén szerezze be a készülékhez való frissítő fájlt (pl. http://www.fronius.com oldalról) Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
736	Írási vagy olvasási hiba lépett fel	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ellenőrizze az USB-meghajtót és a rajta lévő fájlokat, vagy cserélje ki az USB-meghajtót Az USB-meghajtót csak akkor húzza ki, ha az 'Adatátvitel' LED már nem villog vagy világít. Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
738	Nem lehet menteni a naplózott adatokat (pl. az USB-meghajtó írásvédett vagy megtelt)	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Hozzon létre tárolóhelyet, oldja fel az írásvédettséget, szükség esetén ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
743	Hiba lépett fel frissítés közben	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ismételje meg a frissítést, ellenőrizze az USB-meghajtót Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
745	A frissítő fájl hibás	A kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, a frissítési folyamat megszakad	Töltsé le újra a frissítő fájlt Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
751	A pontos idő elveszett		Állítsa be újra az időt és a dátumot az inverteren
752	Real Time Clock modul kommunikációs hiba	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
757	Hardverhiba a Real Time Clock modulban	A kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, az inverter nem táplál be áramot a hálózatba	
758	Belső hiba: A Real Time Clock Modul vész-üzemmódban van	Nem pontos idő, idővesztés lehetséges (normál betáplálás üzemmód)	Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust
766	A vészüzemi teljesítmény-korlátozás aktiválva lett (max. 750 W)	A hibaüzenet megjelenik a kijelzőn	

Vevőszolgálat	FONTOS! Forduljon Fronius-kereskedőjéhez vagy egy a Fronius által képzett szerviz technikushoz, ha <ul style="list-style-type: none">- egy hiba gyakran vagy tartósan fellép- olyan hiba jelenik meg, mely nincs benne a táblázatban
Üzemeltetés erősen poros környezetben	Inverter üzemeltetése erősen poros környezetben: ha szükséges, akkor tiszta sűrített levegővel fúvassa ki a hűtőtestet és az inverter hátoldalán a ventilátort, valamint a levegőbevezető nyílásokat a falitartón.

Műszaki adatok

H

**Fronius Galvo
1.5-1**

Bemeneti adatok

MPP feszültségtartomány	120-335 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m ² -nél / -10 °C-on üresjáratban)	420 V DC
Max. bemeneti áram	13,3 A
Szolármódulok max. rövidzárlati árama	20,0 A
Max. áram-visszatáplálás ⁴⁾	8,9 A

Kimeneti adatok

Névleges kimeneti teljesítmény (P _{nom})	1500 W
Max. kimeneti teljesítmény	1500 W
Névleges hálózati feszültség	1 ~ NPE 230 V
Min. hálózati feszültség	180 V ¹⁾
Max. hálózati feszültség	270 V ¹⁾
Max. kimeneti áramerősség	7,2 A
Névleges frekvencia	50-60 Hz ¹⁾
Torzítási tényező	< 4%
Teljesítménytényező, cos φ	1 0,85-1 induktív/kapacitív ²⁾
Max. megengedett hálózati impedancia Z _{max} a PCC ³⁾ -n	nincs
Bekapcsoló áramimpulzus ⁶⁾ és időtartam	36,0 A / 9,4 ms
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	43,0 A / 1,24 ms

Általános adatok

Maximális hatásfok	95,9%
Európai hatásfok	94,5%
Saját fogyasztás éjszaka	0,47 W
Hűtés	Szabályozott kényszerszel-lőztetés
Védeeltség	IP 55
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm
Súly	16,35 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C ... +50 °C
Megengedett páratartalom	0-100%
EMC zavarhibocsátási osztály	B
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2 / 3

Védőberendezések

DC szigetelésmérés	Figyelmeztetés / lekapcsolás ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM-nál
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás
DC leválasztó kapcsoló	beépítve

**Fronius Galvo
2.0-1**

Bemeneti adatok

MPP feszültségtartomány	120-335 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m ² -nél / -10 °C-on üresjáratban)	420 V DC
Max. bemeneti áram	17,8 A
Szolármódulok max. rövidzárlati árama	26,8 A
Max. áram-visszatáplálás ⁴⁾	11,9 A

Kimeneti adatok

Névleges kimeneti teljesítmény (P _{nom})	2000 W
Max. kimeneti teljesítmény	2000 W
Névleges hálózati feszültség	1 ~ NPE 230 V
Min. hálózati feszültség	180 V ¹⁾
Max. hálózati feszültség	270 V ¹⁾
Max. kimeneti áramerősség	9,7 A
Névleges frekvencia	50-60 Hz ¹⁾
Torzítási tényező	< 4%
Teljesítménytényező, cos fi	1 0,85-1 induktív/kapacitív ²⁾
Max. megengedett hálózati impedancia Z _{max} a PCC ³⁾ -n	nincs
Bekapcsoló áramimpulzus ⁶⁾ és időtartam	36,0 A / 9,4 ms
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	43,0 A / 1,24 ms

Általános adatok

Maximális hatásfok	96,0%
Európai hatásfok	94,9%
Saját fogyasztás éjszaka	0,47 W
Hűtés	Szabályozott kényszerszel-lőztetés
Védeottség	IP 55
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm
Súly	16,35 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C ... +50 °C
Megengedett páratartalom	0-100%
EMC zavarkibocsátási osztály	B
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2 / 3

Védőberendezések

DC szigetelésmérés	Figyelmeztetés / lekapcsolás ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM-nál
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás Teljesítménykorlátozás
DC leválasztó kapcsoló	beépítve

**Fronius Galvo
2.5-1**

Bemeneti adatok

MPP feszültségtartomány	165-440 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m ² -nél / -10 °C-on üresjáratban)	550 V DC
Max. bemeneti áram	16,6 A
Szolármódulok max. rövidzárlati árama	24,8 A
Max. áram-visszatáplálás ⁴⁾	11 A

Kimeneti adatok

Névleges kimeneti teljesítmény (P _{nom})	2500 W
Max. kimeneti teljesítmény	2500 W
Névleges hálózati feszültség	1 ~ NPE 230 V
Min. hálózati feszültség	180 V ¹⁾
Max. hálózati feszültség	270 V ¹⁾
Max. kimeneti áramerősség	12,1 A
Névleges frekvencia	50-60 Hz ¹⁾
Torzítási tényező	< 4%
Teljesítménytényező, cos fi	1 0,85-1 induktív/kapacitív ²⁾
Max. megengedett hálózati impedancia Z _{max} a PCC ³⁾ -n	nincs
Bekapcsoló áramimpulzus ⁶⁾ és időtartam	36,0 A / 9,4 ms
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	43,0 A / 1,24 ms

Általános adatok

Maximális hatásfok	96,1%
Európai hatásfok	95,2%
Saját fogyasztás éjszaka	0,47 W
Hűtés	Szabályozott kényszerszelőztetés
Védeeltség	IP 55
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm
Súly	16,75 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C ... +50 °C
Megengedett páratartalom	0-100%
EMC zavarkibocsátási osztály	B
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2 / 3

Védőberendezések

DC szigetelésmérés	Figyelmeztetés / lekapcsolás ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM-nál
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás Teljesítménykorlátozás
DC leválasztó kapcsoló	beépítve

**Fronius Galvo
3.0-1**

Bemeneti adatok

MPP feszültségtartomány	165-440 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m ² -nél / -10 °C-on üresjáratban)	550 V DC
Max. bemeneti áram	19,8 A
Szolármódulok max. rövidzárlati árama	29,6 A
Max. áram-visszatáplálás ⁴⁾	13,2 A

Kimeneti adatok

Névleges kimeneti teljesítmény (P _{nom})	3000 W
Max. kimeneti teljesítmény	3000 W
Névleges hálózati feszültség	1 ~ NPE 230 V
Min. hálózati feszültség	180 V ¹⁾
Max. hálózati feszültség	270 V ¹⁾
Max. kimeneti áramerősség	14,5 A
Névleges frekvencia	50-60 Hz ¹⁾
Torzítási tényező	< 4%
Teljesítménytényező, cos fi	1 0,85-1 induktív/kapacitív ²⁾
Max. megengedett hálózati impedancia Z _{max} a PCC ³⁾ -n	nincs
Bekapcsoló áramimpulzus ⁶⁾ és időtartam	36,0 A / 9,4 ms
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	43,0 A / 1,24 ms

Általános adatok

Maximális hatásfok	96,1%
Európai hatásfok	95,4%
Saját fogyasztás éjszaka	0,47 W
Hűtés	Szabályozott kényszerszel-lőztetés
Védeeltség	IP 55
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm
Súly	16,75 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C ... +50 °C
Megengedett páratartalom	0-100%
EMC zavarkibocsátási osztály	B
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2 / 3

Védőberendezések

DC szigetelésmérés	Figyelmeztetés / lekapcsolás ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM-nál
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás Teljesítménykorlátozás
DC leválasztó kapcsoló	beépítve

**Fronius Galvo
3.1-1**

Bemeneti adatok

MPP feszültségtartomány	165-440 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m ² -nél / -10 °C-on üresjáratban)	550 V DC
Max. bemeneti áram	20,7 A
Szolármódulok max. rövidzárlati árama	31,0 A
Max. áram-visszatáplálás ⁴⁾	13,8 A

Kimeneti adatok

Névleges kimeneti teljesítmény (P _{nom})	3100 W
Max. kimeneti teljesítmény	3100 W
Névleges hálózati feszültség	1 ~ NPE 230 V
Min. hálózati feszültség	180 V ¹⁾
Max. hálózati feszültség	270 V ¹⁾
Max. kimeneti áramerősség	15,0 A
Névleges frekvencia	50-60 Hz ¹⁾
Torzítási tényező	< 4%
Teljesítménytényező, cos φ	1 0,85-1 induktív/kapacitív ²⁾
Max. megengedett hálózati impedancia Z _{max} a PCC ³⁾ -n	nincs
Bekapcsoló áramimpulzus ⁶⁾ és időtartam	36,0 A / 9,4 ms
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	43,0 A / 1,24 ms

Általános adatok

Maximális hatásfok	96,1%
Európai hatásfok	95,4%
Saját fogyasztás éjszaka	0,47 W
Hűtés	Szabályozott kényszerszelőztetés
Védeeltség	IP 55
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm
Súly	16,75 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C ... +50 °C
Megengedett páratartalom	0-100%
EMC zavarkibocsátási osztály	B
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2 / 3

Védőberendezések

DC szigetelésmérés	Figyelmeztetés / lekapcsolás ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM-nál
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás Teljesítménykorlátozás
DC leválasztó kapcsoló	beépítve

Fronius Galvo Dummy

Névleges hálózati feszültség	1 ~ NPE 230 V
Hálózati feszültség tűrése	+10 / -5 % ¹⁾
Névleges frekvencia	50-60 Hz ¹⁾
Védeeltség	IP 55
Méretek, ma x sz x mé	645 x 431 x 204 mm
Súly	16,75 kg

Magyarázat a lág-jegyzetekhez

- 1) A megadott értékek standard értékek; igény szerint az invertert összehangoljuk az ország szerinti előírásokkal.
- 2) Az ország szerinti vagy a készülék szerinti beállítástól függően (ind. = induktív, cap. = kapacitív)
- 3) PCC = kapcsolódási pont a nyilvános hálózathoz
- 4) Maximális áram az inverter és a szolármódul között az inverter hibája esetén vagy a hibás szigetelés miatt az AC- és a DC-oldal között
- 5) Az inverter elektromos felépítéséből adódóan biztosítva
- 6) Áramcsúcs az inverter bekapcsolásakor
- 7) Az ország szerinti beállítástól függően

Figyelembe vett szabványok és irányelvek

- IEC 62109-1:2010 - IEC 62109-2:2011 - EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:2008 - EN 61000-6-2:2005 - EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- EN 62233:2008

CE-jelölés

Minden szükséges és vonatkozó szabvány és irányelv betartásra kerül a vonatkozó EU irányelvek szerint, így tehát a készülékek CE-jelöléssel rendelkeznek.

Hálózati interfész

- ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712
- VDE 0126-1-1/A1
- VDE-AR-N 4105

Energiafejlesztő berendezések párhuzamos üzemeltetése

Az inverter eleget tesz

- a Villamosenergia Gazdálkodási Szövetség (VDEW) következő irányelveinek: „Energiafejlesztő berendezések csatlakoztatása és párhuzamos üzemeltetése kisfeszültségű hálózatokon”
- az Elektromos Energiaszolgáltató Vállalatok Osztrák Szövetsége „Energiafejlesztő berendezések párhuzamos üzemeltetése elosztóhálózatokon” c. irányelvének

Kapcsolás a sziget üzemmód megakadályozására

Az inverter fel van szerelve a VDE által a VDE-AR-N 4105 szerint engedélyezett, a sziget üzemmód megakadályozására szolgáló kapcsolással.

Hálózat-kimaradás

Az inverterbe szíriafelserelés szerint beépített mérő- és biztonsági eljárás gondoskodik arról, hogy hálózatkimaradáskor a betáplálás azonnal megszakításra kerüljön (pl. ha az energiaellátó kikapcsol vagy vezetékkárok esetén).

Garanciális feltételek és ártalmatlanítás

HU

Fronius gyári garancia

A Fronius inverterek leszállítása esetén érvényben van a világszerte érvényes Fronius gyári garancia, a felszerelés dátumától számított 60 hónapig, melyet a költségek viselése mellett meg lehet hosszabbítani.

Ezalatt a garanciaidő alatt a Fronius garantálja az inverter rendeltetésszerű működését. A részletes, országokra vonatkozó garanciális feltételek megkaphatók az illetékes berendezés létesítőtől vagy pedig az Internetről a következő cím alatt:
<http://www.fronius.com/Solar/Warranty>

A Fronius gyári garancia igénybevételéhez be kell mutatni a termékhez tartozó számlát és a garanciális feltételeket és adott esetben a kapott garanciális tanúsítványt a garanciális szolgáltatások meghosszabbításáról.

A Fronius ezért azt ajánlja, hogy az inverter üzembe helyezése után nyomtassa ki a garanciális feltételek egy példányát.

Ártalmatlanítás

Ha az invertert ki kell cserálni, akkor a Fronius visszaveszi a régi készüléket és gondoskodik annak szakszerű újrahasznosításáról.

Değerli okuyucu

Giriş

Bize karşı duymuş olduğunuz güvene teşekkür ederiz ve yüksek teknoloji ile donatılmış bu Fronius ürününü aldığınız için sizi kutluyoruz. Elinizdeki bu kılavuz, sahip olduğunuz ürün hakkında bilgi sahibi olmanızı yardımcı olacaktır. Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak elinizdeki Fronius ürününün çok yönlü kullanım olanaklarını öğreneceksiniz. Ancak bu şekilde ürününüzü sunduğunuz avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilirsiniz.

Lütfen güvenlik talimatlarına uygun ve ürünün kullanıldığı yeri daha güvenli hale getirin. Ürünün dikkatli ve hassas bir şekilde kullanılması kalitesinin ve güvenilirliğinin uzun sürmesini sağlayacaktır. Bunlar çok iyi sonuç almak için vazgeçilmez koşullardır.

Güvenlik kuralları açıklaması



TEHLİKE! Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder. Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir.



UYARI! Tehlikeli oluşturma muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.



DİKKAT! Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediği takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir.



NOT! Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek tehlikeleri ve ekipmanda meydana gelebilecek olası hasarları ifade eder.

ÖNEMLİ! Uygulamaya yönelik ipuçlarını ve diğer önemli bilgileri ifade eder. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüğü yoktur.

"Güvenlik talimatları" bölümünde yer alan sembollerden birini gördüğünüzde çok dikkatli olmanız gereklidir.

İçindekiler

Güvenlik kuralları	119
Genel bilgi	122
Cihaz konsepti	122
Amaca uygun kullanım.....	122
Cihaz üzerindeki uyarı notları	123
Bir Dummy cihazı ile ilgili bilgi notları.....	123
Veri iletişim ve Solar Net	125
Fronius Solar Net ve veri bağlantısı.....	125
Veri iletişim alanı.....	126
" Fronius Solar Net İletişim" LED'inin açıklaması	127
Örnek	127
Opsiyonel kartları invertere takma	128
Fronius Datamanager	129
Fronius Datamanager'de kumanda elemanları, bağlantılar ve göstergeler	129
Gece vakti veya mevcut DC gerilimi yeterli olmadığında Fronius Datamanager	130
" Fronius Datamanager"i kurma - Genel bakış	130
Kumanda elemanları ve göstergeler	132
Kumanda elemanları ve göstergeler	132
Ekran.....	133
Menü kısmı	134
Ekran aydınlatmasını etkinleştirme	134
Otomatik ekran aydınlatması deaktivasyonu / 'ŞİMDİ' menü öğesine otomatik geçiş	134
Menü seviyesini çağırın	134
ŞİMDİ, GİRİŞ ve GRAFİK menü öğeleri	135
ŞİMDİ GİRİŞ GRAFİK.....	135
ŞİMDİ ve GİRİŞ menü öğelerinde gösterilen değerler.....	135
SETUP menü ögesi	137
Ön ayar	137
SETUP (KURLUM)	137
SETUP menü ögesinde gezinme	137
Menü kayıtlarını ayarlama genel	138
Uygulama örneği: Saati ayarlama	139
Setup menü kayıtları	141
Standby.....	141
DATCOM	141
USB.....	142
Rôle.....	143
Enerji Yöneticisi	144
Saat / Tarih	144
Ayarlar ekranı.....	145
Enerji verimi	146
Havalandırıcı	147
INFO menü ögesi.....	148
INFO	148
Ölçüm değerleri LT durumu şebeke durumu	148
Cihaz bilgisi.....	148
Sürüm	149
Tuş kilidini açma ve kapama.....	150
Genel bilgi	150
Tuş kilidini açma ve kapama	150
Veri kaydedici olarak ve inverter yazılımını etkinleştirmek için USB-Stick	151
Veri kaydedici olarak USB çubuğu.....	151
Uygun USB çubuklar.....	151
Inverter yazılımını güncellemek için USB çubuğu.....	152
USB-Stick'i çıkartma	152
Temel menü	153
Genel	153
Temel menüye girme	153
Temel menü kayıtları	154
Durum tespiti ve arıza giderme	156

Statü bildirimleri ekranı	156
Tam ekran kesintisi.....	156
Durum bildirimleri - Sınıf 1	156
Durum bildirimleri - Sınıf 3	157
Durum bildirimleri - Sınıf 4	157
Durum bildirimleri - Sınıf 5	159
Durum bildirimleri - Sınıf 7	160
Müşteri hizmetleri.....	161
Aşırı tozlu ortamlarda çalışma	161
Teknik özellikler	162
Fronius Galvo 1.5-1	162
Fronius Galvo 2.0-1	163
Fronius Galvo 2.5-1	164
Fronius Galvo 3.0-1	165
Fronius Galvo 3.1-1	166
Fronius Galvo Dummy	167
Dipnotların açıklaması	167
Dikkate alınan normlar ve direktifler.....	167
Garanti şartları ve atık yönetimi	168
Fronius fabrika garantisi.....	168
İmha etme	168

Güvenlik kuralları

Genel



Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir. Bununla birlikte hatalı ya da amaç dışı kullanımda

- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazın devreye alınması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,

- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- elektrikli tesisatlarla ilgili bilgi donanımına sahip olması ve
- bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.

Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir. Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.

Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notları

- okunur durumda bulunacak
- zarar verilmeyecek
- yerinden çıkartılmayacak
- üzeri kapatılamayacak, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmayacak ya da üzeri boyanmayacaktır.



Cihazı, tüm koruma tertibatlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalıştırın. Koruma tertibatlarının tam olarak işlevlerini yerine getirmemesi durumunda:

- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur

İşlevlerini tam olarak yerine getiremeyen koruma tertibatlarının cihazın çalıştırılmasından önce yetkili personel tarafından onarılmasını sağlayın.

Koruma tertibatlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.

Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarının yerleri için cihazınızın kullanım kılavuzunun "Genel bilgi" bölümune bakın.

Güvenliği etkileyebilecek arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan kaldırın.

Söz konusu olan sizin güvenliğiniz!

Ortam koşulları



Cihazın belirtilen alanlar dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kullanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Uygun görülen ortam koşulları hakkında kesin bilgileri, kullanım kılavuzundaki teknik özelliklerde bulabilirsiniz.

Yetkin kişi



Bu kullanım kılavuzundaki servis bilgileri yalnızca yetkin personel içindir. Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Dokümanlarda belirtilenler haricinde işler yapmayın. Bu şart, söz konusu işler için yetkinliğe sahip olsanız dahi geçerlidir.



Tüm kablo ve iletim hatları sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip olmalıdır. Gevşek bağlantılar, yanık, hasar görmüş ya da yetersiz ölçülere sahip kablo ve iletim hatları derhal yetkin kişilerce onarılmalıdır.



Bakım ve onarım işleri sadece alanında yetkin kişilerce yapılmalıdır.

Dışarıdan satın alınan parçaların, strese dayanıklı ve güvenlik şartlarını yerine getirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez. Yalnızca orijinal yedek parça (norm parçalar dahil) kullanın.

Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapmayın.

Kusursuz durumda olmayan yapı parçalarını derhal değiştirin.

Gürültü emisyon değerlerine ilişkin bilgiler



Inverter, IEC 62109-1:2010'a uygun olarak tam işletme yükünde 59 dB (A)'dan düşük bir maksimum ses şiddeti seviyesi (ref. 1 pW) üretir.

Cihaz soğutması, elektronik bir sıcaklık kontrol sistemi vasıtıyla mümkün olduğunda sessiz bir şekilde ve aktarılan güç değerinden, ortam sıcaklığından ve cihaz üzerindeki kirilikten bağımsız olarak gerçekleştiriliir.

Bu cihaz için iş yerine özgü bir emisyon değeri belirlenmemiştir, zira meydana gelen ses şiddetinin gerçek değeri büyük oranda montaj durumuna, şebeke kalitesine, cihazı çevreleyen duvarlara ve odanın genel özelliklerine bağlıdır.

EMU ile ilgili önlemler




Bazı özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sınır değerlerinin aşılmasına rağmen öngörülen uygulama alanına yönelik bazı etkiler ortaya çıkabilir (örn.kurulumun yapıldığı yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapıldığı yerin yakınlarında radyo ya da televizyon alıcıları varsa). Bu türden bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak işletme sahibinin sorumluluğundadır.

Atık yönetimi



Eskimiş elektrik ve elektronik aletlerle ilgili 2002/96/EU Avrupa Birliği Direktifine ve ulusal yasa da yapılan değişiklikle göre kullanılmış elektrikli aletler ayrı olarak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde geri kazanıma yönlendirilmek zorundadır. Kullanılmış cihazınızı, satıcınıza iade edin ya da yerel ve yetkili toplama ve imha etme sistemi hakkında bilgi edinin. Bu AB direktifinin göz ardı edilmesi, çevreniz ve sağlığınız üzerinde potansiyel bazı etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir!

Veri yedekleme



Fabrika ayarlarında yapılacak değişikliklere ilişkin verilerin yedeklenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Kişisel ayarların silinmesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.


Telif hakkı

Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.

Metin ve resimler, baskının hazırlandığı tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansımaktadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanım kılavuzunun içeriği, alıcıya hiçbir hak vermez. İyileştirme önerileri ve kullanım kılavuzundaki hatalara yönelik bilgilendirmeler için teşekkür ederiz.

Genel bilgi

Cihaz konsepti

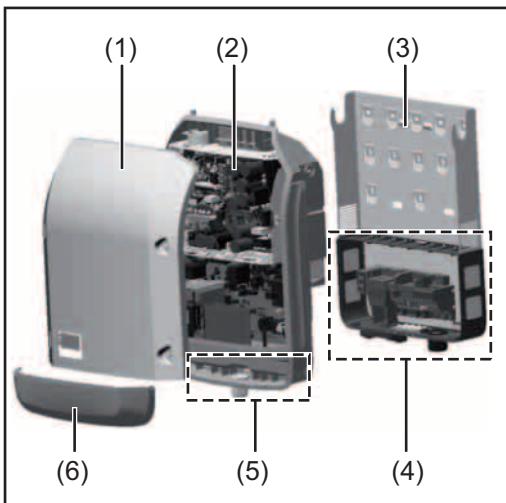

Cihaz yapısı:

- (1) Mahfaza kapağı
- (2) İnverter
- (3) Duvar tutucusu
- (4) DC ana şalterine sahip bağlantı alanı
- (5) Veri iletişim alanı
- (6) Veri iletişim kapağı

İnverter, solar paneller tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Bu alternatif akım şebeke gerilimi ile senkronize olarak ana şebekeye gönderilir.

İnverter yalnızca kamusal elektrik şebekesinden bağımsız elektrik üretiminin mümkün olmadığı şebekeye bağlı olan fotovoltaik sistemlerde kullanım için geliştirilmiştir.

Yapısı ve işlevi nedeniyle inverter montaj ve işletimde en yüksek güvenliği sunmaktadır.

İnverter otomatik olarak ana elektrik şebekesini denetlemektedir. İnverter, şebekede ortaya çıkan anormal durumlar karşısında (örneğin, şebekenin kapatılması, geçici olarak kesilmesi vb.) çalışmasını derhal durdurur ve ana şebekeye enerji aktarımını keser. Şebeke denetimi gerilim denetimi, frekans denetimi ve ada koşullarının denetimiyle gerçekleşir.

İnverterin işletimi tam otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Güneş doğar doğmaz solar modüller için yeterli enerji ortaya çıkar ve inverter şebeke denetimine başlar. Güneş ışınması yeterli olduğunda inverter besleme moduna başlar.

Bu sırada inverter solar modüllerden mümkün olan maksimum güç alacak şekilde çalışır. Şebeke beslemesi için yeterli enerji sağlanmadığında inverter güç elektronünün şebeke ile bağlantısını hemen keser ve çalışmayı durdurur. Bütün ayarlar ve kaydedilen veriler korunur.

İnverterin cihaz sıcaklığı aşırı yüksek olduğunda inverter kendini korumak amacıyla otomatik olarak mevcut çıkış gücünü ayarlar.

Cihaz sıcaklığının aşırı yüksek olmasının nedenleri arasında çevre sıcaklığının yüksek olması veya ısı çıkışının yeterli olmaması bulunabilir (örneğin uygun ısı çıkışı sağlanmamış şalter dolaplarına montaj söz konusu olduğunda)

Amaca uygun kullanım

Solar inverter yalnızca, solar panellerden elde edilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek ve bunu ana şebekeye aktarmak için kullanılır.

Aşağıda belirtilenler kullanım amacına uygun olarak kabul edilmez:

- başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar
- İnverter üzerinde Fronius tarafından açıkça tavsiye edilmeyen tadilat işlemleri
- Fronius tarafından açıkça tavsiye edilmeyen ya da piyasaya sürülmeyen iş parçalarının montajı.

Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Garanti geçersizdir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir

- kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notları ile güvenlik ve tehlike notlarının tam olarak okunması ve tatbik edilmesi
- denetleme ve bakım işlerinin yapılması
- Montajın kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılması

Fotovoltaik sistem tasarımda, fotovoltaik sistemin tüm bileşenlerinin yalnızca izin verilen çalışma bölgesinde işletilmesine dikkat edilmelidir.

Solar panel özelliklerinin sürekli korunması için solar panel üreticisi tarafından tavsiye edilen tüm tedbirleri dikkate alın.

Şebeke beslemesinden sorumlu elektrik dağıtım şirketinin direktifleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Cihaz üzerindeki uyarı notları

Inverter üzerinde ve içinde uyarı notları ve güvenlik sembollerı bulunur. Bu uyarı notları ve güvenlik sembollerı yerlerinden çıkartılmamalı ya da bunların üzeri kapatılmamalıdır. Notlar ve semboller, mal ve can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara karşı sizi uyarır.



Güvenlik sembollerı:



Hatalı kullanım yüzünden mal ve can kaybı tehlikesi



Burada tarif edilen işlevleri aşağıdaki dokümanları tam olarak okuduktan ve anladıkten sonra kullanın:

- bu kullanım kılavuzu
- başta güvenlik talimatları olmak üzere fotovoltaik sistemin bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzları



Tehlikeli elektrik gerilimi



Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin!

Uyarı notunun metni:

UYARI!

Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Cihazı açmadan önce cihazın giriş ve çıkış taraflarında gerilim olmadığından emin olun. Kondansatörlerin boşalma süresi dolana dek bekleyin (3 dakika).


Bir Dummy cihazı ile ilgili bilgi notları

Bir Dummy cihazı bir fotovoltaik sisteme çalışma amaçlı bağlantı için uygun değildir ve sadece gösterim amaçlı çalıştırılabilir.

ÖNEMLİ! Bir Dummy cihazda asla gerilim sağlanmış bir DC kabloyu DC bağlantı noktalarına takmayın,

Gerilim sağlanmış kabloların veya kablo parçalarının gösterim amaçlı bağlantısı yapılabilir.

Bir Dummy cihazı cihaz güç levhası kullanılarak tanınabilir:

			N 28324
Model No.			
Part No.			
Ser. No.			
		OVC1 OVC2	
IEC62109-1-2 / EN61000-3-2/-3 / EN61000-6-2/-3 / EN62233			
	ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712		
	Safety Class 1		IP 44

Bir Dummy cihazının cihaz güç levhası

Veri iletişimİ ve Solar Net

Fronius Solar Net ve veri bağlantısı

Bağımsız sistem genişletme ekipmanları uygulaması için Fronius tarafından Solar Net geliştirilmiştir. Fronius Solar Net, sistem genişletme ekipmanları içeren birden fazla inverter bağlantısını mümkün kıلان bir veri ağıdır.

Fronius Solar Net, ring topolojisine sahip bir veriyolu sistemidir. Fronius Solar Net'e bağlı bir veya birden fazla inverterin sistem genişletme ekipmanına bağlanması için bir kablo yeterlidir.

Farklı sistem genişletme ekipmanları Fronius Solar Net tarafından otomatik olarak tanınır.

Birbirine özdeş birden çok sistem genişletme ekipmanı arasında ayrılmak için sistem genişletme ekipmanları için ayrı bir numara belirleyin.

Fronius Solar Net'te her bir inverteri açık şekilde tanımlamak için ilgili inverter için aynı şekilde ayrı bir numara tahsis edin.


"Ayar menüsü" bölümünden özel bir numara tahsis edin.

Her bir sistem genişletme ekipmanına yönelik daha fazla bilgi ilgili kullanım kılavuzlarında veya Internette <http://www.fronius.com> web sitesinde bulunur.

DATCOM bileşenlerine kablo döşenmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri
<http://www.fronius.com> - Solar Elektronik / Bilgi ve Destek / Belge İndirme / Kullanım Kılavuzları / Sistem Denetimi / DATCOM Kablo Döşeme Kılavuzu kısmından bulabilirsiniz.

TR

Veri iletişim alanı

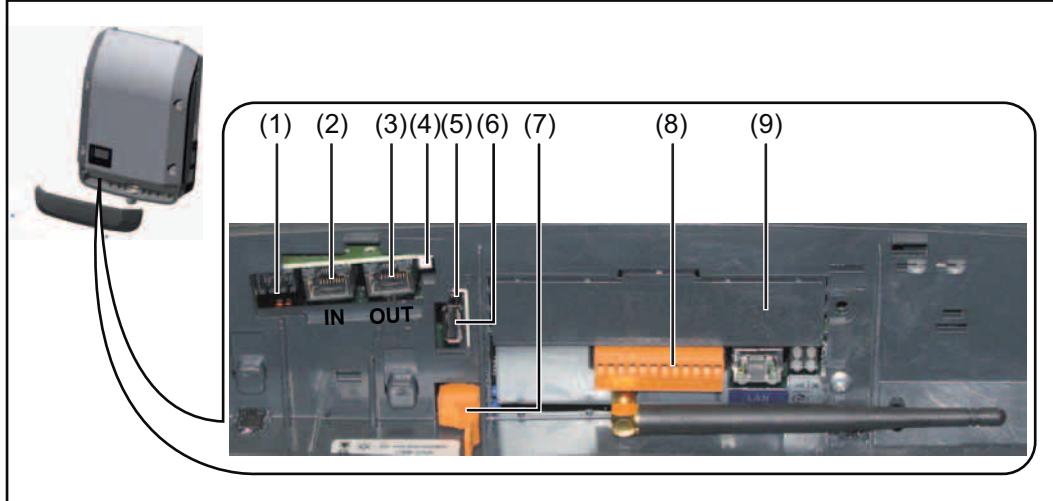

Modele göre inverter Fronius Datamanager takılabilir kart ile donatılmış olabilir.

Poz. Tanım

- (1) açılabilir çok fonksiyonlu elektrik arabirimleri
(örn. güç düşürme fonksiyonu, sayaç ile ilgili arabirim, ölçüm girişi vs. için)

Ölçüm girişi:
maks. 20 mA, 100 Ohm direnç

"Çıkış gerilimi":
maks. 15 mA veya 16 V DC

Çok fonksiyonlu elektrik arabirimine bağlantı için inverterin teslimat kapsamındaki 2 kutuplu çifteleşme fişini kullanın.

Yazılım, çok fonksiyonlu elektrik arayüzüni henüz desteklememektedir.

- (2) Fronius Solar Net / Interface Protocol IN bağlantısı

- (3) Fronius Solar Net / Interface Protocol OUT bağlantısı

'Fronius Solar Net' giriş ve çıkışı, diğer DATCOM bileşenleri ile bağlantı için (örn. inverter, Sensor Box vs.)

Birden fazla DATCOM bileşeni ile bir ağ oluşturmak için, DATCOM bileşeninin her boş IN veya OUT bağlantısına bir sonlandırıcı bağlanmalıdır.

Fronius Datamanager takılabilir kart bulunan inverterlerde 2. sonlandırıcı inverterin teslimat kapsamına dahildir.

- (4) LED "Fronius Solar Net iletişim"

Fronius Solar Net güç kaynağının mevcut olup olmadığını göstermektedir

- (5) 'Veri aktarım' LED'i

kayıt verilerini kaydetme esnasında yanıp söner. Bu süre içinde USB çubuğu çıkarılmamalıdır.

- (6) Maksimum büyütüklüğü

65 x 30 mm olan bir USB çubuğuna bağlantı için USB A soketi

USB çubuğu inverter için veri kaydedici olarak işlev görebilir. USB çubuğu inverterin teslimat kapsamında temin edilemez.

Poz.	Tanım
(7)	<p>çiftleşme fişinin gerilim altında bulunmayan anahtarlama kontağı</p> <p>maks. 250 V AC / 4 A AC maks. 30 V DC / 1 A DC maks. 1,5 mm² kablo kesiti</p> <p>Pim 1 = Açık kontak (Normally Closed) Pim 2 = Kök pasosu (Common) Pim 3 = Kapalı kontak (Normally Open) (Yukarıdan aşağıya pimler)</p> <p>Gerilim bulunmayan anahtarlama kontağına bağlantı için inverterin teslimat kapsamındaki çiftleşme fişini kullanın.</p>
(8)	<p>WLAN antenine veya opsiyonel kart bölümü için kapağa sahip Fronius Datamanager</p>
(9)	Opsiyonel kart bölümü kapağı

"Fronius Solar Net İletişim" LED'inin açıklaması

"Fronius Solar Net İletişim" LED'i yanıyorsa:

Fronius Solar Net içindeki veri iletişim bölümünün akım beslemesinde herhangi sorun yoktur

"Fronius Solar Net İletişim" LED'i yanmıyorsa:

Fronius Solar Net'teki veri iletişiminde hata

- Aşırı akım (Akım > 3 A, örn. Fronius Solar Net'te meydana gelen bir kısa devre nedeniyle)
- Düşük gerilim (kısa devre yok, örn. Fronius Solar Net'te çok fazla DATCOM bileşeni mevcutsa ve güç beslemesi yeterli gelmiyorsa Fronius Solar Net'teki gerilim < 6,5 V)

Bu durumda, DATCOM bileşenlerine, DATCOM bileşenleri üzerindeki bir harici güç ünitesi üzerinden harici güç beslemesi yapılması gereklidir.

Mevcut düşük gerilimin tespit edilmesi için, icabı halinde diğer DATCOM bileşenlerinin hatalı olup olmadığını kontrol edin.


"Fronius Solar Net İletişim" LED'i her 5 saniyede bir kez olmak üzere kısa süreli yanıp sönyöyorsa:

Aşırı yüksek akım ya da düşük gerilimden kaynaklanan kesme işleminden sonra inverter, arıza devam ettiği sürece her 5 saniyede bir Fronius Solar Net'teki güç beslemesini yeniden başlatmayı dener.

Arıza ortadan kaldırıldığında Fronius Solar Net 5 saniye içinde yeniden akım ile beslenir.

Örnek

İnverter ve sensör verilerinin Fronius Datamanager ve Sensor Box aracılığı ile kayıt altına alınması ve arşivlenmesi:

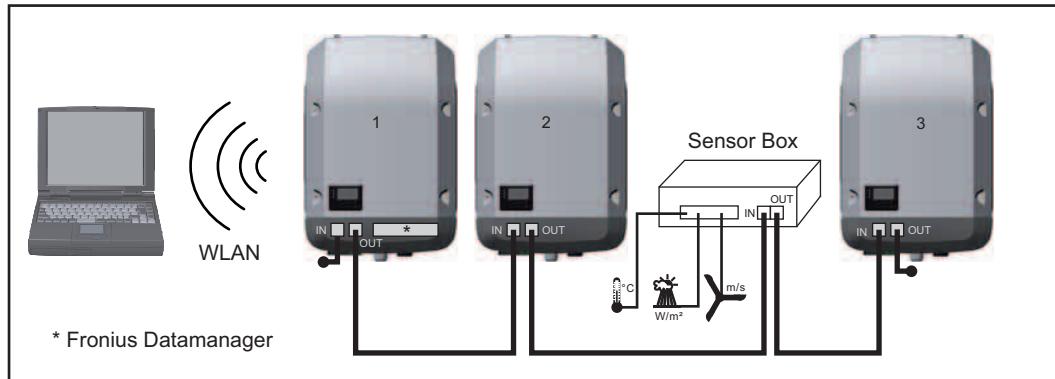

3 inverter ve bir Fronius Sensor Box'a sahip veri ağı:

- 1 Fronius Datamanager'e sahip inverter
- Fronius Datamanager olmayan 2 ve 3 numaralı invertörler!

● = Sonlandırıcı

Harici iletişim (Fronius SolarNet), inverter üzerinde veri iletişim alanı üzerinden gerçekleştirilebilir. Veri iletişim alanında giriş ve çıkış olarak iki RS 422 arabirimleri bulunur. Bağlantı RJ45 soket vasıtasyyla gerçekleştirilebilir.

ÖNEMLİ! Fronius Datamanager Datalogger işlevi gördüğü içinde Fronius Solar Net halkasında başka veri kaydedici olmamalıdır.

Her Fronius Solar Net halkası başına yalnızca bir Fronius Datamanager!

Geri kalan tüm Fronius Datamanager'ları sükün ve boştaki opsiyonel kart bölümünü Fronius'tan opsiyonel olarak satın alınabilen kör kapak (42.0405.2020) ile kapatın veya Fronius Datamanager içermeyen bir inverter kullanın (light versiyon).


Opsiyonel kartları inverteye takma

Opsiyonel kartların inverteye takılmasına ve veri iletişim kablosunun bağlanmasına ilişkin bilgileri kurulum kılavuzunda bulabilirsiniz.

Fronius Datamanager

Fronius
Datamanager'de
kumanda
elemanları,
bağlantılar ve
göstergeler

TR

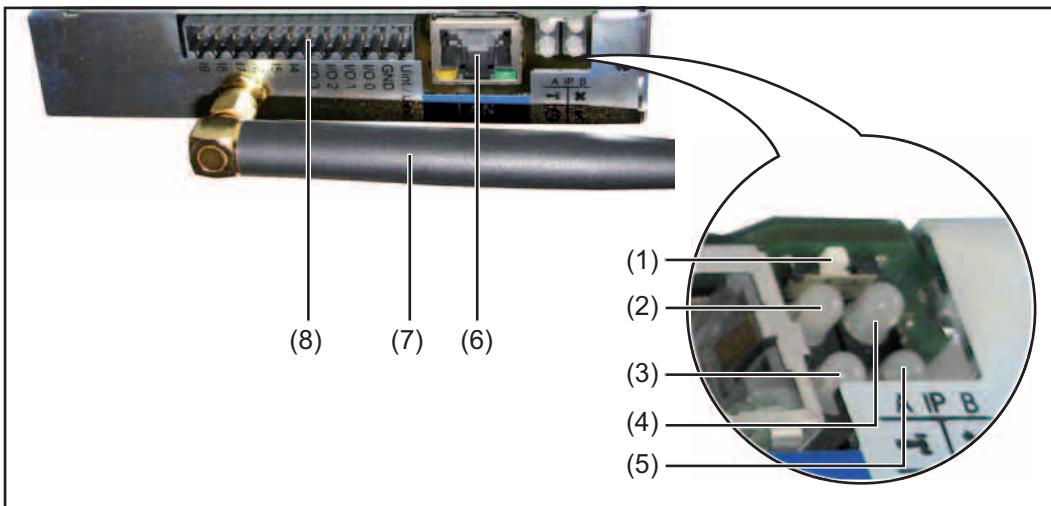

No. Fonksiyon

(1) IP adresini değiştirmeye yönelik Salter IP'si

- A verilen IP adresi "169.254.0.180"
"Fronius Datamanager" 169.254.0.180 sabit IP adresiyle çalışır;
sabit IP adresleri sayesinde LAN aracılığıyla herhangi bir PC
üzerinden, PC'nin özel olarak konfigürasyonunun yapılmasına gerek
kalmadan bağlantı sağlanabilir

- B atanmış IP adresi
"Fronius Datamanager" atanmış bir IP adresiyle (fabrika ayarı
192.168.1.180) çalışır;
IP adresi "Fronius Datamanager" web arabirimi üzerinden ayarlanabilir.

(2) WLAN LED'i

- yeşil yanar: ağ bağlantısı mevcut olduğunda
- kırmızı yanar: ağ bağlantısı mevcut olmadığında
- yanmaz: WLAN'a sahip olmayan takılabilir kart

(3) Solar Web Bağlantı LED'i

- yeşil yanar: "Fronius Solar.web"e bağlantı kurulmuşsa
- kırmızı yanar: "Fronius Solar.web"e bağlantı kurulmamışsa
- yanmaz: "Fronius Solar.web"e bağlantı Datamanager'de devre dışı bırakılmışsa

(4) Bağlantı LED'i

- yeşil yanıyor: "Fronius Solar Net" dahilinde doğru bağlantı yapılmışsa
- kırmızı yanıyor: "Fronius Solar Net" dahilinde doğru bağlantı kesilmişse

(5) Güç Besleme LED'i

- yeşil yanar: "Fronius Solar Net" üzerinden yeterli güç beslemesi sağlanıyorsa; "Fronius Datamanager" çalışmaya hazır durumdadır
- yanmıyor: "Fronius Solar Net" üzerinden yapılan güç beslemesinde arıza varsa ya da mevcut değilse; "Fronius Datamanager"e harici olarak güç beslemesi yapılması gereklidir
- kırmızı yanıp söüyor: bir güncelleme işlemi devam ediyor

ÖNEMLİ! Bir güncelleme işlemi esnasında güç beslemesi kesilmez.

- kırmızı yanıyor: güncelleme işleminde hata oluştu

No. Fonksiyon

(6) LAN bağlantısı

Mavi renkli işaretre sahip Ethernet arabirimini, Ethernet kablosunun bağlanması için kullanılır

(7) WLAN anteni**(8) I/O'lar**

dijital giriş ve çıkışlar

Dijital girişler: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9

Gerilim seviyesi: low = min. 0 V - maks. 1,8 V; high = min. 3 V - maks. 30 V

Giriş akımları: giriş gerilimine göre; giriş direnci = 46 kOhm

Dijital çıkışlar: I/O 0 - I/O 3

Datamanager takılabilir kart aracılığıyla enerji sağlandığında anahtarlama kapasitesi: 4 dijital çıkışın tümü için toplam olarak 3,2 W, 10,7 V

Min. 10,7 - maks. 24 V DC gücü sahip harici bir güç ünitesi ile enerji sağlandığında olan anahtarlama kapasitesi, UInt / Uext ve GND'ye bağlı: Dijital çıkış başına 1 A, 10,7 - 24 V DC (harici güç ünitesine göre)

I/O'lara yapılan bağlantı, teslimat kapsamında olan çifteleşme soketi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

**Gece vakti veya
mevcut DC
gerilimi yeterli
olmadığında
Fronius
Datamanager**

Setup menü öğesi ekran ayarlarında gece modu parametresi fabrika tarafından önceden KAPALI olarak ayarlanmıştır.
Bu nedenle Fronius Datamanager, gece vakti veya mevcut doğru akım yeterli olmadığıda kullanılamaz.

Buna karşın Fronius Datamanager'i devreye almak için inverteri AC tarafından kapatıp tekrar açın ve 90 saniye içinde inverterin ekranındaki herhangi bir tuşa basın.

Ayrıca bkz. "Setup menü öğeleri", "Ekran ayarları" (gece modu).

**"Fronius
Datamanager"ı
kurma - Genel
bakış**

NOT! "Fronius Datamanager" biriminin kurulumu ağ teknolojileri hakkında bilgiye sahip kişilerce yapılabilir.



NOT! Fronius Datamanager'in kurulması ve devreye alınması için bir PC / laptop gereklidir.

Fronius Datamanager ile ilgili ayrıntılı bilgileri <http://www.fronius.com> adresinde Fronius Datamanager (Galvo / Symo) kullanım kılavuzunun tam versiyonunda Solar elektronik / Sistem denetimi kısmında bulabilirsiniz.

1 PC / laptop'ta "Fronius Datamanager" ağ ayarlarını

örn. Microsoft Windows için uygun hale getirin:

Sistem Konrolleri / Ağ ve Paylaşım Merkezi / LAN Bağlantısı / Özellikler (Genel) / Internet Protokolü (TCP/IP) / Özellikler / "IP Adresini Otomatik Olarak Al"ı Etkinleştirin + "DNS Sunucusunu Otomatik Olarak Al" kısmını etkinleştirin

Internet Tarayıcı / Ek Özellikler / İnternet Seçenekleri / Bağlantılar / LAN Ayarları / "LAN için Proxy sunucusunu kullan" özelliğini devre dışına alın

2 "Fronius Datamanager"e mavi Ethernet kablosunu takın (LAN bağlantısı)**3** Mavi renkli Ethernet kablosunu PC / Laptop'a bağlayın

- 4** "IP" şalterini "Fronius Datamanager"e - A - konumunda takın
- 5** Inverteri AC tarafından açın ve 90 saniye içinde inverterin ekranındaki herhangi bir tuşa basın
- 6** İnverterin menü kısmında ekran ayarlarındaki AYAR menü öğesinde gece modunu "AÇIK" olarak ayarlayın
- 7** Yaklaşık 1 dakika sonra masaüstü/dizüstü bilgisayarında tarayıcıyı açın ve aşağıdaki adresi girin (ağ sunucusu Internet Explorer'in 9. versiyonundan itibaren, Chrome ve Firefox):

<http://169.254.0.180>

"Fronius Datamanager" in web arabirimini görüntülenir.



NOT! "Fronius Datamanager" ile bağlantı kurulmadığı takdirde ağ ayarlarını kontrol edin (örn. Microsoft Windows için):

- Sistem Denetimleri / Ağ ve Paylaşım Merkezi / LAN Bağlantısı / Özellikler (Genel) / İnternet Protokolü (TCP/IP) / Özellikler / "IP Adresini Otomatik Olarak Al"ı Etkinleştirin + "DNS Sunucu adresini otomatik olarak al" kısmını etkinleştirin
- İnternet Tarayıcı / Ek Özellikler / İnternet Seçenekleri / Bağlantılar / LAN Ayarları / "LAN için Proxy sunucusunu kullan" özelliğini devre dışına alın

"Fronius Datamanager" ilk kez kurulduğunda saat ve tarih ile ilgili bir bildirim gösterilir.

- 8** Bildirime tıklayın ve saat ile tarihi ayarlayın

Bildirim gösterilmemiş takdirde:

Ayarlar / SAAT/TARİH / Saat ve tarihi ayarlama

- 9** Ayarlar / İnternet bağlantısı / WLAN - kaydetme

- 10** Ayarlar / WLAN / seçin:

"dinamik" (ana bilgisayar adı atama)

veya

'statik' (verileri girme)

- 11** Ayarlar / WLAN YÖNETİMİ / Ağları güncelleme

- 12** Ayarlar / SOLAR.WEB / Veri girme, kaydetme

Fronius Solar.web ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri Fronius Solar.web kullanım kılavuzundan alabilirsiniz.

- 13** Sistem bilgileri / Datalogger-ID kaydetme (Solar.web'e giriş yapmak gereklidir)

- 14** İnverteri AC tarafından kapatın

- 15** "IP" şalterini "Fronius Datamanager"e - B - konumunda geri takın


- 16** "Fronius Datamanager" den ve PC / laptop'tan mavi Ethernet kablosunu çıkarın

- 17** Veri iletişim kapağını kapatın ve inverteri açın

- 18** İnverterin menü kısmında ekran ayarlarındaki AYAR menü öğesinde gece modunu gerektiği takdirde tekrar "KAPALI" olarak ayarlayın

Kumanda elemanları ve göstergeler

Kumanda elemanları ve göstergeler

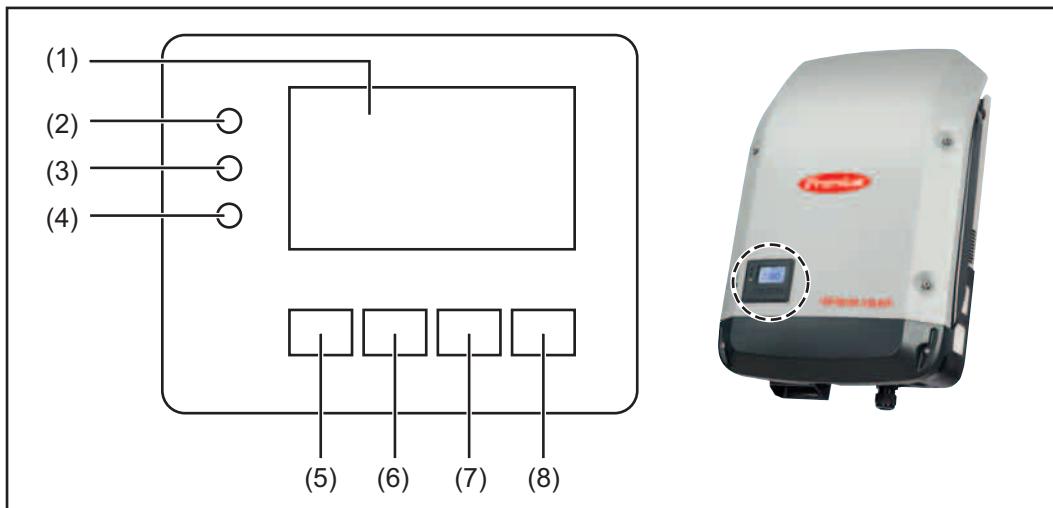

Poz. Tanımı

- (1) Değerlerin, ayarların ve menülerin görüntülenmesinde kullanılan ekran

Kontrol ve durum LED'leri

- (2) Genel durum LED'i (kırmızı)

- ekranda bir durum bildirimi görüntüülendiğinde yanar
- Besleme modu kesintisi
- hata işleme esnasında (inverter ortaya çıkan hatanın onayını ya da giderilmesini bekler)

- (3) Başlatma LED'i (turuncu)

- inverter otomatik çalışma ya da otomatik test fazında bulunduğuunda (güneşin doğmasıyla birlikte solar paneller tarafından yeterli düzeyde enerji üretilince)
- inverter ayar menüsünde Standby moduna geçirildiğinde (= besleme modunu manuel olarak kesme)
- inverter yazılımı güncellendiğinde yanar

- (4) Çalışma durumu LED'i (yeşil)

- fotovoltaik sistem otomatik inverterin otomatik başlatma safhasından sonra arızasız biçimde çalıştığında
- şebeke besleme işletimi mevcut olduğunda yanar

Fonksiyon tuşları - atanmış farklı fonksiyonları içeren seçime bağlı olarak:

- (5) Sola ve yukarı gitmek için kullanılan "sol/yukarı" tuşu

- (6) Aşağı ve sağa gitmek için kullanılan "aşağı/sağ" tuşu


Poz.	Tanımı
(7)	Ayar menüsünden çıkmak ve menü seviyesine geçmek için kullanılan "Menü/Esc" tuşu
(8)	Seçimi onaylamak için kullanılan 'Enter' tuşu

Tuşlar kapasitif tuşlar olup su ile kaplanması tuşların fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Tuşların optimum çalışması için gereki̇ takdirde bir bez ile kurulabilir.


Ecran

Ecran beslemesi AC şebeke geriliği üzerinden gerçekleştirili̇r. Ayar menüsündeki ayara bağlı olarak ekran bütün gün boyunca kullanılabilir.

ÖNEMLİ! İnverter ekranı kalibre edilmemi̇ş bir ölçü aletidir. Elektrik dağıtım şirketinin enerji sayacındaki küçük bir sapma sisteme bağlıdır. Bu nedenle enerji dağıtım şirketinden gelecek tam hesaplama verileri için kalibre edilmiş bir sayaç gerekir.

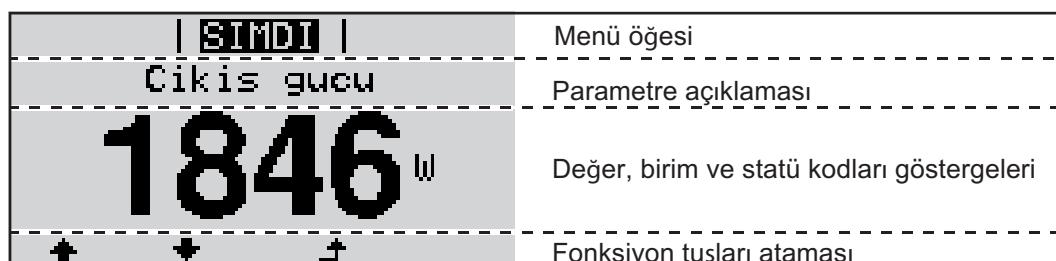

Ecran üzerindeki gösterge alanları, ekran modu

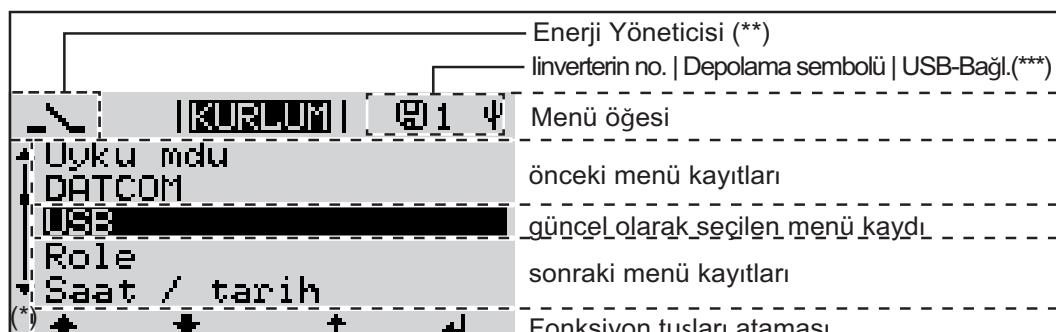

Ecran üzerindeki gösterge alanları, ayar modu

(*) Kaydırma çubuğu

(**) 'Enerji Yöneticisi' fonksiyonu aktif olduğunda Enerji Yöneticisi simgesi görüntülenir.

(***) İnverter no. = İnverter DATCOM numarası, kaydedici simgesi kısa süreli olarak ayarlanan değerler kaydedildi̇nde görülür, USB bağlantısı işaretini sadece bir USB çubuğu takıldığından belirir.

Menü kısmı

Ekran aydınlatmasını etkinleştirme

1 İstediğiniz bir tuşa basın

Ekran aydınlatması etkinleştirilir.

SETUP menü öğesinde, "Ekran ayarları" kısmında ayrıca sürekli açık veya sürekli kapalı ekran aydınlatması ayar olanağı da bulunmaktadır.

Otomatik ekran aydınlatması deaktivasyonu / 'ŞİMDİ' menü öğesine otomatik geçiş

2 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde,

- ekran aydınlatması otomatik olarak söner ve inverter 'ŞİMDİ' menü öğesine geçer (ekran aydınlatmasının otomatik moda ayarlanması şartıyla).
- 'ŞİMDİ' menü öğesine geçiş, menü kısmında istenilen herhangi bir konumdan yapılır, 'Standby' ayar menü girişi istisnadır.
- Şebekeye verilen geçerli güç görüntülenir.

Menü seviyesini çağırın



1 'Menü' tuşuna basın



Ekran menü kısmına geçer.



2 'sol' veya 'sağ' tuşları vasıtasıyla istediğiniz menü öğesini seçin




3 'Enter' tuşuna basarak istenen menü öğesini onaylayın

ŞİMDİ, GİRİŞ ve GRAFİK menü öğeleri


ŞİMDİ
GİRİŞ
GRAFİK



ŞİMDİ
Anlık değerler ekranı

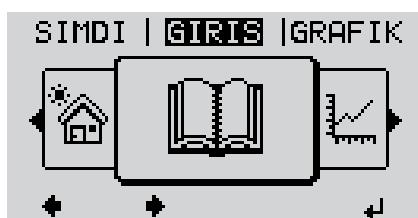

GİRİŞ
mevcut gün, mevcut takvim yılı ve
inverterin devreye alındığı ilk tarihten
itibaren kaydedilen veriler)

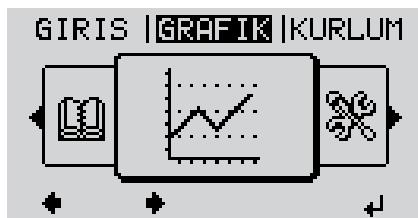

GRAFIK
Günlük grafiksel eğri
çıkış gücünün seyrini gün boyunca
grafiksel olarak gösterir. Zaman ekseni
otomatik olarak ölçeklenir.

ŞİMDİ ve GİRİŞ
menü öğelerinde
gösterilen
değerler

ŞİMDİ menü öğesinde gösterilen değerler:

Çıkış gücü (w)

Şebeke gerilimi (V)

Çıkış akımı (A)

Şebeke frekansı (Hz)

Solar gerilim (V)

Solar akım (A)

Saat

İnverter veya Fronius Solar Net halkasındaki saat

Tarih

İnverter veya Fronius Solar Net halkasındaki tarih

GİRİŞ menü öğesinde gösterilen değerler:

(mevcut gün, güncel takvim yılı ve inverterin devreye alındığı ilk tarihten itibaren)

Şebekeye verilen enerji (kWh / MWh)

dikkate alınan zaman dilimi boyunca şebekeye verilen enerji

Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle diğer ölçü aletleri ile karşılaştırıldığında sapmalar ortaya çıkabilir. Şebekeye verilen enerjinin hesaplanması için sadece enerji dağıtım şirketinden temin edilen, kalibre edilmiş bir ölçü aletinin ekran değerleri geçerlidir.

Maksimum çıkış gücü (W)

dikkate alınan zaman dilimi boyunca şebekeye verilen en yüksek güç

<p>Verim dikkate alınan zaman dilimi boyunca elde edilen para (para birimi ayar menüsünde ayarlanabilir)</p> <p>Şebekeye verilen enerjide olduğu gibi diğer ölçüm değerleri ile karşılaştırıldığında kazanç anlamında da saptalar ortaya çıkabilir.</p> <p>Para birimi ve hesaplama oranı ayarı 'Ayar menüsü' bölümünde açıklanmıştır. Fabrika ayarı ilgili ülke ayarına bağlıdır.</p> <p>CO₂ tasarrufu (g / kg) dikkate alının süre boyunca tasarruf edilen CO₂ emisyonu</p> <p>CO₂ tasarruf değeri, mevcut elektrik santraline bağlı olarak aynı miktarda elektrik üretiminde salınacak CO₂ emisyonuna karşılık gelir. Fabrika ayarı 0.53 kg / kWh'dir (Kaynak: DGS - Alman Güneş Enerjisi Derneği).</p> <p>Maksimum şebeke gerilimi (V) dikkate alınan zaman dilimi boyunca ölçülen en yüksek şebeke gerilimi</p> <p>Maksimum solar gerilim (V) dikkate alınan zaman dilimi boyunca ölçülen en yüksek solar modül gerilimi</p> <p>Çalışma Saatleri İnverterin çalışma süresi (SS:DD).</p>
<p>ÖNEMLİ! Günlük ve yıllık değerlerinin hatasız gösterimi için saat doğru bir şekilde ayarlanmış olmalıdır.</p>

SETUP menü öğesi


TR

Ön ayar

Inverter çalışmaya hazır olacak şekilde önceden konfigüre edilmiştir. Tam otomatik şebeke besleme modu için hiç bir ön ayar gerekli değildir.

SETUP menü öğesi kullanıcıya özgü istek ve taleplere uyacak şekilde inverter ön ayarlarını kolayca değiştirmeyi mümkün kılar.

SETUP (KURLUM)

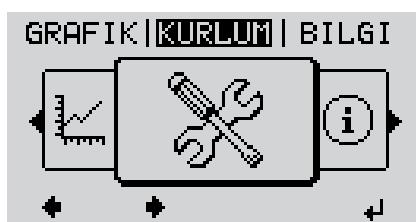


SETUP (Setup menüsü)



NOT! Yazılım güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda açıklanmamış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir. Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Ancak bu kontrol elemanlarının çalışma prensibi özdeştir.

SETUP menü öğesinde gezinme

SETUP menü öğesine geçme

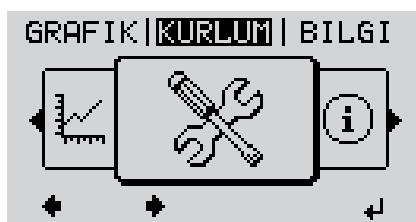

'SETUP' menü seviyesi seçili

- ↔ 1 'Sol' veya 'sağ' tuşları vasıtasıyla 'SETUP' menü öğesini seçin
↓ 2 'Enter' tuşuna basın



"Standby" kaydı

SETUP menü öğesinin ilk kaydı gösterilir:
'Uyku modu'


Kayıtlar arasında geçiş



Örnek: "DATCOM" menü öğesi

- ↑ ↓ 3 'Yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla mevcut kayıtlar arasında gezinin

Bir kayıttan çıkış

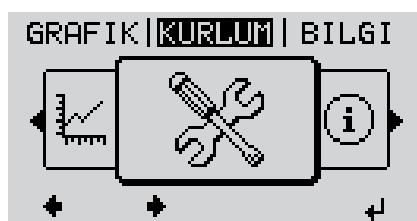

5 Bir kayıttan çıkmak için, 'Geri' tuşuna basın

Menü seviyesi görüntülenir

2 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde,

- inverter, istenilen herhangi bir konumdan menü seviyesi içindeki 'ŞİMDİ' menü öğesine geçer (istisna: Setup menü kaydı "Standby"),
- ekran aydınlatması söner.
- Şebekeye verilen geçerli güç görüntülenir.

Menü kayıtlarını ayarlama genel

- 1 SETUP menü öğesine geçme
- 2 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla istediğiniz kaydı seçin
↑ ↓
- 3 "Enter" tuşuna basın
←

Ayarlanacak değerin ilk basamağı yanıp söner:

- 4 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla ilk basamak için bir rakam seçin
↑ ↓
- 5 "Enter" tuşuna basın
←

Değerin ikinci basamağı yanıp söner.

- 6 4 ve 5 no'lulu çalışma adımlarını tekrarlayın ta ki ...

ayarlanacak tam değer yanıp sönene kadar.

- 7 "Enter" tuşuna basın
←
- 8 4 - 6 no'lulu çalışma adımlarını gerekli durumlarda birim veya ayarlanacak değer yanıp sönene kadar birimler veya ayarlanacak değerler için tekrarlayın.
- 9 Değişiklikleri kaydetmek ve onaylamak için 'Enter' tuşuna basın.
←

Değişiklikleri kaydetmemek için 'Esc' tuşuna basın.
↑

Geçerli seçilen kayıt görüntülenir.

Kullanılabilir ayarlar görüntülenir:

- 4 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla istediğiniz ayarı seçin
↑ ↓
- 5 Seçimi kaydetmek ve onaylamak için 'Enter' tuşuna basın.
←


Seçimi kaydetmemek için 'Esc' tuşuna basın.
↑

Geçerli seçilen kayıt görüntülenir.

Uygulama örneği:
Saat ayarlama



- ↑ ↓ [1] "Saat / tarih" setup menü kaydını seçin
← [2] 'Enter' tuşuna basın

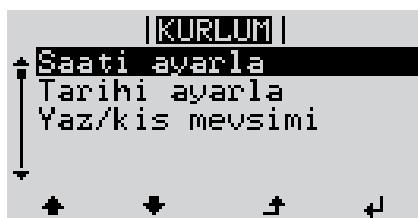

- Ayarlanabilen değerlerin özeti görüntülenir.
↑ ↓ [3] 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla "saati ayarlama" ayarını seçin
← [4] 'Enter' tuşuna basın



- Saat görüntülenir.
(SS:DD:SS, 24 saat göstergesi), saat kısmın onlar basamağı yanıp söner.
+ - [5] 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla saat için bir onlar basamağı değeri seçin
← [6] 'Enter' tuşuna basın



- Saat için birler basamağı yanıp söner.
[7] Dakika ve saniye için saatin birler basamağındaki 5 ve 6 no'lulu çalışma adımını tekrarlayın, ta ki ...



- ayarlanan saat yanıp sönene kadar.
← [8] 'Enter' tuşuna basın



- Saat kaydedilir, ayarlanabilen değerlerin özeti görüntülenir.
↑ ↓ [4] 'Esc' tuşuna basın



"Saat / tarih" menü kaydı görüntülenir.

Setup menü kayıtları

TR

Standby

Standby modunun manuel aktivasyonu / deaktivasyonu

- Standby modunda güç elektroniği devre dışı bırakılır. Şebeke beslemesi meydana gelmez.
- Çalışma LED'i turuncu renkte yanar.
- Standby modunda menü seviyesindeki hiçbir menü öğesi çağrılamaz veya ayarlanamaz.
- 2 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde 'ŞİMDİ' menü öğesine otomatik geçiş işlemi etkinleştirilmez.
- Standby modu yalnızca manuel olarak 'Enter' tuşuna basılarak sonlandırılabilir.
- Şebeke besleme moduna dilediğinizde tekrar geçilebilir ('Standby' devre dışı bırakma).

Standby modunu ayarlama (şubeke besleme modunu manuel olarak kesme):

- 1** 'Standby' kaydını seçin
- 2** 'Enter' tuşuna basın

Ekranda dönüşümlü olarak 'STANDBY' ve 'ENTER' görüntülenir.
Standby modu şimdi etkinleştirilir.
Çalışma LED'i turuncu renkte yanar.

Şebeke besleme modunu yeniden başlatma:

Standby modunda ekranda dönüşümlü olarak 'STANDBY' ve 'ENTER' görüntülenir.

- 1** Şebeke besleme modunu yeniden başlatmak için 'Enter' tuşuna basın

'Standby' kaydı görüntülenir.
Buna paralel olarak inverter çalışma fazını gerçekleştirir.
Şebeke besleme modunu yeniden başlattıktan sonra çalışma durumu LED'i yeşil renkte yanar.

DATCOM

Veri iletişim kontrolü, inverter numarasının girişi, DATCOM gece modu, protokol ayarları

Ayar aralığı

Durum / inverter numarası / protokol türü

Durum

Fronius Solar Net üzerinden mevcut veri iletişimini veya veri iletişiminde ortaya çıkan hataları gösterir

Inverter Numarası

Birden fazla solar inverter içeren bir sistemde inverter numarası (=adres) ayarı

Ayar aralığı

00 - 99 (00 = 100. İnverter)

Fabrika ayarı

01

ÖNEMLİ! Birden fazla inverteri bir veri iletişim sistemine entegre ederken her bir inverttere özel bir adres atayın.

Protokol Türü

hangi iletişim protokolünün verileri aktardığını belirler:

Ayar aralığı	Fronius Solar Net / Interface Protocol *
Fabrika ayarı	Fronius Solar Net

* Interface Protocol protokol tipi yalnızca Datamanager kartı olmadan çalışır. Mevcut Datamanager kartları inverterden çıkarılmalıdır.

USB

USB çubuğu ile bağlantılı değer girişi

Ayar aralığı	HW'yi güvenli kaldırma / Yazılım güncellemesi / Giriş aralığı
--------------	---

HW'yi güvenli kaldırma

USB çubuğu veri kaybı olmadan veri iletişim soketindeki USB A girişinden ayırmak içindir. USB çubuğu şu durumlarda kaldırılabilir:

- OK mesajı görüntülendiğinde
- 'Veri aktarım' LED'i artık yanıp sönmediğinde veya yanmadığında

Yazılım güncellemesi

USB çubuğu vasıtıyla inverter yazılımını güncellemek içindir.

Yapılacak işlemler:

- [1]** "froxxxxx upd" güncelleme dosyasını indirin
(örn. <http://www.fronius.com> web sitesi altında; xxxx ilgili sürüm numarasını temsil eder)



NOT! Sorunsuz inverter yazılımı güncellemesi için bu amaçla sağlanan USB çubuğu hiçbir gizli bölüme ve hiçbir şifrelemeye sahip olmamalıdır (bkz. "Uygun USB çubukları").

- [2]** Güncelleme dosyasını USB çubuğunun en yüksek veri seviyesine kaydedin
- [3]** Veri iletişim alanını açın
- [4]** Güncelleme dosyasını içeren USB çubuğunu veri iletişim alanındaki USB girişine takın
- [5]** Ayar menüsünde "USB" menü öğesini ve sonra da "Yazılımı güncelle" öğesini seçin
- [6]** 'Enter' tuşuna basın
- [7]** Ekranda inverterde bulunan ve yeni yazılım sürümünün karşılaşması görüntülenene kadar bekleyin:
 - 1. Sayfa: Recerbo yazılımı, tuş kontrol yazılımı, ülke ayar versiyonu
 - 2. Sayfa: Güç ünitesi yazılımı
- [8]** Her sayfadan sonra 'Enter' tuşuna basın

Inverter verileri kopyalamaya başlar.

"GÜNCELLEME" ile kaydetmedeki ilerleme % cinsinden, tüm elektronik yapı gruplarına ilişkin veriler kopyalanana kadar gösterilir.

Kopyalama işleminden sonra inverter birbiri ardına gereklili elektronik yapı gruplarını devreye alır.

"GÜNCELLEME", ilgili yapı grubu ve güncellemedeki ilerleme % cinsinden gösterilir.

Son adım olarak inverter ekranı günceller.

Ecran yakı. 1 dakika boyunca sönükdurumda kalır, kontrol ve durum LED'leri yanıp söner.

Yazılım güncellemesi tamamlandığında inverter başlatma fazına geçer ve sonra da şebeke besleme moduna geçer. USB çubuğu takılabilir.

Inverter yazılımını güncelleştirme esnasında özel ayarlar ayar menüsünde korunur.

Kayıt aralığı

Kayıt işlevinin aktivasyonu / deaktivasyonu ve kayıt aralığı girişi

Birim	Dakika
Ayar aralığı	30 Dak / 20 Dak / 15 Dak / 10 Dak / 5 Dak / Kayıt Yok
Fabrika ayarı	30 Dak
30 Dak	Kaydetme aralığı 30 dakikadır; her 30 dakikada USB çubuğu üzerinde yeni kayıt verileri depolanır.
20 Dak	
15 Dak	
10 Dak	
5 Dak	Kaydetme aralığı 5 dakikadır; her 5 dakikada USB çubuğu üzerinde yeni kayıt verileri depolanır.
Kayıt Yok	Veri saklama yok

ÖNEMLİ! Kusursuz bir kayıt işlevi için saat doğru bir şekilde ayarlanmış olmalıdır.

Röle Röleyi devreye alma, röle ayarları, röle testi

Ayar aralığı Röle modu / röle testi / açma noktası* / kapama noktası*

* sadece "Röle Modu"nda "E-Yönetici" fonksiyonu etkinleştirildiğinde gösterilir.

Röle Modu

Veri iletişim alanında gerilimsiz anahtarlama kontağının farklı fonksiyonlarının seçimine yarar:

- Alarm fonksiyonu
- etkin çıkış
- Enerji Yöneticisi

Ayar aralığı ALL / Sürekli / OFF / ON / E-Yönetici

Fabrika ayarı ALL

Alarm fonksiyonu:

Sürekli / ALL: Kalıcı ve geçici servis kodlarında gerilimsiz anahtarlama kontağının anahtarlaması (örn. şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi, bir servis kodunun günde belirli bir sayıda ortaya çıkar - Menüde ayarlanabilir, BASIC')

etkin çıkış:

ON: İnverter çalıştığı sürece (ekran yandığı ya da görüntülediği sürece) gerilimsiz anahtarlama kontağı NO sürekli devrededir.

OFF: Gerilimsiz anahtarlama kontağı NO kapalıdır.

Enerji Yöneticisi:

E-Yönetici: "Enerji Yöneticisi""nin fonksiyonu hakkında aşağıdaki bölümde bulunan sunduğu diğer bilgiler.

Röle Testi

gerilimsiz anahtarlama kontağının periyodik olarak anahtarlanmasıın fonksiyon kontrolü

Açma noktası (yalnızca aktif 'Enerji Yöneticisinde')

aktif güç sınırlarını ayarlamak için gerilimsiz anahtarlama kontağını itibaren açılır

Fabrika ayarı	1000 W
Ayar aralığı	Kapama noktası - inverterin maks. nominal gücü / W / kW

Kapama noktası (yalnızca aktif 'Enerji Yöneticisinde') aktif güç sınırlarını ayarlamak için gerilimsiz anahtarlama kontağından itibaren kapatılır

Fabrika ayarı	0
Ayar aralığı	0 - Açma noktası / W / kW

Enerji Yöneticisi "Enerji Yöneticisi" fonksiyonu aracılığıyla gerilimsiz anahtarlama kontağı, kontak aktüatör olarak işlev göreceğin şekilde kontrol edilebilir.

Böylece, gerilimsiz anahtarlama kontağına bağlı bir enerji tüketici, besleme gücü girişine göre değişen bir açma veya kapama noktası ile kontrol edilebilir.

Gerilimsiz anahtarlama kontağı otomatik olarak kapatılır,

- inverter şebekeye akım beslemesi yapmadığında,
- Inverter manuel olarak standby modunda açıldığında,
- güç girişi nominal gücün %10'undan daha düşük olduğunda,
- güneş ışınları yeterli olmadığı.

"Enerji Yöneticisi" fonksiyonunun etkinleştirilmesi için "E-Yönetici" kısmını seçin ve "Enter" tuşuna basın.

"Enerji Yöneticisi" fonksiyonu etkinleştirildiğinde ekranın sol üstünde "Enerji Yöneticisi" simgesi gösterilir:



gerilimsiz anahtarlama kontağı kapalı olduğunda (açık kontak)



gerilimsiz anahtarlama kontağı açık olduğunda (kapalı kontak)

"Enerji Yöneticisi" fonksiyonunun devre dışı bırakılması için başka bir fonksiyon seçin ve "Enter" tuşuna basın.

Açma ve kapama noktalarına ilişkin notlar

Açma ve kapama noktası arasındaki fazla küçük bir fark ile güç değişimleri çoklu açma döngülerine neden olabilir.

Sık sık açma ve kapatmanın önüne geçmek için açma ve kapama noktası arasındaki fark min. 100 - 200 W olmalıdır.

Kapatma noktası seçildiğinde bağlı tüketiminin güç tüketimi dikkate alınmalıdır.

Açma noktası seçilirken aynı zamanda hava koşulları ve beklenen güneş ışınımı dikkate alınmalıdır.

Kullanım örneği

Açma noktası = 2000 W, kapama noktası = 1800 W

Inverter en az 2000 W veya daha fazla güç sahip ise, inverterin gerilimsiz anahtarlama kontağı açılır.

Inverter gücü 1800 W'in altına düşüğü takdirde, gerilimsiz anahtarlama kontağı kapatılır.

Olası uygulamalar:

Bir ısı pompası ya da klimanın kendi elektriğini en az şekilde kullanarak işletimi

Saat / Tarih

Saatin, tarihi ve otomatik yaz / kış saati değişiminin ayarlanması

Ayar aralığı

Saat ayarlama / tarihi ayarlama / yaz/kış saati

Saati ayarla

Satin ayarlanması (ss:dd:ss)

Tarihi ayarla

Tarihin ayarlanması (gg.aa.yyyy)

Yaz / kış mevsimi

Yaz / kış saatı değişiminin devreye alınması / devreden çıkarılması



NOT! Otomatik yaz / kış saatı değişimini sadece bir Fronius Solar Net halkasında hiçbir LAN veya WLAN özelliği bulunmayan sistem bileşeni bulunmadığında (örn. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager) kullanın.
LAN veya WLAN özelliği bulunan sistem bileşenleri mevcut olduğunda bu fonksiyonu sistem bileşenlerinin web arabiriminde ayarlayın.

Ayar aralığı

on / off

Fabrika ayarı

on

ÖNEMLİ! Saat ve tarihin doğru ayarlanması gün ve yıl değerleri ile birlikte güne ait karakteristik eğrisinin doğru gösterilmesi için ön koşuldur.

Ayarlar ekranı

Ayar aralığı

Dil / Gece modu / Kontrast / Aydınlatma

Dil

Dil ekranı ayarı

Ayar aralığı

Almanca, İngilizce, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, Çekçe, Slovakça, ...

Gece modu

DATCOM gece modu; gece boyunca ya da yetersiz mevcut DC geriliminde DATCOM ve ekran çalışmasını kontrol eder

Ayar aralığı

AUTO / ON / OFF

Fabrika ayarı

OFF

AUTO: DATCOM işletim, veri kaydedici aktif, kesintisiz bir Fronius Solar Net'e bağlı bulunduğu sürece daima çalışır durumdadır.
Ekran gece boyunca sönktür ve istediğiniz bir tuşa basarak etkinleştirilebilir.

ON: DATCOM işletim modu daima çalışır durumdadır. İnverter, Fronius Solar Net beslemesi için kesintisiz bir şekilde 12 V sağlar. Ekran daima aktiftir.

ÖNEMLİ! DATCOM gece modu bağlı bulunan Fronius Solar Net bileşenlerinde ON ya da AUTO durumuna ayarlanırsa, gece boyunca inverter enerji tüketimi 7,3 W değerine çıkar.

OFF: Gece DATCOM işletimi yok, inverter Fronius Solar Net beslemesi için herhangi bir AC akım gerektirmez.
Ekran gece boyunca devre dışı durumdadır, Fronius Datamanager kullanılamaz.

Kontrast

Ekranda kontrastın ayarlanması

Ayar aralığı 0 - 10

Fabrika ayarı 5

Kontrast sıcaklığa bağlı olduğu için değişen ortam koşulları 'CONTRAST' (KONTRAST) menü öğesi ayarını gerektirebilir.

Aydınlatma

Ekran aydınlatması ön ayarı

"Aydınlatma" menü öğesi sadece ekran arka plan aydınlatması ile ilgilidir.

Ayar aralığı AUTO / ON / OFF

Fabrika ayarı AUTO

AUTO: Ekran aydınlatması istediğiniz bir tuşa basarak etkinleştirilir. 2 dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, ekran aydınlatması söner.

ON: Ekran aydınlatması aktif inverterde sürekli olarak devrede kalır.

OFF: Ekran aydınlatması sürekli olarak devre dışı kalır.

Enerji verimi

Ayar

- toplam enerji gösterimi için bir OFFSET (TELAFİ) değeri ayarı
- günlük, yıllık ve toplam enerji gösterimi için ölçüm denge faktörü ayarı
- para biriminin
- enerji besleme tarifesinin
- CO₂ faktörünün

Ayar aralığı Sayaçta sapma / Sayaç kalibrasyonu / Para birimi / Besleme tarifesi / CO₂ faktörü /

Sayaçta sapma

Güncel şebekeye verilen enerjiye eklenen, şebekeye verilen enerji değeri girişi (örn. inverter değişiminde aktarım değeri)

Birim Wh / kWh / MWh

Ayar aralığı 5 basamaklı

Fabrika ayarı 0

Sayaç kalibrasyonu

İnverter ekranı üzerindeki işaretin elektrik sayacının kalibre edilmiş ekranına uyması için düzeltme değeri girişi

Birim %

Ayar aralığı -5,0 - +5,0

Fabrika ayarı 0

Para birimi

Para birimi ayarı

Ayar aralığı 3 basamaklı, A-Z

Besleme tarifesi

Beslenen enerjinin ödenmesi için faturalama oranının ayarlanması

Ayar aralığı	2 basamaklı, 3 ondalık basamak
Fabrika ayarı	(ülke ayarına bağlıdır)

CO2 faktörü

CO₂ indirmesi için faktör ayarı

Birim	kg/kWh
Ayar aralığı	0,000 - 2,000
Fabrika ayarı	0,53 (ülke ayarına bağlıdır)

Havalandırıcı

havalandırıcının işlevsellliğini kontrol etmeye yarar

Ayar aralığı	Test havalandırıcı #1 / Test havalandırıcı #2
--------------	---

- istenen havalandırıcıyı "yukarı" ve "aşağı" tuşlarıyla seçin
- Seçilen havalandırıcının testi "Enter" tuşuna basılarak başlatılır.
- Havalandırıcı menü "Esc" tuşuna basılarak terk edilene dek çalışır.

INFO menü öğesi

INFO



INFO (BILGI)
(Cihaz ve yazılım ile ilgili bilgiler)

Ölçüm değerleri LT durumu Şebeke durumu

Ölçüm değerleri

Gösterge alanı:

PV izo. / Fan #1 / U PV1

PV izo.

Fotovoltaik sisteminin izolasyon direnci (toplaklanmamış solar modüllerde)

Fan #1

Havalandırıcı hedef gücünün yüzde değeri

U PV1

Klemenslerdeki anlık DC gücü, invertere besleme yapılmadığı durumda da (1. MPP Tracker'dan)

LT durumu

En son inverterde ortaya çıkan hataların durum ekranı görüntülenebilir.

ÖNEMLİ! Yetersiz güneş ışınımı nedeniyle her sabah ve her akşam doğal olarak statü mesajları 306 (Güç düşük) ve 307 (DC düşük) ortaya çıkar. Bu durum mesajları hiçbir arızaya sebep olmaz.

- 'Enter' tuşuna bastıktan sonra güç ünitesinin durumu ve en son ortaya çıkan hatalar görüntülenir
- 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasyyla liste içinde ilerleyin
- Durum ve hata listesinden çıkmak için 'Geri' tuşuna basın

Şebeke durumu

En son ortaya çıkan 5 şebeke hatası görüntülenebilir:

- 'Enter' tuşuna bastıktan sonra en son ortaya çıkan 5 şebeke hatası görüntülenebilir
- 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasyyla liste içinde ilerleyin
- Şebeke hatası ekranından çıkmak için 'Geri' tuşuna basın

Cihaz bilgisi

Enerji dağıtım şirketine yönelik ilgili ayarların görüntülenmesi içindir. Görüntülenen değerler ilgili ülke ayarına veya inverterin cihaza özgü ayarlarına bağlıdır.

Gösterge alanı

Genel / Ülke ayarı / MPP Tracker / Şebeke denetimi / Şebeke gerilim sınırları / Şebeke frekans sınırları / P faktörü / AC güç sınırı

Genel bilgi:	Cihaz türü Fam.
Ülke ayarı:	Setup ayarlanan ülke ayarı
	Version ülke ayarı sürümü
	Group İnverter yazılımını güncellemek için grup
Maksimum güç noktası izleyici:	İzleyici 1
Şebeke denetimi:	GMTi s cinsinden inverteri yeniden başlatma süresi
	GMTr Şebeke hatasının ardından s cinsinden yeniden başlatma süresi
	ULL V cinsinden 10 dakikanın üzerinde şebeke gerilimi ortalama değeri.
	LLTrip Uzun süreli gerilim izleme için açma süresi
Gerilim sınırları:	UILmax V cinsinden üst dahili şebeke gerilimi değeri
	UILmin V cinsinden alt dahili şebeke gerilimi değeri
Frekans sınırları:	FILmax Hz cinsinden üst dahili şebeke frekansı değeri
	FILmin Hz cinsinden alt dahili şebeke frekansı değeri
P faktörü:	mevcut olarak ayarlanmış güç faktörü cos fi (örn. Constant Cos(phi) / Constant Q (Q(U) karakteristik eğrisi / vs.)
AC güç sınırı:	Maks. P AC manuel güç azaltımı

Sürüm

İnvertere bağlı devre kartlarının sürüm ve seri numarası gösterimi (örn. servis amaçlı)

Gösterge alanı	Ekran / Ekran yazılımı / SW kontrol toplamı / Veril kaydedici / Veri kaydedici #1 / Güç üntesi / Güç ünitesi SW / EMV filtresi
----------------	--

Tuş kilidini açma ve kapama


Genel bilgi

Inverter tuş kilidi fonksiyonuna sahiptir.

Tuş kilidi aktifken Ayar Menüsü çağrılamaz, örn. ayar verilerini istemeden yapılan değişikliklere karşı korumak için.

Tuş kilidini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için 12321 kodu girilmelidir.

Tuş kilidini açma ve kapama

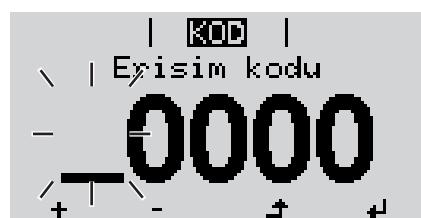

- 1 'Menü' tuşuna basın

Menü seviyesi görüntülenir.

- 2 Kullanılmayan 'Esc' tuşuna 5 kez basın



'CODE' menüsünde 'erişim kodu' görüntülenir, ilk basamak yanıp söner.



- 3 12321 kodunu girme: 'Yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla kodun ilk basamak değerini seçin



- 4 'Enter' tuşuna basın

İkinci basamak yanıp söner.



- Kodun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamak için 3 ve 4 no'lü çalışma adımını tekrarlayın, ta ki... ayarlanan kod yanıp sönene kadar.



- 6 'Enter' tuşuna basın

'LOCK' menüsünde 'Tuş kilidi' görüntülenir.



- 7 'Yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla tuş kilidini açın veya kapatın:

ON = Tuş kilidi etkinleştirilir (Ayar Menüsü çağrılamaz)

OFF = Tuş kilidi devre dışı bırakılır (SETUP menü öğesi çağrılabılır)



- 8 'Enter' tuşuna basın

Veri kaydedici olarak ve inverter yazılımını etkinleştirmek için USB-Stick

TR

Veri kaydedici olarak USB çubuğu

USB A girişine bağlı bir USB çubuğu inverter için veri kaydedici olarak işlev görebilir.

USB çubuğu üzerinde saklanan kayıt verileri daima

- kaydedilen FLD dosyası üzerinden Fronius Solar.access yazılımına aktarılabilir,
- kaydedilen CSV dosyası üzerinden doğrudan üçüncü parti programlarda (örn. Microsoft® Excel) görülebilir.

Eski sürümlerin (Excel 2007'ye kadar) 65536 satır sınırlaması bulunmaktadır.

"USB çubuğundaki veriler", "veri miktarı ve saklama kapasitesi" ile "tampon bellek" ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri <http://www.fronius.com> ana sayfamızda Solar Electronics / Info & Support / Document Downloads / Operating Manuals / Grid-connected inverters / Fronius Galvo / Installation Help kısmında bulabilirsiniz.

Uygun USB çubuklar

Piyasada bulunan çeşitli USB çubukları dolayısıyla her USB çubuğunun inverter tarafından tanınacağı garanti edilmeyebilir.

Fronius sadece sertifikalı, endüstriyel amaçlı USB çubuğu kullanımını tavsiye etmektedir (USB-IF logosuna dikkat edin!).

Inverter aşağıdaki dosya sistemlerine sahip USB çubuklarını desteklemektedir:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius, kullanılacak USB çubuklarının sadece kayıt verilerini depolamak ya da inverter yazılımını güncellemek amacıyla kullanımını tavsiye etmektedir. USB çubukları başka herhangi bir veri içermemelidir.

Inverter ekranında USB simbolü, örn.
"ŞİMDİ" ekran modunda:



Inverter bir USB çubuğu algılsa ekranın en sağında bir USB simbolü görüntülenir.

USB çubuğunu takarken USB simbolünün görüntülediğini kontrol edin (hatta yanıp sönebilir).




NOT! Harici kullanımlarda geleneksel USB çubuk işlevinin genellikle sadece sınırlı bir sıcaklık aralığında garanti edildiğine dikkat edilmelidir. Harici kullanımlarda USB çubuğuunun örn. düşük sıcaklıklarda da işlev gördüğünden emin olun.

**İnverter yazılımını
güncellemek için
USB çubuğu**

USB çubuğu yardımıyla aynı zamanda son müşteriler de AYAR menü ögesindeki USB menü kaydı aracılığıyla inverterin yazılımını güncelleyebilirler: güncelleme dosyası önceden USB çubوغuna kaydedilir ve sonra oradan inverteye aktarılır. Güncelleme dosyaları USB çubuğuunun kök dizininde (kök dizin) yer almalıdır.

**USB-Stick'i
çıkartma**

USB-Stick'i çıkarmak için güvenlik bilgi notu:

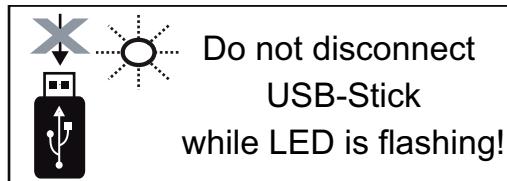

ÖNEMLİ! Veri kaybını önlemek için bağlı bulunan USB-Stick sadece aşağıdaki ön koşullar altında kaldırılmalıdır:

- Sadece SETUP menü ögesi, "USB / HW'yi güvenli çıkış" menü kaydı aracılığıyla
- 'Veri aktarım' LED'i artık yanıp sönmemişinde veya yanmadığında.


Temel menü

Genel

Temel menüde inverterin kurulumu ve işletimine ilişkin aşağıdaki önemli parametreler ayarlanır:

- DC işletim modu
- Sabit gerilim
- MPPT1 çalışma gerilimi
- USB kayıt defteri
- Olay sayacı
- Topraklama modu / topraklama denetimi
- İzolasyon ayarları
- Sıcaklık uyarısı
- Tamamen sıfırlama

Temel menüye girme

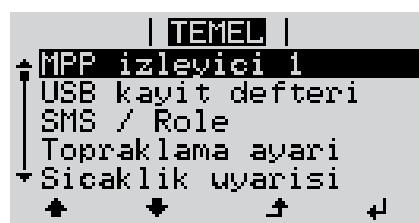

- ▲ [1] 'Menü' tuşuna basın

Menü seviyesi görüntülenir.

- [2] Kullanılmayan 'Esc' tuşuna 5 kez basın



'CODE' menüsünde 'Access Code' görüntülenir, ilk basamak yanıp söner.

- + - [3] 22742 kodunu girme: 'Yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla kodun ilk basamak değerini seçin

- ◀ [4] 'Enter' tuşuna basın

İkinci basamak yanıp söner.

- [5] Kodun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamak için 3 ve 4 no'lu çalışma adımını tekrarlayın, ta ki...

ayarlanan kod yanıp sönene kadar.

- ◀ [6] 'Enter' tuşuna basın

Temel menü görüntülenir.

- + - [7] 'yukarı' veya 'aşağı' tuşları vasıtasıyla istediğiniz kaydı seçin

- ◀ [8] Seçili kaydı 'Enter' tuşuna basarak değiştirin

- ▲ [9] Temel menüden çıkmak için 'Esc' tuşuna basın

Temel menü kayıtları

Temel menü aşağıdaki menü kayıtlarını içerir:

MPP Tracker 1

- DC işletim modu:
MPP AUTO
FIX
MPP USER
 - Sabit gerilim:
sabit gerilimi girmek için, 120 - 440 V
 - MPPT1 çalışma gerilimi:
MPPT1 çalışma gerilimini, 120 - 440 V girmek için
-

USB kayıt defteri

Fonksiyonun devreye alınması veya devreden çıkarılması, tüm hata mesajlarının bir USB çubuğu güvence altına alınması
AUTO / OFF / ON

SMS / Röle

- Olay gecikmesi:
ne zaman bir SMS gönderileceği veya rölenin açılacağını gecikme olarak girmek için 900 - 86400 saniye
 - Etkinlik sayacı:
sayıyı girmek için, kaç hatadan sonra bir SMS gönderilir veya röle açılır: 10 - 255
-

Topraklama ayarı

- Topraklama modu:
Off / Positive / Negative
 - Toprak akımı izleme:
Off / Warn Err / Error / Warning
-

İzolasyon ayarları

- İzolasyon uyarısı:
izolasyon denetiminin, izolasyonda hata olduğunda beslemede kesinti olmadan bir uyarı gösterilerek devreye alınması ve devreden çıkarılması için ON / OFF (ayarlı ülke ayarına bağlı olarak)
 - Eşik değeri uyarısı:
inverterin ulaştığında bir uyarı vereceği izolasyon eşik değerinin ayarlanması (beslemede kesinti olmadan)
0 - 1000 kOhm (ayarlı ülke ayarına bağlı olarak)
 - İzolasyon hatası:
izolasyon denetiminin bir hata mesajı olduğunda devreye alınması ve devreden çıkarılması ile inverterin bir izolasyon hatası olduğunda hemen kapatılması için ON / OFF (ayarlı ülke ayarına bağlı olarak)
 - Eşik değeri hatası:
inverterin ulaştığında bir hata mesajı vereceği ve şebeke besleme modunu keseceği izolasyon eşik değerinin ayarlanması
0 - 1000 kOhm (ayarlı ülke ayarına bağlı olarak)
-

Sıcaklık uyarısı

olay başına aşırı sıcaklık uyarısının devreye alınması/devreden çıkarılması için;
aşırı sıcaklık uyarısı gönderilir ve ekranda görüntülenir.

ON / OFF

Tamamen sıfırlama

KAYIT menü öğesinde maks. ve min. gerilim değerleri ile maks. beslenen gücü sıfıra geri alır.

Değerlerin geri alınması işlemi geri alınamaz.

Değerleri sıfıra geri almak için "Enter" tuşuna basın.

"CONFIRM" görüntülenir.

"Enter" tuşuna yeniden basın.

Değerler geri alınır, menü görüntülenir

Durum tespiti ve arıza giderme

Statü bildirimleri ekranı	<p>İnverter, olası hataların büyük oranda kendiliğinden tespit edileceği ve ekranda görüntüleneceği bir otomatik sistem diyagnostigi sahiptir. Bundan dolayı inverterdeki, FV sistemdeki arızalar ve kurulum veya kullanım hataları çabucak bulunabilir.</p> <p>Otomatik sistem diyagnostigi somut bir hata bulduğu takdirde ekranda ilgili statü bildirimi görüntülenir.</p> <p>ÖNEMLİ! Kısa süreli görüntülenen statü bildirimleri inverterin kontrol karakteristiğinden kaynaklanabilir. Inverter daha sonra sorunsuz çalışırsa, hiçbir hata ortaya çıkmaz.</p>
Tam ekran kesintisi	<p>Güneşin doğmasıyla birlikte ekran uzun süre sönük kalırsa:</p> <ul style="list-style-type: none">- İnverter bağlantı noktaları üzerinde AC gerilimi kontrol edin: AC gerilim 230 V (+ %10 / - %5)* olmalıdır. <p>* Şebeke gerilimi toleransı ülke ayarına bağlıdır</p>

Durum bildirimleri - Sınıf 1	Sınıf 1 durum bildirimleri çoğunlukla sadece geçici olarak ortaya çıkar ve ana şebekeden kaynaklanır. İnverter ilk olarak şebekeyi ayırma tepkisini ortaya koyar. Ardından şebeke belirtilen izleme süresi boyunca kontrol edilir. Bu süre sonunda hiçbir hata belirlenmediği takdirde, inverter tekrar şebeke besleme modunu üzerine alır. Ülke ayarına göre GPIS yumuşak yol verme fonksiyonu etkinleştirilir: VDE-AR-N 4105 yönergesine uygun olarak bir AC hatasından kaynaklı kapatmanın ardından inverterin çıkış gücü her dakika %10 oranında sürekli olarak arttırlır.
-------------------------------------	--

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
102	AC gerilim çok yüksek		
103	AC gerilim çok düşük		
105	AC frekansı çok yüksek	Ayrıntılı kontrolün ardından şebeke koşulları tekrar izin verilen bölgeye gelince, inverter şebeke besleme modunu yeniden üzerine alır.	Ağ bağlantılarını kontrol edin; Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
106	AC frekansı çok düşük		
107	İzin verilen aralıkların dışındaki AC şebekesi		
108	İzole çalışma tespit edildi		

Durum bildirimleri - Sınıf 3	Sınıf 3, şebeke besleme modu esnasında ortaya çıkabilen, bununla birlikte temelde sürekli şebeke besleme modunun kesilmesine neden olmayan durum bildirimlerini kapsar.
	Şebekenin otomatik kesilmesinden ve belirtilen şebeke gözetiminden sonra inverter tekrar besleme modunu üzerine almaya çalışır.

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
301	Aşırı akım (AC)	Alternatif akım devresinde aşırı akım nedeniyle inverterdeki şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi Inverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.	Hata otomatik olarak kaldırılır; Durum bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
302	Aşırı akım (DC)		
303	Aşırı sıcaklık güç ünitesi	Aşırı sıcaklık nedeniyle şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi Inverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.	Gerekli durumlarda soğutma hava yarıklarını ve soğutucuyu basınçlı hava ile temizleyin; Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
304	İç sıcaklık çok yüksek		
306	Düşük PV gücü Besleme modu için ara gerilim değeri çok düşük	Şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi Inverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.	Otomatik olarak ortadan kaldırılır Güneş ışınları yeterli olduğunda durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
307	Düşük PV gerilimi DC giriş gerilimi şebeke besleme modu için çok düşük		
308	Ara devre yüksek gerilimi	Şebeke besleme modunun kısa süreli kesilmesi Inverter tekrar yeniden başlatma fazına başlar.	Hata otomatik olarak kaldırılır; Durum bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
309	DC giriş gerilimi çok yüksek		

ÖNEMLİ! Yetersiz güneş ışınımı nedeniyle her sabah ve her akşam doğal olarak durum bildirimleri 306 (DÜŞÜK PV GÜCÜ) ve 307 (DÜŞÜK PV GERİLİMİ) ortaya çıkar. Bu durum mesajları hiçbir arızaya sebep olmaz.

Durum bildirimleri - Sınıf 4	Sınıf 4 durum bildirimleri Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenlerinin kısmen müdahalesini gerektirir.
-------------------------------------	---

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
401	Güç ünitesi ile iletişim kurulamıyor		
406	Güç ünitesinin sıcaklık sensörü bozuk	Mممكун olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı denemesinin ardından şebeke besleme modunu üstlenir	Durum bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
407	İç sıcaklık sensörü bozuk		
408	Doğru akım beslemesi tespit edildi		

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
412	Maksimum güç noktası gerilim işletiminin yerine sabit gerilim işletimi seçilir ve sabit gerilim düşük bir değere ya da yüksek bir değere ayarlanır.	-	Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
415	Güvenlik kapama, opsiyonel kart veya RECERBO vasıtasıyla başlatıldı	İnverter şebekeye akım beslemesi yapmıyor.	Durum bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
416	Güç ünitesi ve kontrol arasında iletişim mümkün değil.	Mممكун olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı denemesinin ardından şebeke besleme modunu üstlenir	
425	Güç ünitesi ile iletişim kurulamıyor		
445	izin verilmeyen sınır değer ayarları	İnverter güvenlik nedenlerinden dolayı şebekeye akım beslemesi yapmıyor.	İnverterin donanım yazılımını güncelleyin Durum bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
452	İşlemciler arasında iletişim hatası		
453	Kısa süreli şebeke gerilimi hatası	Mممكун olduğunda inverter yeniden otomatik bağlantı denemesinin ardından şebeke besleme modunu üstlenir	Durum bildirimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
454	Kısa süreli şebeke frekansı hatası		
457	Şebeke rölesi yapışık kalıyor		
459	İzolasyon testi için ölçüm sinyalinin kaydedilmesinde hata	İnverter şebekeye akım beslemesi yapmıyor.	Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
460	Dijital sinyal işlemci (DSP) için referans gerilim kaynağı tolerans sınırları dışında çalışıyor		
472	Solar panel topraklaması sigortası arızalı	İnverter şebekeye akım beslemesi yapmıyor.	Solar panel topraklaması sigortasını değiştirin; Durum bildirimi sürekli olarak görüldüğü takdirde cihazı kuran kişi ile iletişime geçin
475	Solar panel topraklaması, izolasyon hatası (solar panel ve topraklama arasındaki bağlantı)	İnverter şebekeye akım beslemesi yapmıyor.	Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
482	Devreye alma tamamlanmadı	İnverter şebekeye akım beslemesi yapmıyor.	AC sıfırlama (Devre kesici otomat kapalı ve açık), Devrede kalma tamamen uygulanıyor

Durum bildirimleri - Sınıf 5 Sınıf 5 durum bildirimleri şebeke besleme moduna genellikle engel olmaz, ancak şebeke besleme modunda kısıtlamalar gerektirebilir. Tuşa basarak durum bildirimi onaylanana kadar görüntülenirler (bununla birlikte inverter arka planda normal çalışır).

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
502	Solar panellerdeki izolasyon hataları	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
509	Son 24 saat içinde besleme yok	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Durum bildirimini onaylayın; Hatasız bir şebeke besleme modu için tüm koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin (örn. solar panellerin karla kaplı olup olmadığını). Durum bildirimi sürekli olarak görüntülendiği takdirde: diğer durum bildirimlerini dikkate alın
517	Çok yüksek sıcaklık nedeniyle güç azaltma	güç azalığı takdirde ekranda bir uyarı mesajı görüntülenir	Gerekli durumlarda soğutma hava yarıklarını ve soğutucuyu basınçlı hava ile temizleyin; Hata otomatik olarak ortadan kaldırılır Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
551	Solar panel topraklaması sigortası arızalı	Ekranda uyarı görüntülenir	Solar panel topraklaması sigortasını değiştirin; Durum bildirimi sürekli olarak görüldüğü takdirde cihazı kuran kişi ile iletişime geçin
558	Fonksiyon uyumsuzluğu (Örn. devre kartı değişimi sonrasında inverterdeki bir ya da daha fazla print birbirine uyumsuzdur)	Inverterde olası hata mesajları ya da hatalı fonksiyonlar	Sürekli olarak durum bildirimi ortaya çıkarsa sistem montaj teknisyeninizle temas kurun
560	Aşırı frekans nedeniyle güç azaltma	Şebeke frekansı arttığında durum bildirimi görüntülenir. Bu sırada inverter gücü azaltır. Durum göstergesi inverter tekrar normal işletimde bulunana kadar görüntülenir.	Şebeke frekansı tekrar izin verilen aralıkta olduğu ve inverter tekrar normal işletimde bulunduğuanda hata otomatik olarak giderilir Durum bildirimi sürekli olarak ortaya çıktıgı takdirde sistemi monte eden kişiyle iletişime geçin.

Durum bildirimleri - Sınıf 7 Sınıf 7 durum bildirimleri inverterin kontrolü, konfigürasyonu ve veri kaydı ile ilgilidir ve şebeke besleme modunu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilirler.

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
705	İnverter numarasının ayarlanması sırasında hata (örn. numaranın iki kez atanması)	-	Ayar menüsündeki inverter numarasını düzeltin
721	EEPROM yeni başlatıldı veya EEPROM hatalı	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Durum bildirimini onaylayın; Durum bildimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
731	Başlatma hatası - USB çubuğu desteklenmiyor		USB çubuğunu kontrol edin ya da değiştirin USB çubuğunun dosya sistemini kontrol edin
732	USB çubuğunda aşırı akım	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Durum bildimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
733	USB çubuğu takılı değil	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir.	USB çubuğunu takın ya da kontrol edin Durum bildimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
734	Güncelleme dosyası tanınmıyor ya da mevcut değil	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Güncelleme dosyasını kontrol edin (örn. doğru dosya adı açısından) Durum bildimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
735	cihaza uygun olmayan güncelleme dosyası, çok eski güncelleme dosyası	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir, güncelleme işlemi durdurulur	Güncelleme dosyasını kontrol edin, gerekirse cihaz için uygun güncelleme dosyası organize edin (örn. http://www.fronius.com web sitesi altında) Durum bildimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
736	Yazma ya da okuma hatası oluştı	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	USB çubuğunu ve içinde bulunan dosyaları kontrol edin ya da USB çubuğunu değiştirin USB çubuğunu 'veri aktarım' LED'i artık yanıp sönmemişinde veya yanmadığında çıkarın. Durum bildimi sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın

Kod	Tanımı	Davranış	Giderme
738	Bir log dosyasının kaydı mümkün değil (örn: USB çubuğu yazmaya karşı korumalı ya da dolu)	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Depolama alanı oluşturun, yazma korumasını kaldırın, gerekirse USB çubuğu kontrol edin ya da değiştirin Durum bildirimini sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
743	Güncelleme esnasında hata oluştu	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Güncelleme işlemini tekrarlayın, USB çubوغunu kontrol edin Durum bildirimini sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
745	Güncelleme dosyası hatalı	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir, güncelleme işlemi durdurulur	Güncelleme dosyasını yeniden indirin Durum bildirimini sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
751	Saat kayıp		İnverterin saat ve tarihini yeniden ayarlayın
752	Real Time Clock (Gerçek Zaman Saati) Modülü'nde iletişim hatası	Ekranda uyarı mesajı görüntülenir	Durum bildirimini sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
757	Gerçek Zaman Saati Modülünde donanım arızası	Ekranda hata mesajı görüntülenir, inverter şebekeye besleme yapmıyor	Durum bildirimini sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
758	dahili hata: Acil moddaki Gerçek Zaman Saati Modülü	doğu olmayan zaman, saat kaybı mümkün (şebeke besleme modu normal)	Durum bildirimini sürekli olarak görüntülenirse: Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine danışın
766	Acil durum güç sınırlaması etkinleştirildi (maks. 750 W)	Ekranda hata mesajı görüntülenir	

Müşteri hizmetleri

ÖNEMLİ! Aşağıdaki durumlarda Fronius yetkili satıcınıza veya Fronius tarafından eğitilmiş servis teknisyenine başvurun;

- sık sık veya sürekli bir hata ortaya çıktığında
- tablolarda belirtilmeyen bir hata ortaya çıktığında

Aşırı tozlu ortamlarda çalışma

İnverterin aşırı tozlu ortamlarda çalışması durumunda:
gerektiğinde inverterin arka tarafındaki soğutucu elemanı ve fan ile duvar tutucusundaki hava besleme açıklıklarını temiz basınçlı hava ile temizleyin.

Teknik özellikler

Fronius Galvo 1.5-1

Giriş verileri

Maksimum güç noktası gerilim aralığı	120 - 335 V DC
Maks. giriş gerilimi (boşta çalışmada 1000 W/m ² / -10 ° C'de)	420 V DC
Maks. giriş akımı	13,3 A
Solar panellerin maks. kısa devre akımı	20,0 A
Maks. geri besleme akımı ⁴⁾	8,9 A

Çıkış verileri

Nominal çıkış gücü (P _{nom})	1500 W
Maks. çıkış gücü	1500 W
Nominal şebeke gerilimi	1 ~ Faz 230 V
Min. şebeke gerilimi	180 V ¹⁾
Maks. şebeke gerilimi	270 V ¹⁾
Maks. çıkış akımı	7,2 A
Nominal frekans	50 - 60 Hz ¹⁾
Distorsiyon katsayısı	< %4
Cos φ güç faktörü	1 0,85 - 1 end./kap. ²⁾
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{max} ³⁾	yok
Açma akım darbesi ⁶⁾ ve süresi	36,0 A / 9,4 ms
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı	43,0 A / 1,24 ms

Genel veriler

Maksimum verim	%95,9
Avrupa Verimliliği	< %94,5
Gece tüketimi	0,47 W
Soğutma	kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi	IP 55
Boyutlar y x g x d	645 x 431 x 204 mm
Ağırlık	16,35 kg
İzin verilen ortam sıcaklığı	- 25 ° C - +50 ° C
İzin verilen nem oranı	% 0 - 100
EMU emisyon sınıfı	B
Aşırı gerilim kategorisi DC / AC	2 / 3

Koruma düzenekleri

DC izolasyon ölçümü	Uyarı / Devreden çıkışma ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM olduğunda
DC aşırı yük davranışları	Çalışma noktası-kayma, güç sınırlama
DC akım anahtarı	entegre edilmiş

**Fronius Galvo
2.0-1**

Giriş verileri

Maksimum güç noktası gerilim aralığı	120 - 335 V DC
Maks. giriş gerilimi (boşta çalışmada 1000 W/m ² / -10 ° C'de)	420 V DC
Maks. giriş akımı	17,8 A
Solar panellerin maks. kısa devre akımı	26,8 A
Maks. geri besleme akımı ⁴⁾	11,9 A

Çıkış verileri

Nominal çıkış gücü (P _{nom})	2000 W
Maks. çıkış gücü	2000 W
Nominal şebeke gerilimi	1 ~ Faz 230 V
Min. şebeke gerilimi	180 V ¹⁾
Maks. şebeke gerilimi	270 V ¹⁾
Maks. çıkış akımı	9,7 A
Nominal frekans	50 - 60 Hz ¹⁾
Distorsiyon katsayısı	< %4
Cos fi güç faktörü	1 0,85 - 1 end./kap. ²⁾
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{max} ³⁾	yok
Açma akım darbesi ⁶⁾ ve süresi	36,0 A / 9,4 ms
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı	43,0 A / 1,24 ms

Genel veriler

Maksimum verim	< %96,0
Avrupa Verimliliği	< %94,9
Gece tüketimi	0,47 W
Soğutma	kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi	IP 55
Boyutlar y x g x d	645 x 431 x 204 mm
Ağırlık	16,35 kg
İzin verilen ortam sıcaklığı	- 25 ° C - +50 ° C
İzin verilen nem oranı	% 0 - 100
EMU emisyon sınıfı	B
Aşırı gerilim kategorisi DC / AC	2 / 3

Koruma düzenekleri

DC izolasyon ölçümü	Uyarı / Devreden çıkışma ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM olduğunda
DC aşırı yük davranışları	Çalışma noktası-kayma Güç sınırlama
DC akım anahtarı	entegre edilmiş

TR

**Fronius Galvo
2.5-1**

Giriş verileri

Maksimum güç noktası gerilim aralığı	165 - 440 V DC
Maks. giriş gerilimi (boşta çalışmada 1000 W/m ² / -10 ° C'de)	550 V DC
Maks. giriş akımı	16,6 A
Solar panellerin maks. kısa devre akımı	24,8 A
Maks. geri besleme akımı ⁴⁾	11 A

Çıkış verileri

Nominal çıkış gücü (P _{nom})	2500 W
Maks. çıkış gücü	2500 W
Nominal şebeke gerilimi	1 ~ Faz 230 V
Min. şebeke gerilimi	180 V ¹⁾
Maks. şebeke gerilimi	270 V ¹⁾
Maks. çıkış akımı	12,1 A
Nominal frekans	50 - 60 Hz ¹⁾
Distorsiyon katsayısı	< %4
Cos fi güç faktörü	1 0,85 - 1 end./kap. ²⁾
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{max} ³⁾	yok
Açma akım darbesi ⁶⁾ ve süresi	36,0 A / 9,4 ms
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı	43,0 A / 1,24 ms

Genel veriler

Maksimum verim	< %96,1
Avrupa Verimliliği	< %95,2
Gece tüketimi	0,47 W
Soğutma	kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi	IP 55
Boyutlar y x g x d	645 x 431 x 204 mm
Ağırlık	16,75 kg
İzin verilen ortam sıcaklığı	- 25 ° C - +50 ° C
İzin verilen nem oranı	% 0 - 100
EMU emisyon sınıfı	B
Aşırı gerilim kategorisi DC / AC	2 / 3

Koruma düzenekleri

DC izolasyon ölçümü	Uyarı / Devreden çıkışma ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM olduğunda
DC aşırı yük davranışları	Çalışma noktası-kayma Güç sınırlama
DC akım anahtarı	entegre edilmiş

**Fronius Galvo
3.0-1**

Giriş verileri

Maksimum güç noktası gerilim aralığı	165 - 440 V DC
Maks. giriş gerilimi (boşta çalışmada 1000 W/m ² / -10 ° C'de)	550 V DC
Maks. giriş akımı	19,8 A
Solar panellerin maks. kısa devre akımı	29,6 A
Maks. geri besleme akımı ⁴⁾	13,2 A

Çıkış verileri

Nominal çıkış gücü (P _{nom})	3000 W
Maks. çıkış gücü	3000 W
Nominal şebeke gerilimi	1 ~ Faz 230 V
Min. şebeke gerilimi	180 V ¹⁾
Maks. şebeke gerilimi	270 V ¹⁾
Maks. çıkış akımı	14,5 A
Nominal frekans	50 - 60 Hz ¹⁾
Distorsiyon katsayısı	< %4
Cos fi güç faktörü	1 0,85 - 1 end./kap. ²⁾
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{max} ³⁾	yok
Açma akım darbesi ⁶⁾ ve süresi	36,0 A / 9,4 ms
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı	43,0 A / 1,24 ms

Genel veriler

Maksimum verim	< %96,1
Avrupa Verimliliği	< %95,4
Gece tüketimi	0,47 W
Soğutma	kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi	IP 55
Boyutlar y x g x d	645 x 431 x 204 mm
Ağırlık	16,75 kg
İzin verilen ortam sıcaklığı	- 25 ° C - +50 ° C
İzin verilen nem oranı	% 0 - 100
EMU emisyon sınıfı	B
Aşırı gerilim kategorisi DC / AC	2 / 3

Koruma düzenekleri

DC izolasyon ölçümü	Uyarı / Devreden çıkışma ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM olduğunda
DC aşırı yük davranışları	Çalışma noktası-kayma Güç sınırlama
DC akım anahtarı	entegre edilmiş

TR

**Fronius Galvo
3.1-1**

Giriş verileri

Maksimum güç noktası gerilim aralığı	165 - 440 V DC
Maks. giriş gerilimi (boşta çalışmada 1000 W/m ² / -10 ° C'de)	550 V DC
Maks. giriş akımı	20,7 A
Solar panellerin maks. kısa devre akımı	31,0 A
Maks. geri besleme akımı ⁴⁾	13,8 A

Çıkış verileri

Nominal çıkış gücü (P _{nom})	3100 W
Maks. çıkış gücü	3100 W
Nominal şebeke gerilimi	1 ~ Faz 230 V
Min. şebeke gerilimi	180 V ¹⁾
Maks. şebeke gerilimi	270 V ¹⁾
Maks. çıkış akımı	15,0 A
Nominal frekans	50 - 60 Hz ¹⁾
Distorsiyon katsayısı	< %4
Cos fi güç faktörü	1 0,85 - 1 end./kap. ²⁾
PCC'de izin verilen maks. şebeke empedansı Z _{max} ³⁾	yok
Açma akım darbesi ⁶⁾ ve süresi	36,0 A / 9,4 ms
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı	43,0 A / 1,24 ms

Genel veriler

Maksimum verim	< %96,1
Avrupa Verimliliği	< %95,4
Gece tüketimi	0,47 W
Soğutma	kontrollü cebri havalandırma
Koruma derecesi	IP 55
Boyutlar y x g x d	645 x 431 x 204 mm
Ağırlık	16,75 kg
İzin verilen ortam sıcaklığı	- 25 ° C - +50 ° C
İzin verilen nem oranı	% 0 - 100
EMU emisyon sınıfı	B
Aşırı gerilim kategorisi DC / AC	2 / 3

Koruma düzenekleri

DC izolasyon ölçümü	Uyarı / Devreden çıkışma ⁷⁾ R _{ISO} < 600 kOHM olduğunda
DC aşırı yük davranışları	Çalışma noktası-kayma Güç sınırlama
DC akım anahtarı	entegre edilmiş

**Fronius Galvo
Dummy**

Nominal şebeke gerilimi	1 ~ Faz 230 V
Şebeke gerilim toleransı	% +10 / -5 ¹⁾
Nominal frekans	50 - 60 Hz ¹⁾
Koruma derecesi	IP 55
Boyutlar y x g x d	645 x 431 x 204 mm
Ağırlık	16,75 kg

**Dipnotların
açıklaması**

- 1) Belirtilen değerler standart değerlerdir; talebe göre inverter ilgili ülkeye özgü hale getirilir.
- 2) Ülke ayarına veya cihaza özgü ayarlara göre
(end. = endüktif; kap. = kapasitif)
- 3) PCC = Şehir şebekesine ait arabirim
- 4) İnverter hatasında solar panel inverterinde maksimum akım ya da AC- ve DC-tarafında kusurlu izolasyon
- 5) inverterin elektriksel tasarımları ile garanti edilir
- 6) İnverteri devreye alırken akım piki
- 7) Ülke ayarlarına göre

**Dikkate alınan
normlar ve
direktifler**

- IEC 62109-1:2010 - IEC 62109-2:2011 - EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:2008 - EN 61000-6-2:2005 - EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- EN 62233:2008

CE işaretti

Cihazlar CE işaretine sahip olduğu için gerekli ve ilgili tüm normlara ve ilgili AB yönetmelikleri çerçevesindeki direktiflere riayet edilir.

Şebeke arabirimii

- ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712
- VDE 0126-1-1/A1
- VDE-AR-N 4105

Özel üretim sistemlerinin paralel işletimi
Inverter

- Elektrik Sanayi Derneği'nin (VDEW) "Alçak gerilim şebekesinde özel üretim sistemlerinin bağlantısı ve paralel işletimine yönelik direktifler"
- Avusturya Elektrik Kurumu Derneği'nin "Dağıtım şebekeleri ile özel üretim sistemlerinin paralel işletimine yönelik teknik direktifler"

Şebekeden bağımsız çalışmanın önlenmesi için anahtarlama

Inverter VDE tarafından VDE-AR-N 4105'e göre onaylanmış, şebekeden bağımsız çalışmanın önlenmesine yönelik bir anahtarlamaya sahiptir.

Elektrik kesintisi

Standart olarak inverttere entegre edilen ölçüm ve güvenlik yöntemleri, elektrik kesintisinde beslemeyi hemen kesmeyi sağlar (örn. enerji tedarikçisi tarafından veya hat hasarı durumunda kesintide).

Garanti şartları ve atık yönetimi

Fronius fabrika garantisı

Dünya çapında Fronius inverterlerinin teslimatı sırasında, ücretsiz olarak süresi uzatılabilcek, kurulum tarihinden itibaren 60 ay süreli Fronius fabrika garantisi uygulanmaktadır.

Fronius, bu garanti süresince inverterin sorunsuz bir şekilde çalışmasını garanti eder. Detaylı, ülkelere özel garanti koşullarına yetkili tesisatçı aracılığıyla veya aşağıda yer alan internet adresinden ulaşabilirsiniz:
<http://www.fronius.com/Solar/Warranty>

Fronius fabrika garantisinden yararlanmak için faturada belirtilen bilgilerin, garanti koşullarının ve uygun olduğu hallerde, garantinin uzatılması için ek olarak alınmış garanti sertifikasının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Fronius, inverterin devreye alınmasının ardından garanti koşullarının güncel bir kopyasının yazdırılmasını tavsiye eder.

İmha etme

Inverterinizi günün birinde değiştirmek zorunda kalırsanız, Fronius eski cihazınızı geri alır ve uygun bir geri dönüşüm sağlar.

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: pv-sales@fronius.com
<http://www.fronius.com>

Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: pv-us@fronius.com
<http://www.fronius-usa.com>

Under <http://www.fronius.com/addresses> you will find all addresses of our sales branches and partner firms!